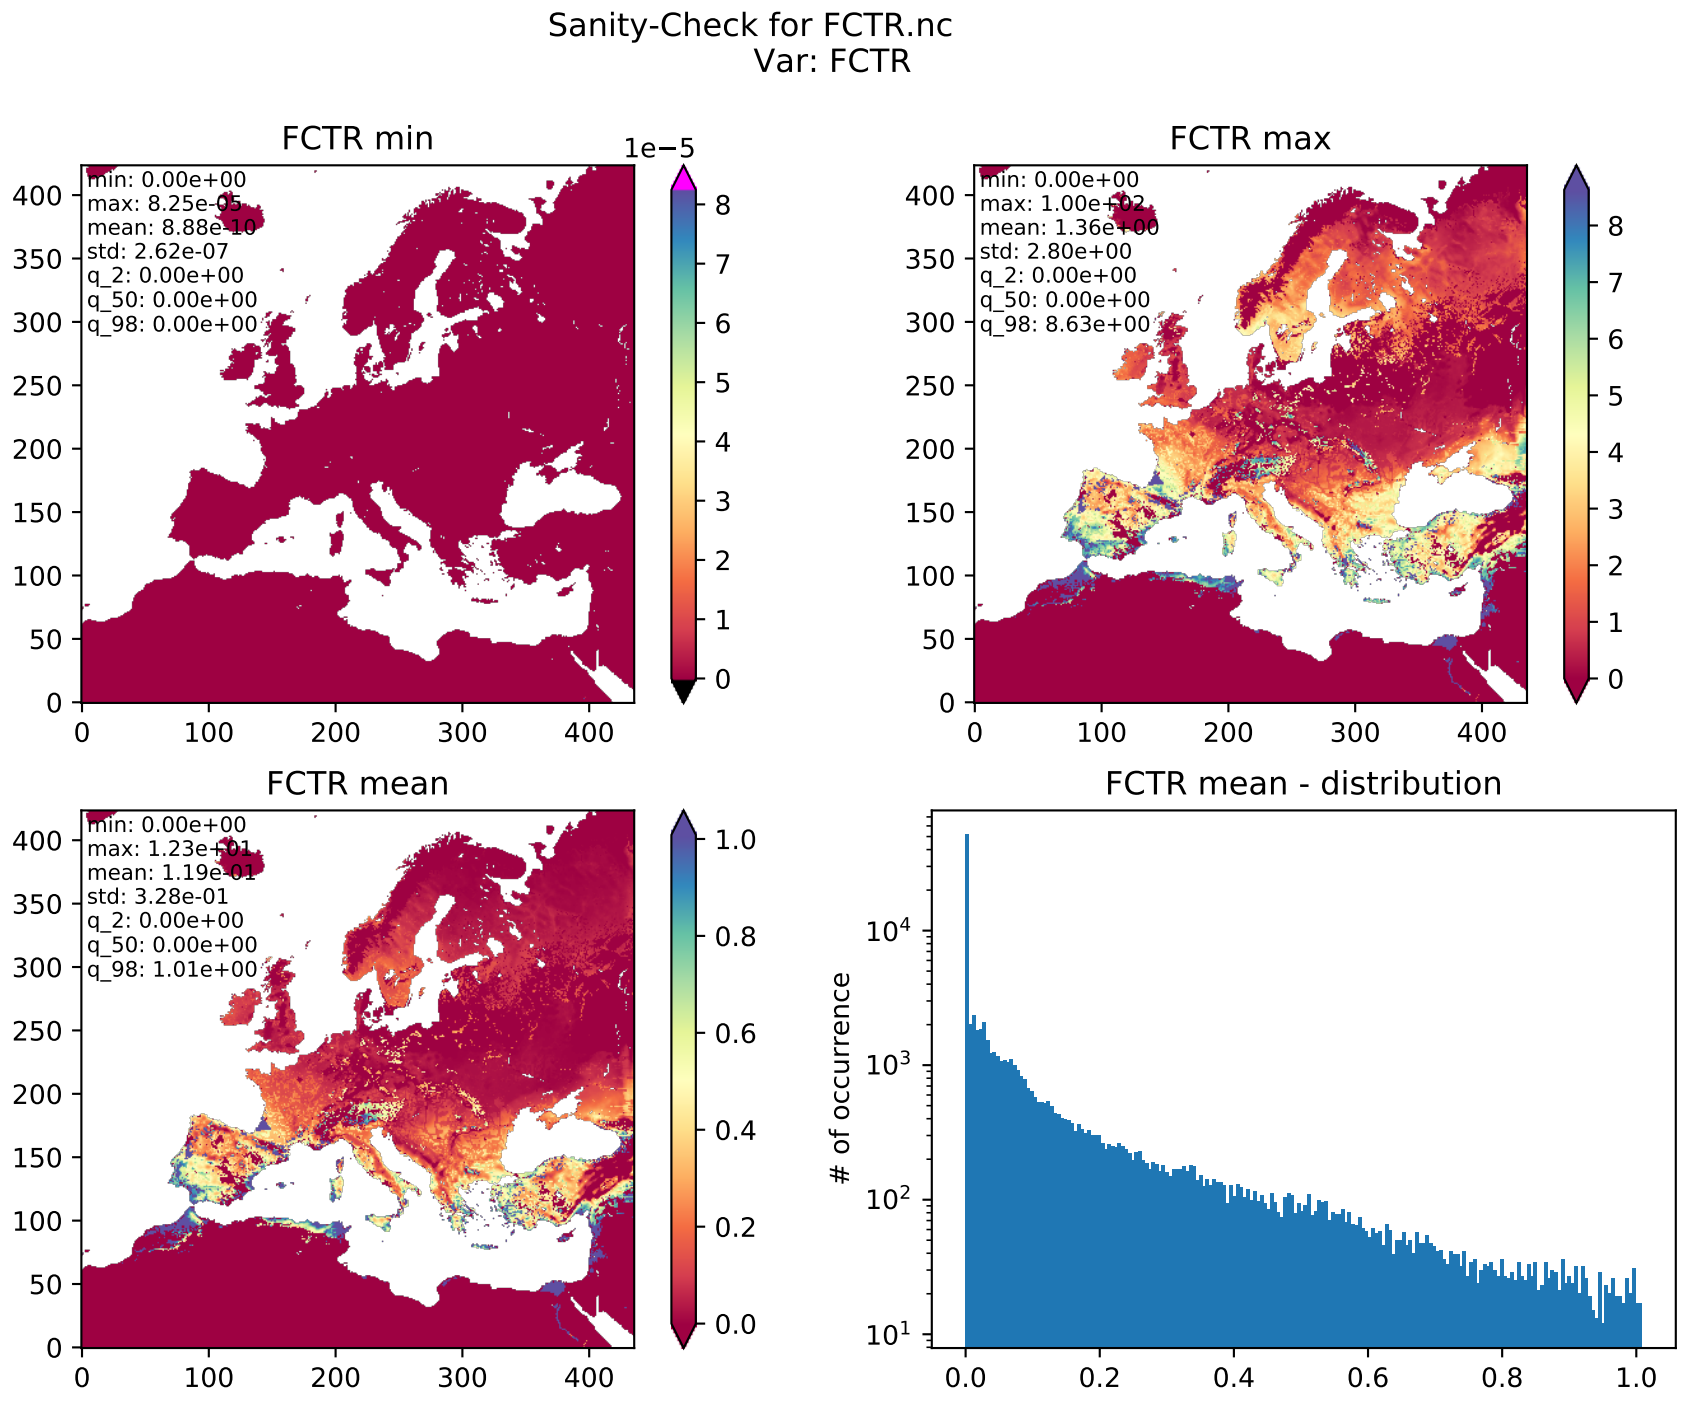
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 8.25e-05
mean: 8.88e-10
std: 2.62e-07
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−5
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 1.00e+02
mean: 1.36e+00
std: 2.80e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 8.63e+00
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 1.23e+01
mean: 1.19e-01
std: 3.28e-01
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 1.01e+00
FCTR mean - distribution
# of occurrence