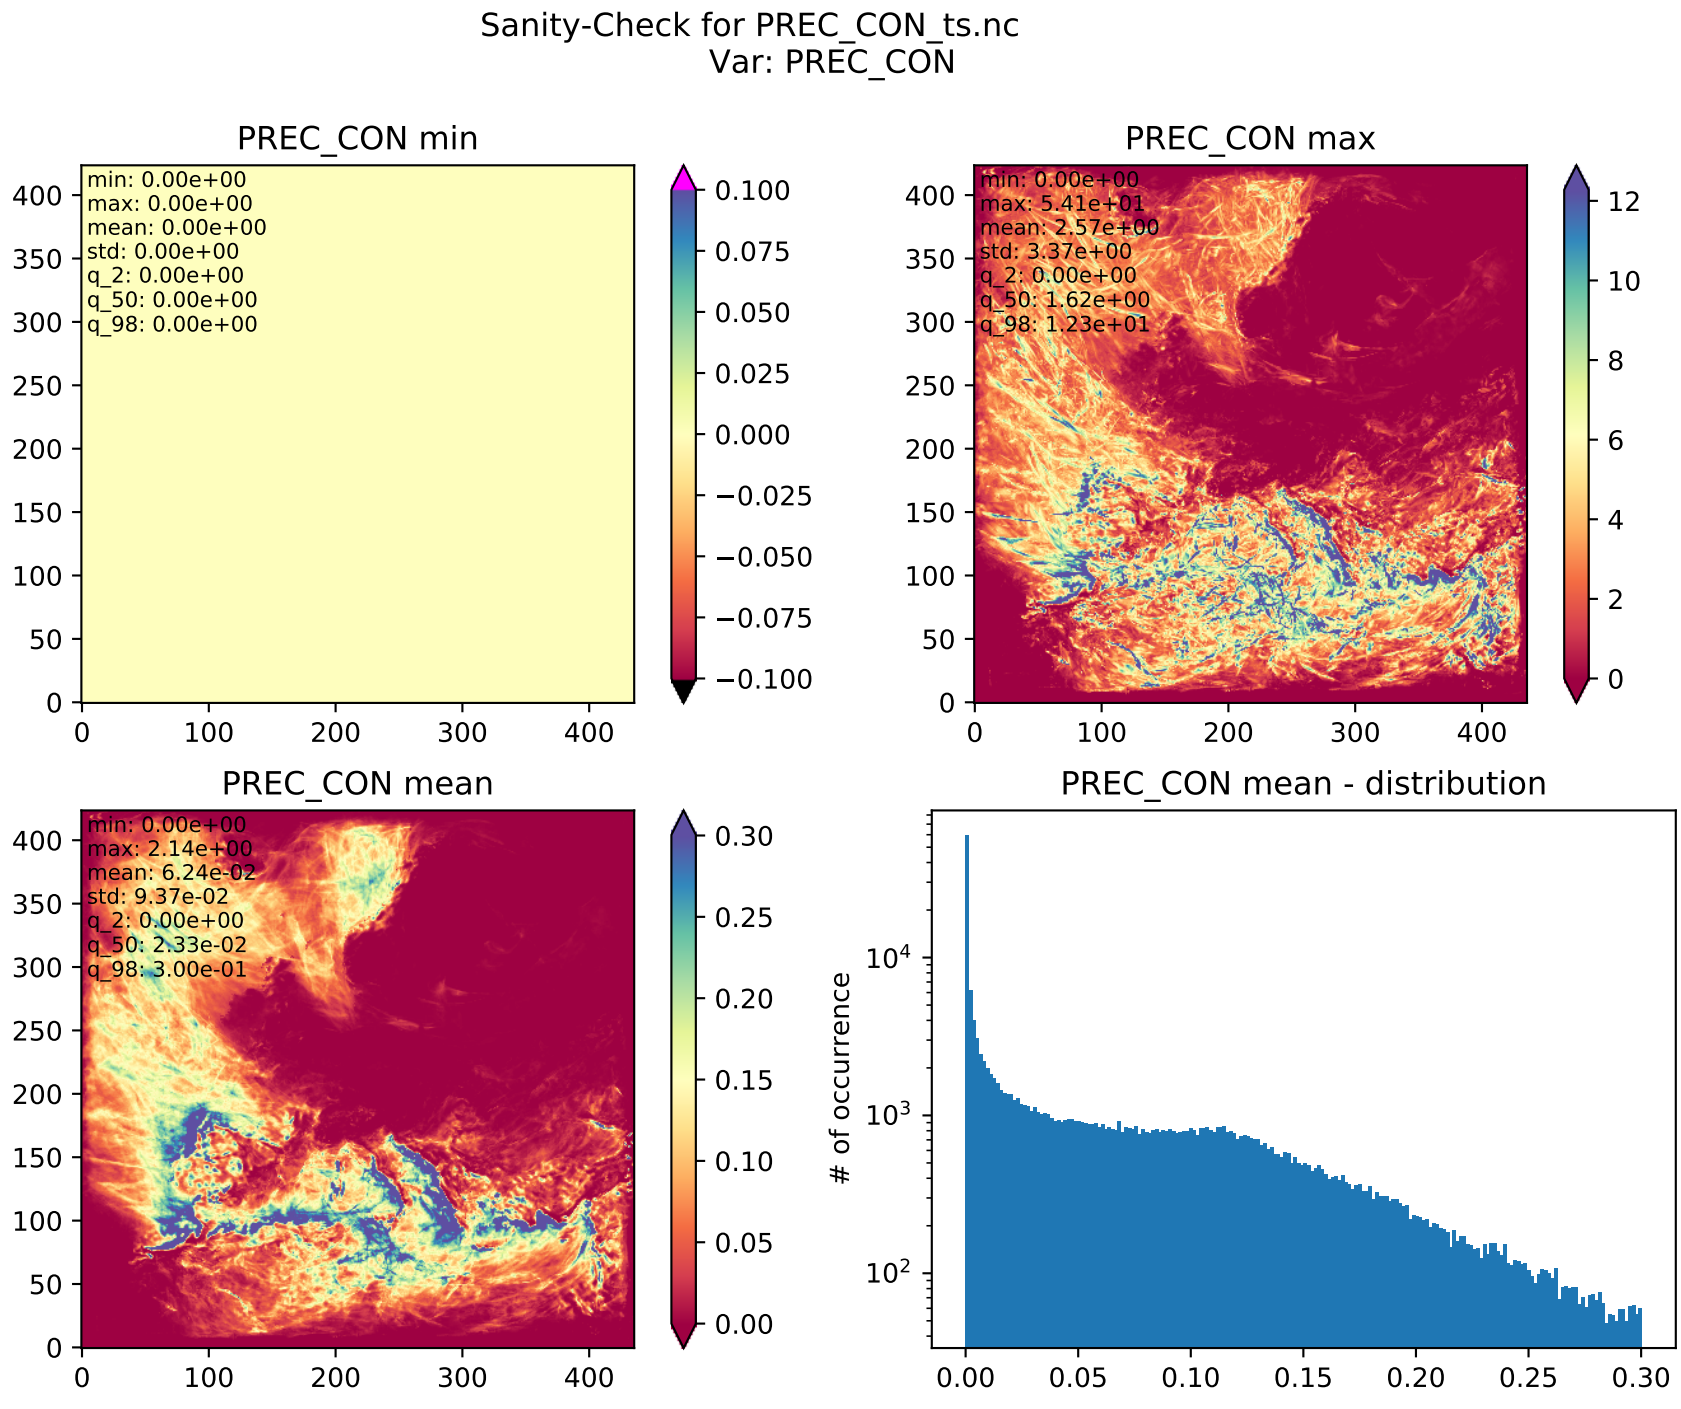
Sanity-Check for PREC_CON_ts.nc
Var: PREC_CON
PREC_CON min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
PREC_CON max
min: 0.00e+00
max: 5.41e+01
mean: 2.57e+00
std: 3.37e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.62e+00
q_98: 1.23e+01
PREC_CON mean
min: 0.00e+00
max: 2.14e+00
mean: 6.24e-02
std: 9.37e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.33e-02
q_98: 3.00e-01
PREC_CON mean - distribution
# of occurrence