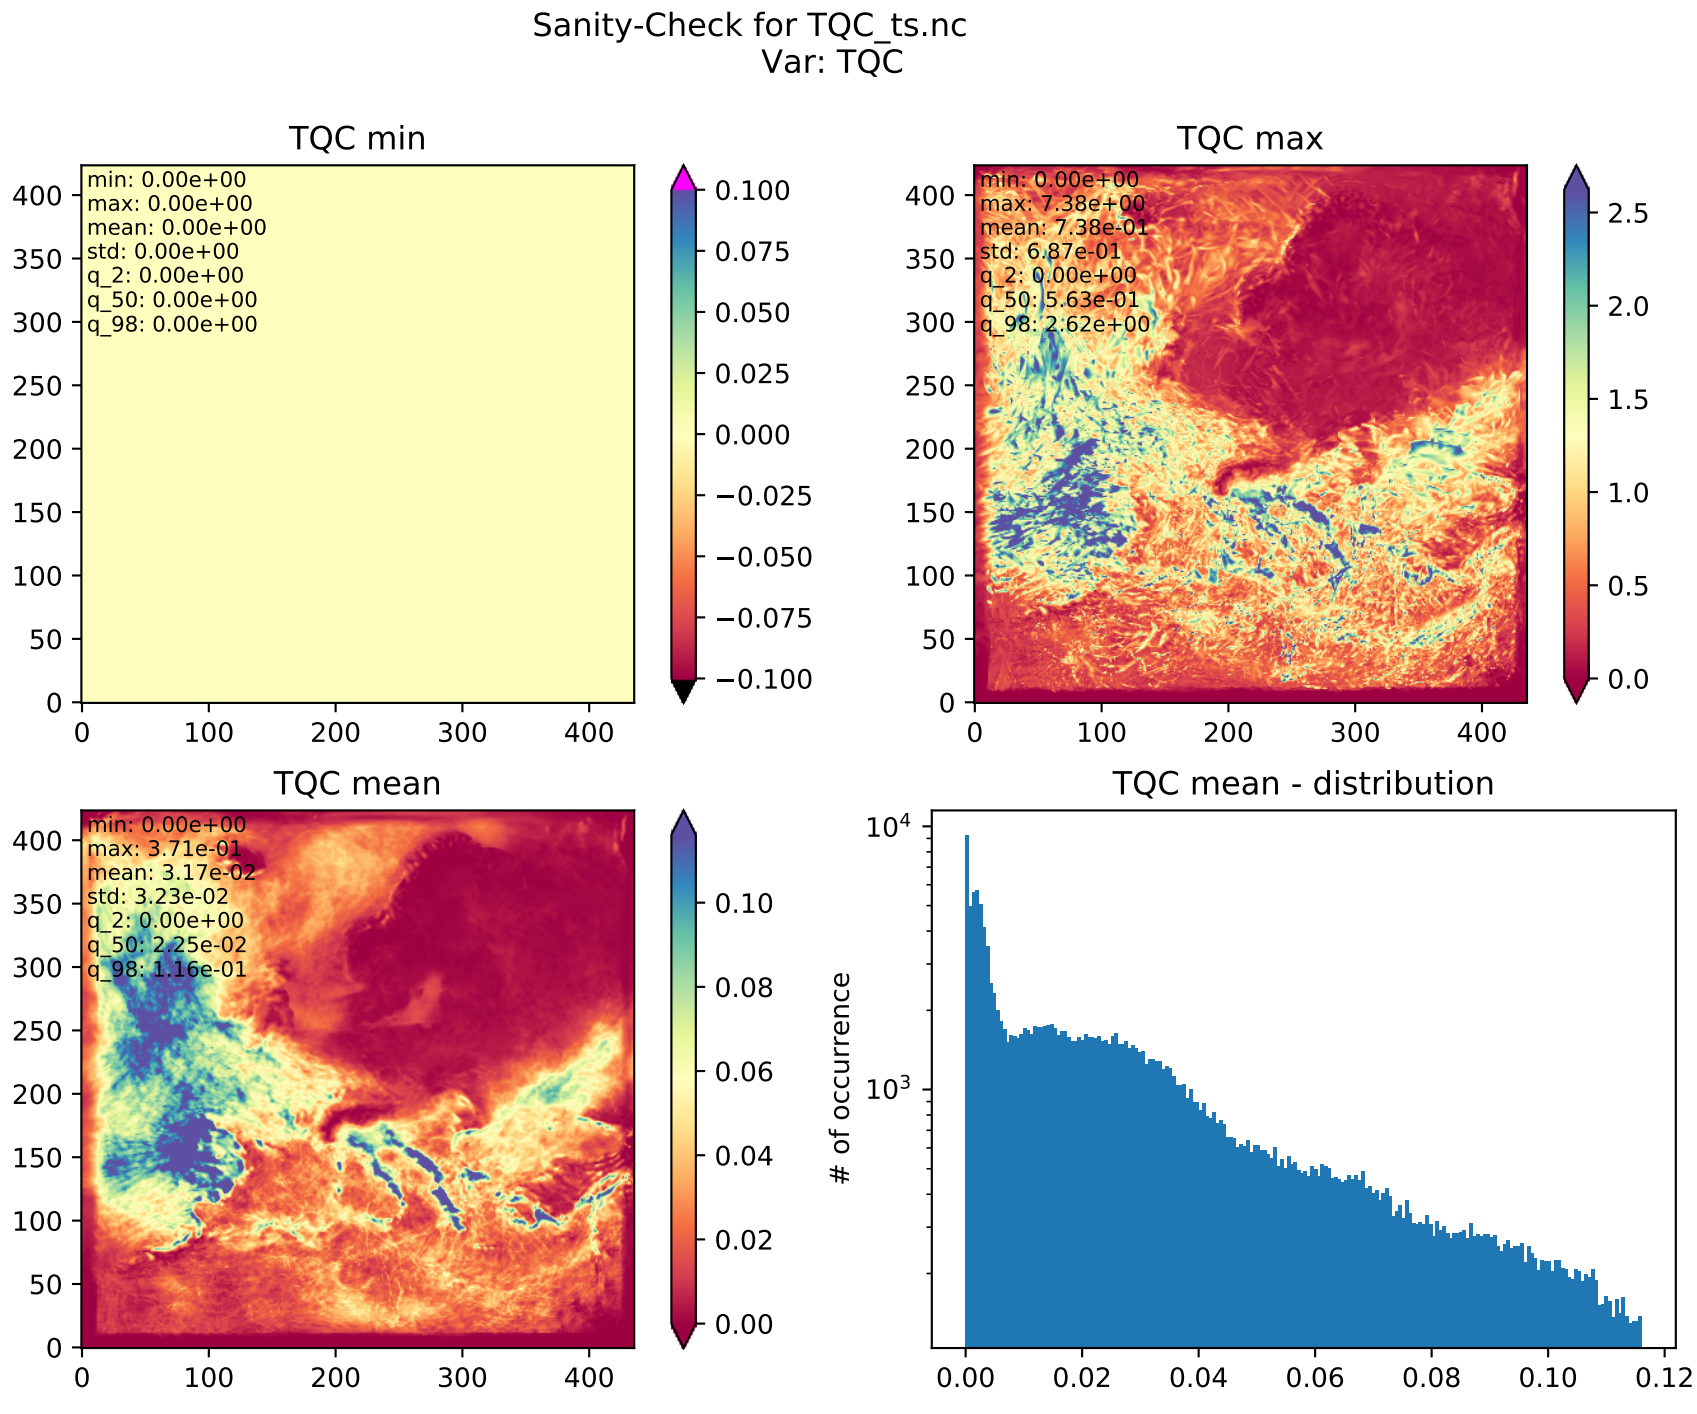
Sanity-Check for TQC_ts.nc
Var: TQC
TQC min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQC max
min: 0.00e+00
max: 7.38e+00
mean: 7.38e-01
std: 6.87e-01
q_2: 0.00e+00
q_50: 5.63e-01
q_98: 2.62e+00
TQC mean
min: 0.00e+00
max: 3.71e-01
mean: 3.17e-02
std: 3.23e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.25e-02
q_98: 1.16e-01
TQC mean - distribution
# of occurrence