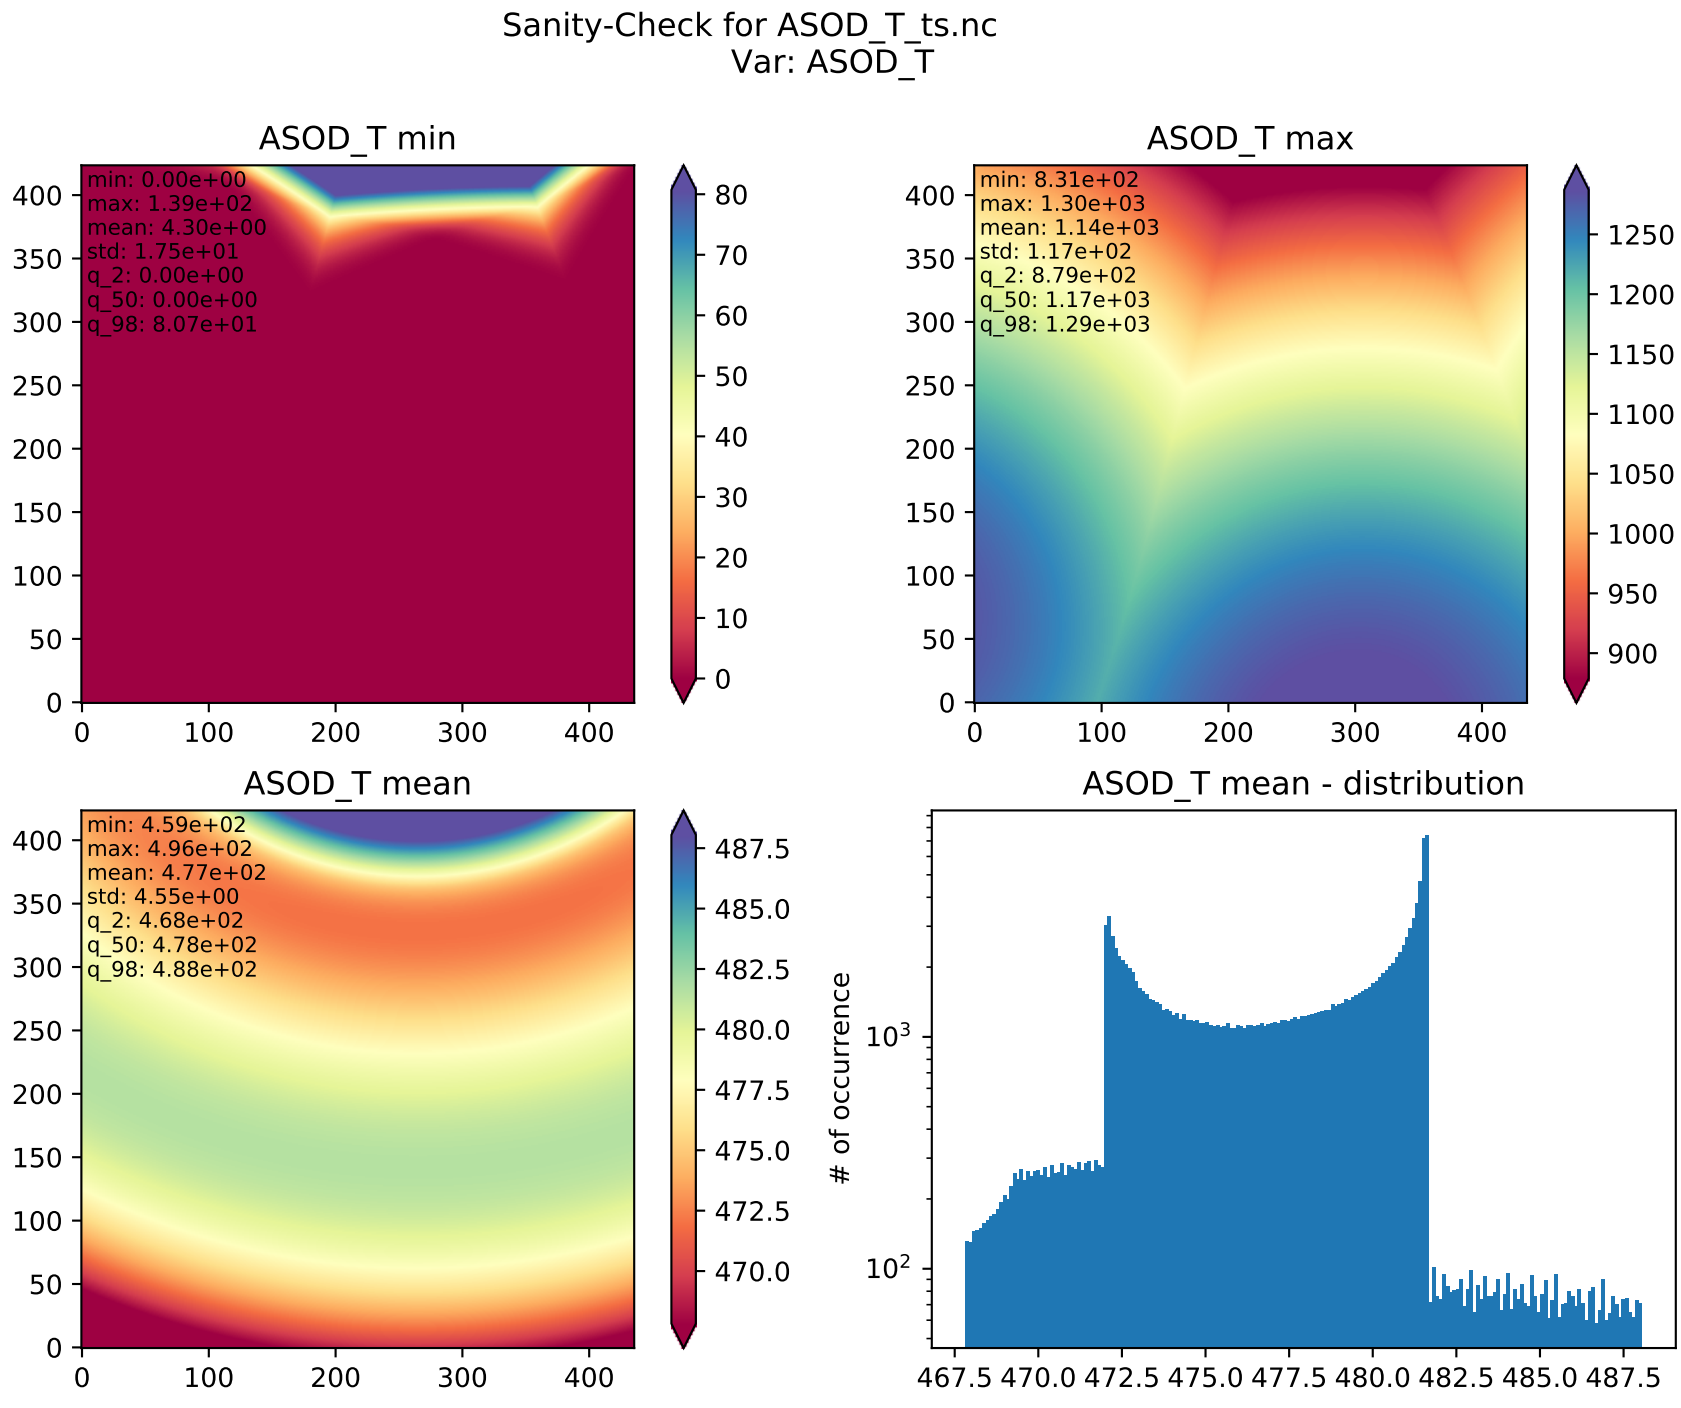
Sanity-Check for ASOD_T_ts.nc
Var: ASOD_T
ASOD_T min
min: 0.00e+00
max: 1.39e+02
mean: 4.30e+00
std: 1.75e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 8.07e+01
ASOD_T max
min: 8.31e+02
max: 1.30e+03
mean: 1.14e+03
std: 1.17e+02
q_2: 8.79e+02
q_50: 1.17e+03
q_98: 1.29e+03
ASOD_T mean
min: 4.59e+02
max: 4.96e+02
mean: 4.77e+02
std: 4.55e+00
q_2: 4.68e+02
q_50: 4.78e+02
q_98: 4.88e+02
ASOD_T mean - distribution
# of occurrence