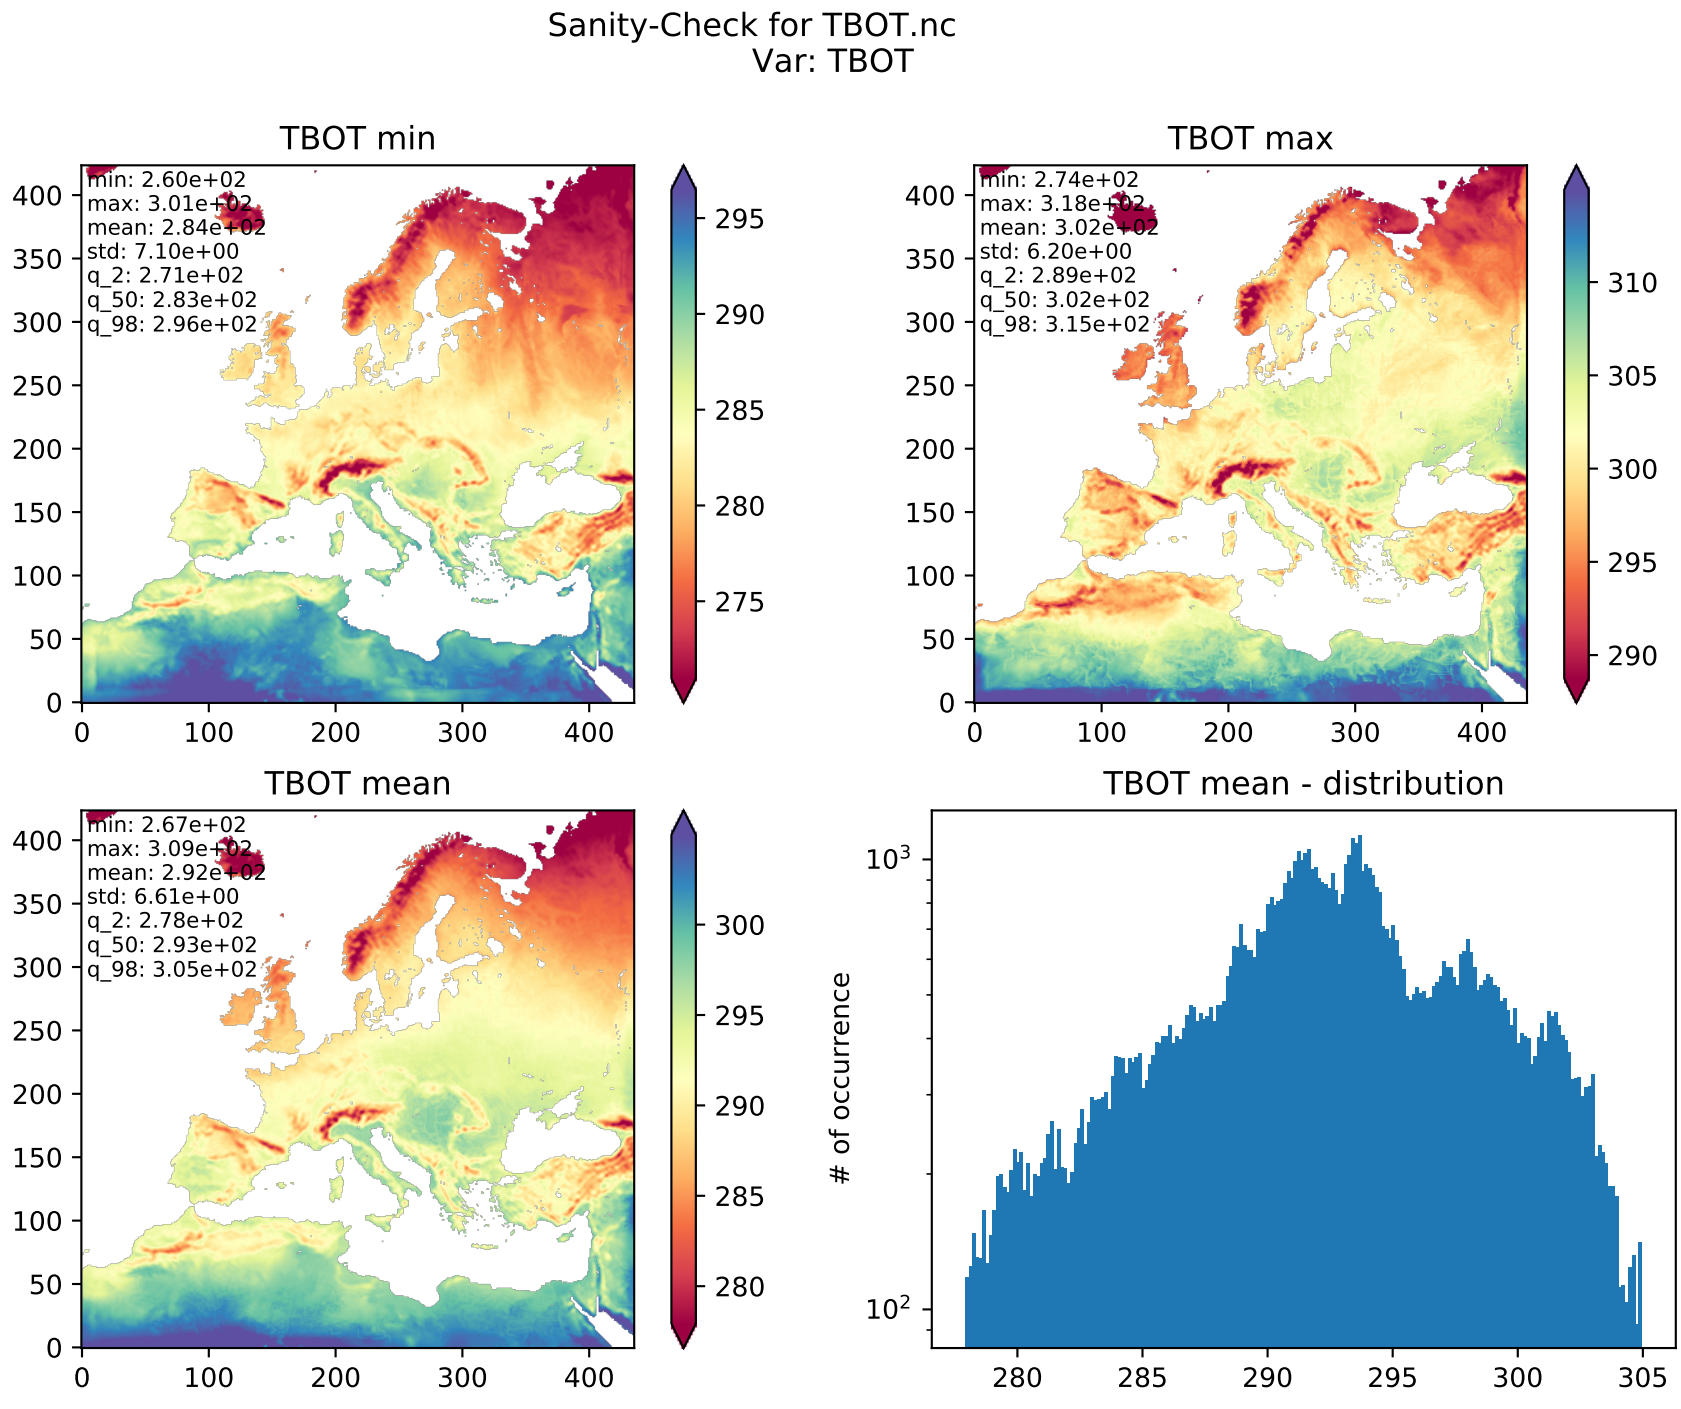
Sanity-Check for TBOT.nc
Var: TBOT
TBOT min
min: 2.60e+02
max: 3.01e+02
mean: 2.84e+02
std: 7.10e+00
q_2: 2.71e+02
q_50: 2.83e+02
q_98: 2.96e+02
TBOT max
min: 2.74e+02
max: 3.18e+02
mean: 3.02e+02
std: 6.20e+00
q_2: 2.89e+02
q_50: 3.02e+02
q_98: 3.15e+02
TBOT mean
min: 2.67e+02
max: 3.09e+02
mean: 2.92e+02
std: 6.61e+00
q_2: 2.78e+02
q_50: 2.93e+02
q_98: 3.05e+02
TBOT mean - distribution
# of occurrence