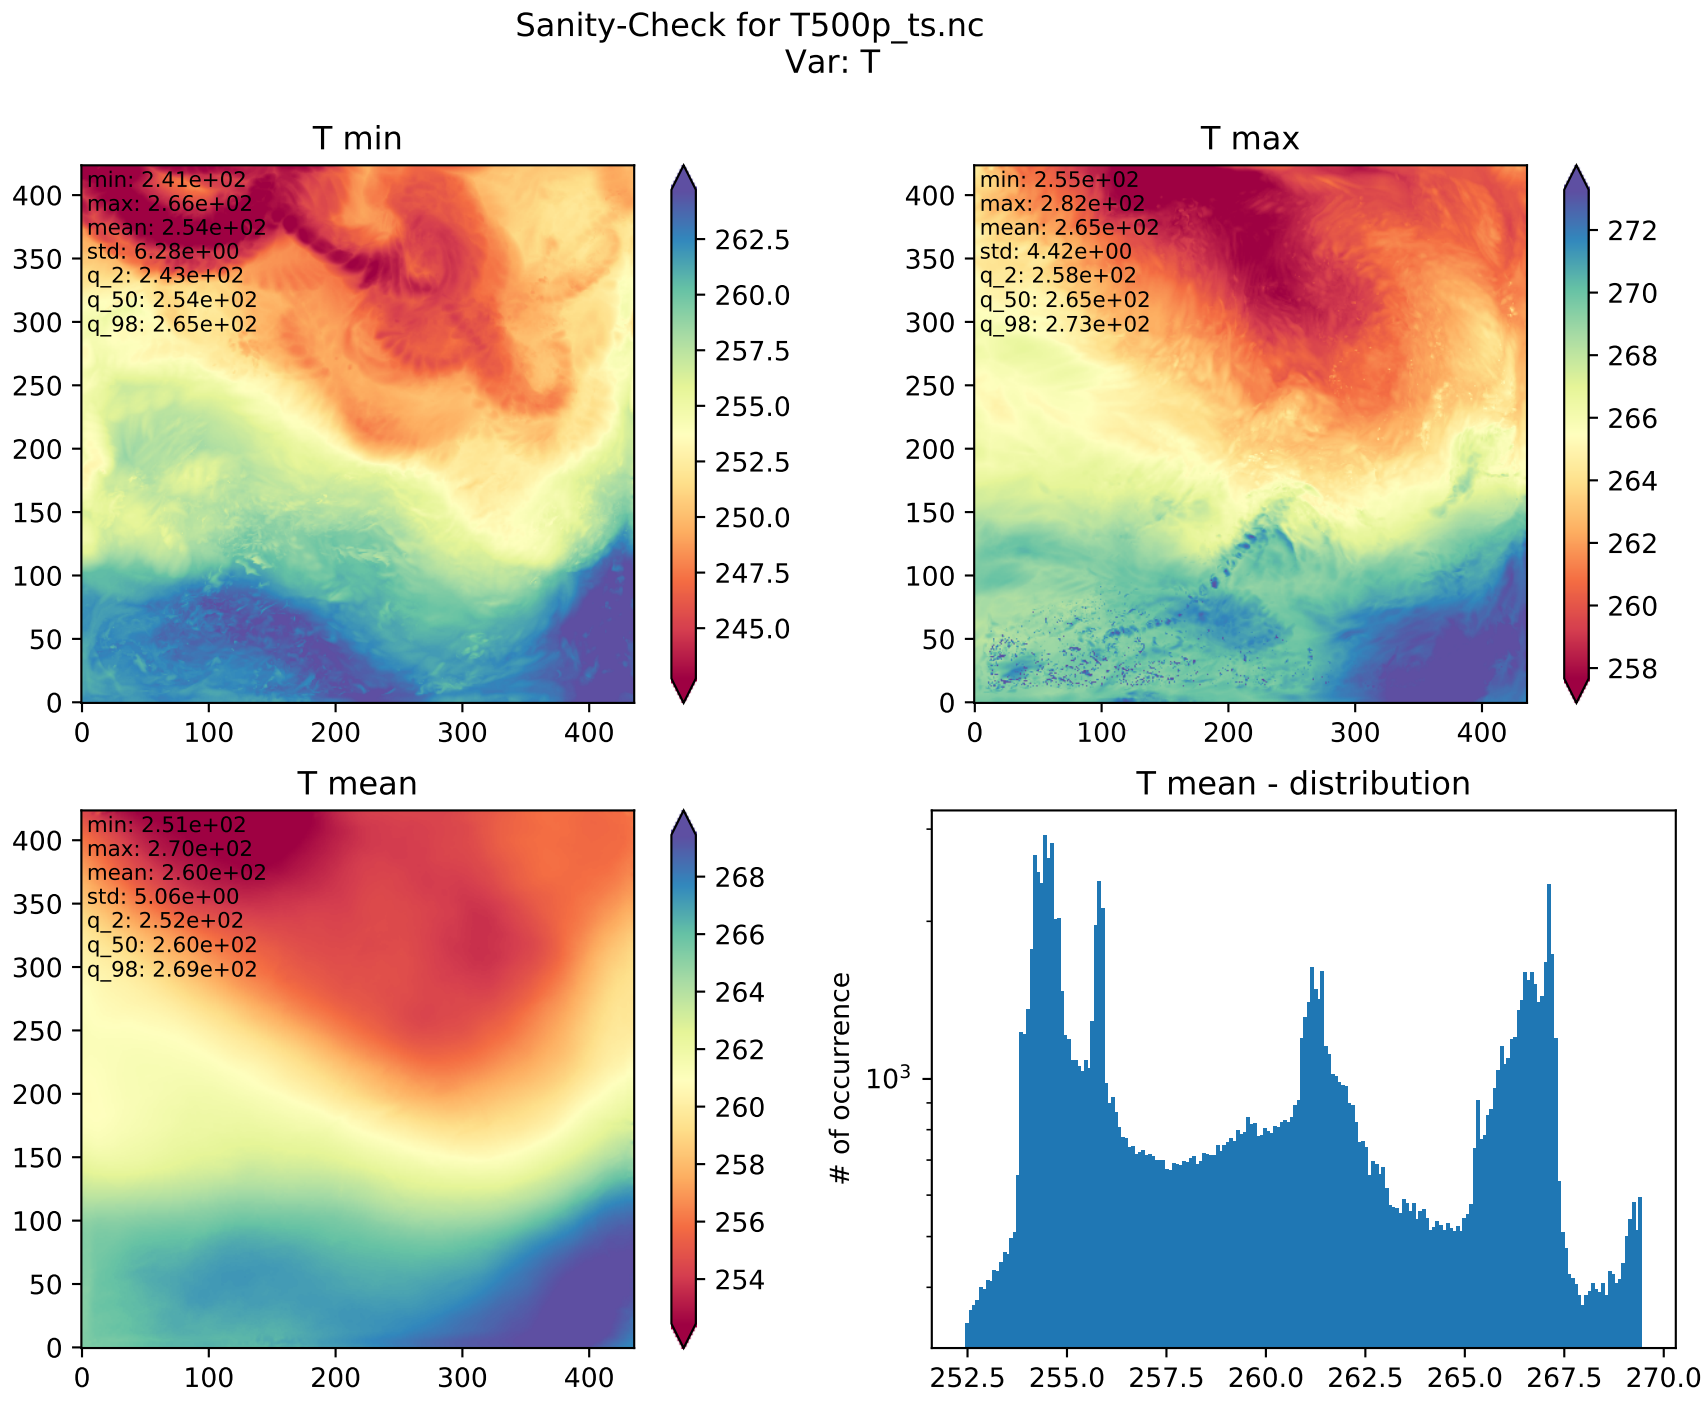
Sanity-Check for T500p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.41e+02
max: 2.66e+02
mean: 2.54e+02
std: 6.28e+00
q_2: 2.43e+02
q_50: 2.54e+02
q_98: 2.65e+02
T max
min: 2.55e+02
max: 2.82e+02
mean: 2.65e+02
std: 4.42e+00
q_2: 2.58e+02
q_50: 2.65e+02
q_98: 2.73e+02
T mean
min: 2.51e+02
max: 2.70e+02
mean: 2.60e+02
std: 5.06e+00
q_2: 2.52e+02
q_50: 2.60e+02
q_98: 2.69e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3