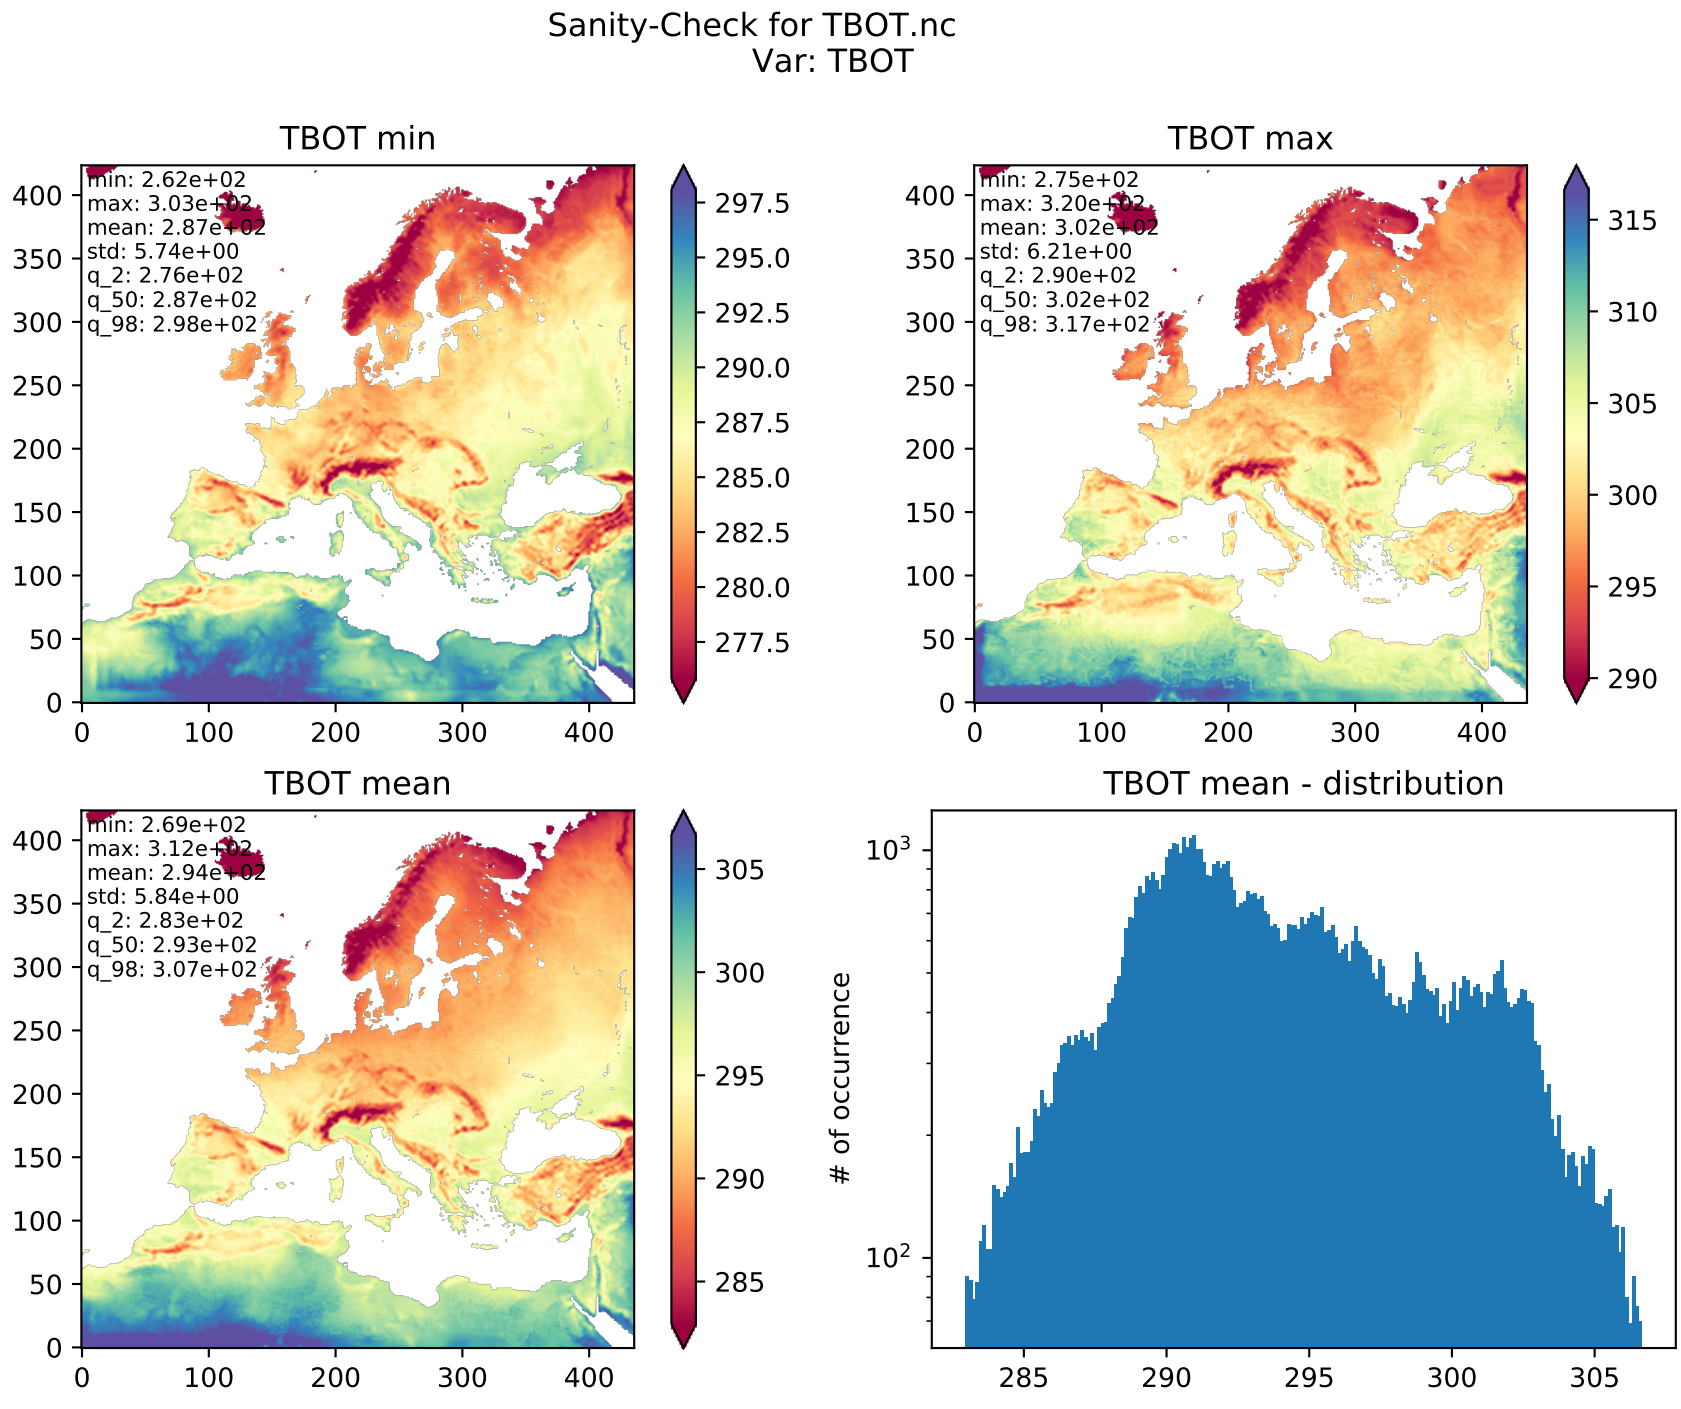
Sanity-Check for TBOT.nc
Var: TBOT
TBOT min
min: 2.62e+02
max: 3.03e+02
mean: 2.87e+02
std: 5.74e+00
q_2: 2.76e+02
q_50: 2.87e+02
q_98: 2.98e+02
TBOT max
min: 2.75e+02
max: 3.20e+02
mean: 3.02e+02
std: 6.21e+00
q_2: 2.90e+02
q_50: 3.02e+02
q_98: 3.17e+02
TBOT mean
min: 2.69e+02
max: 3.12e+02
mean: 2.94e+02
std: 5.84e+00
q_2: 2.83e+02
q_50: 2.93e+02
q_98: 3.07e+02
TBOT mean - distribution
# of occurrence