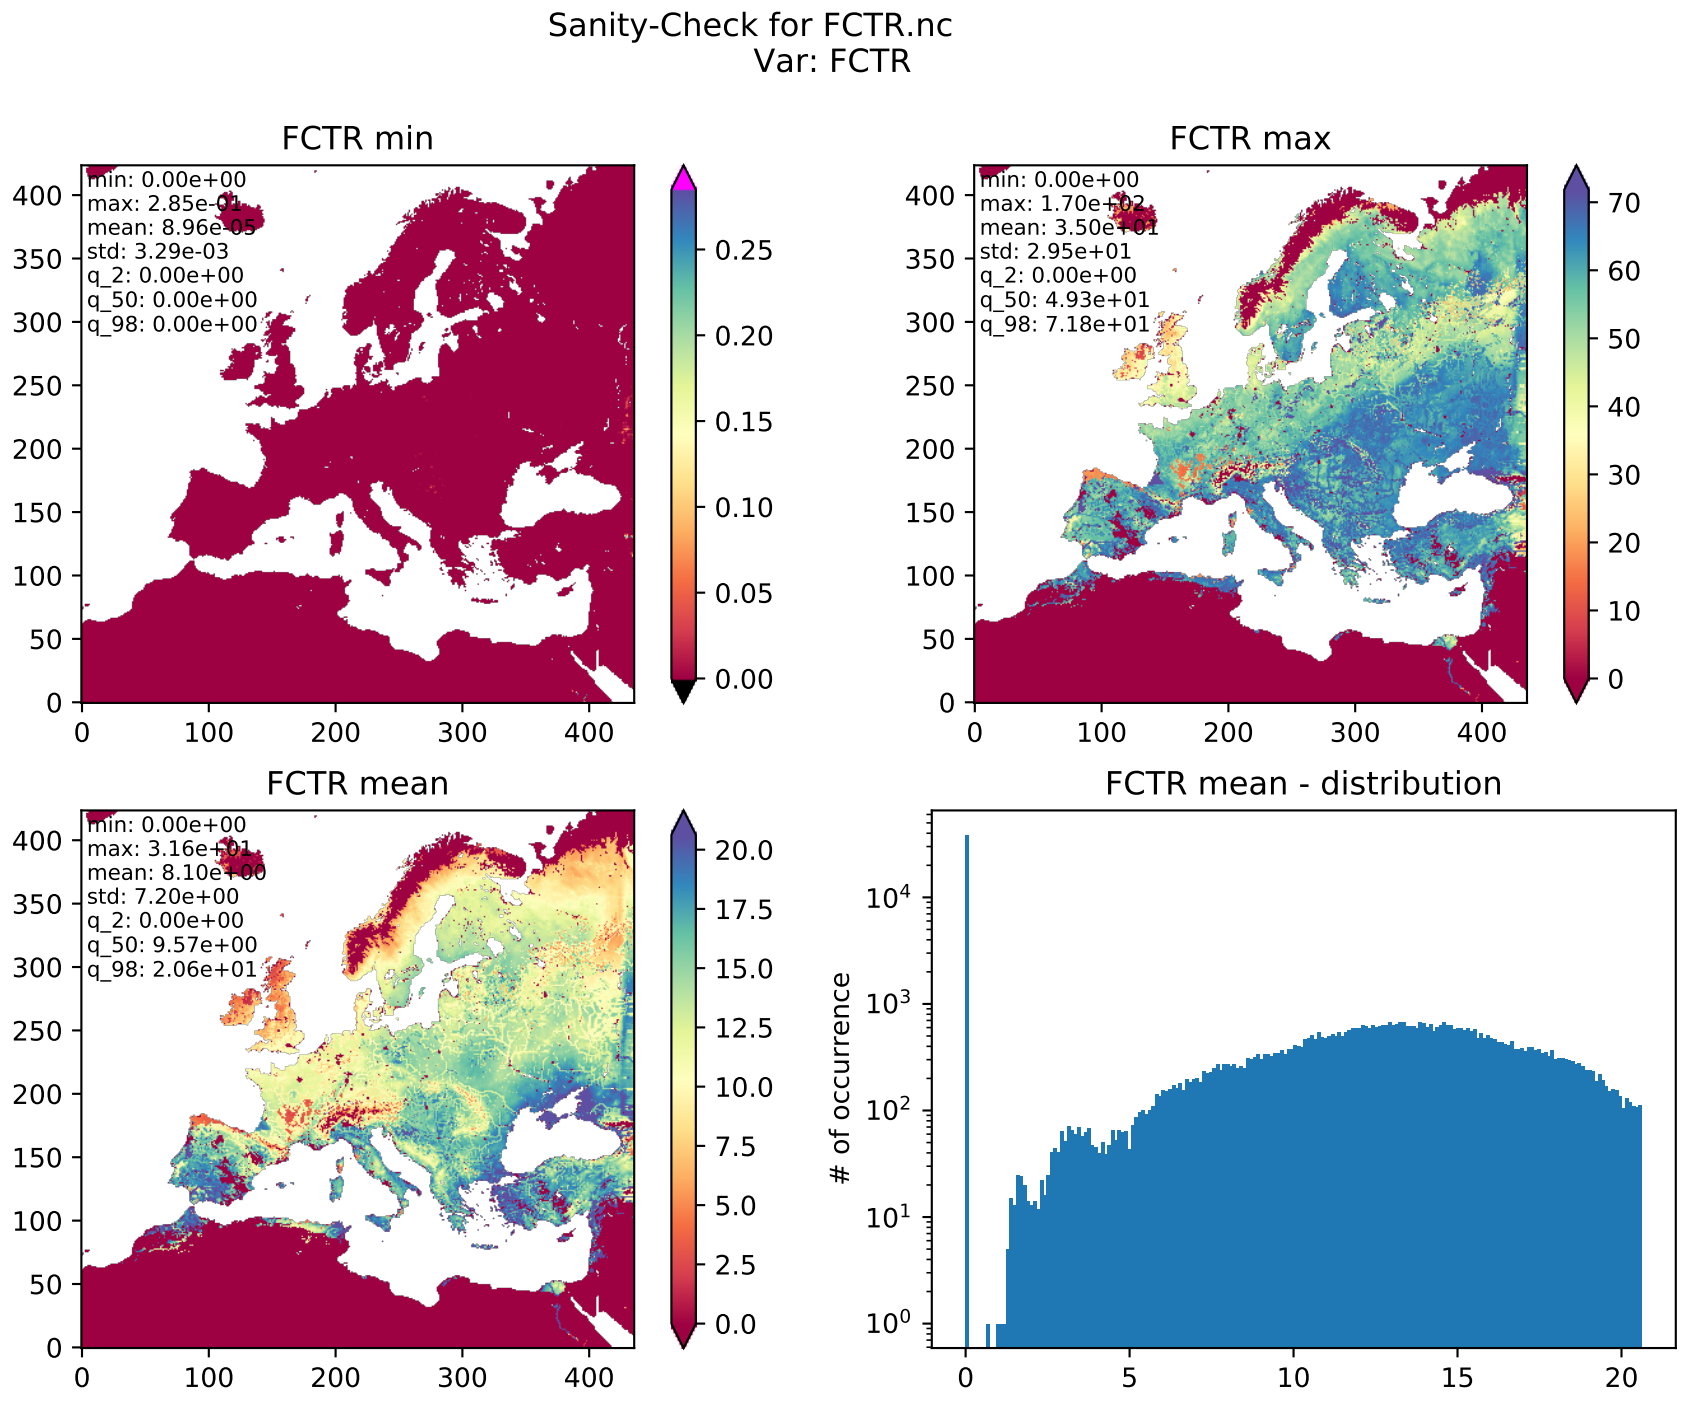
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 2.85e-01
mean: 8.96e-05
std: 3.29e-03
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 1.70e+02
mean: 3.50e+01
std: 2.95e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 4.93e+01
q_98: 7.18e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 3.16e+01
mean: 8.10e+00
std: 7.20e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 9.57e+00
q_98: 2.06e+01
FCTR mean - distribution
# of occurrence