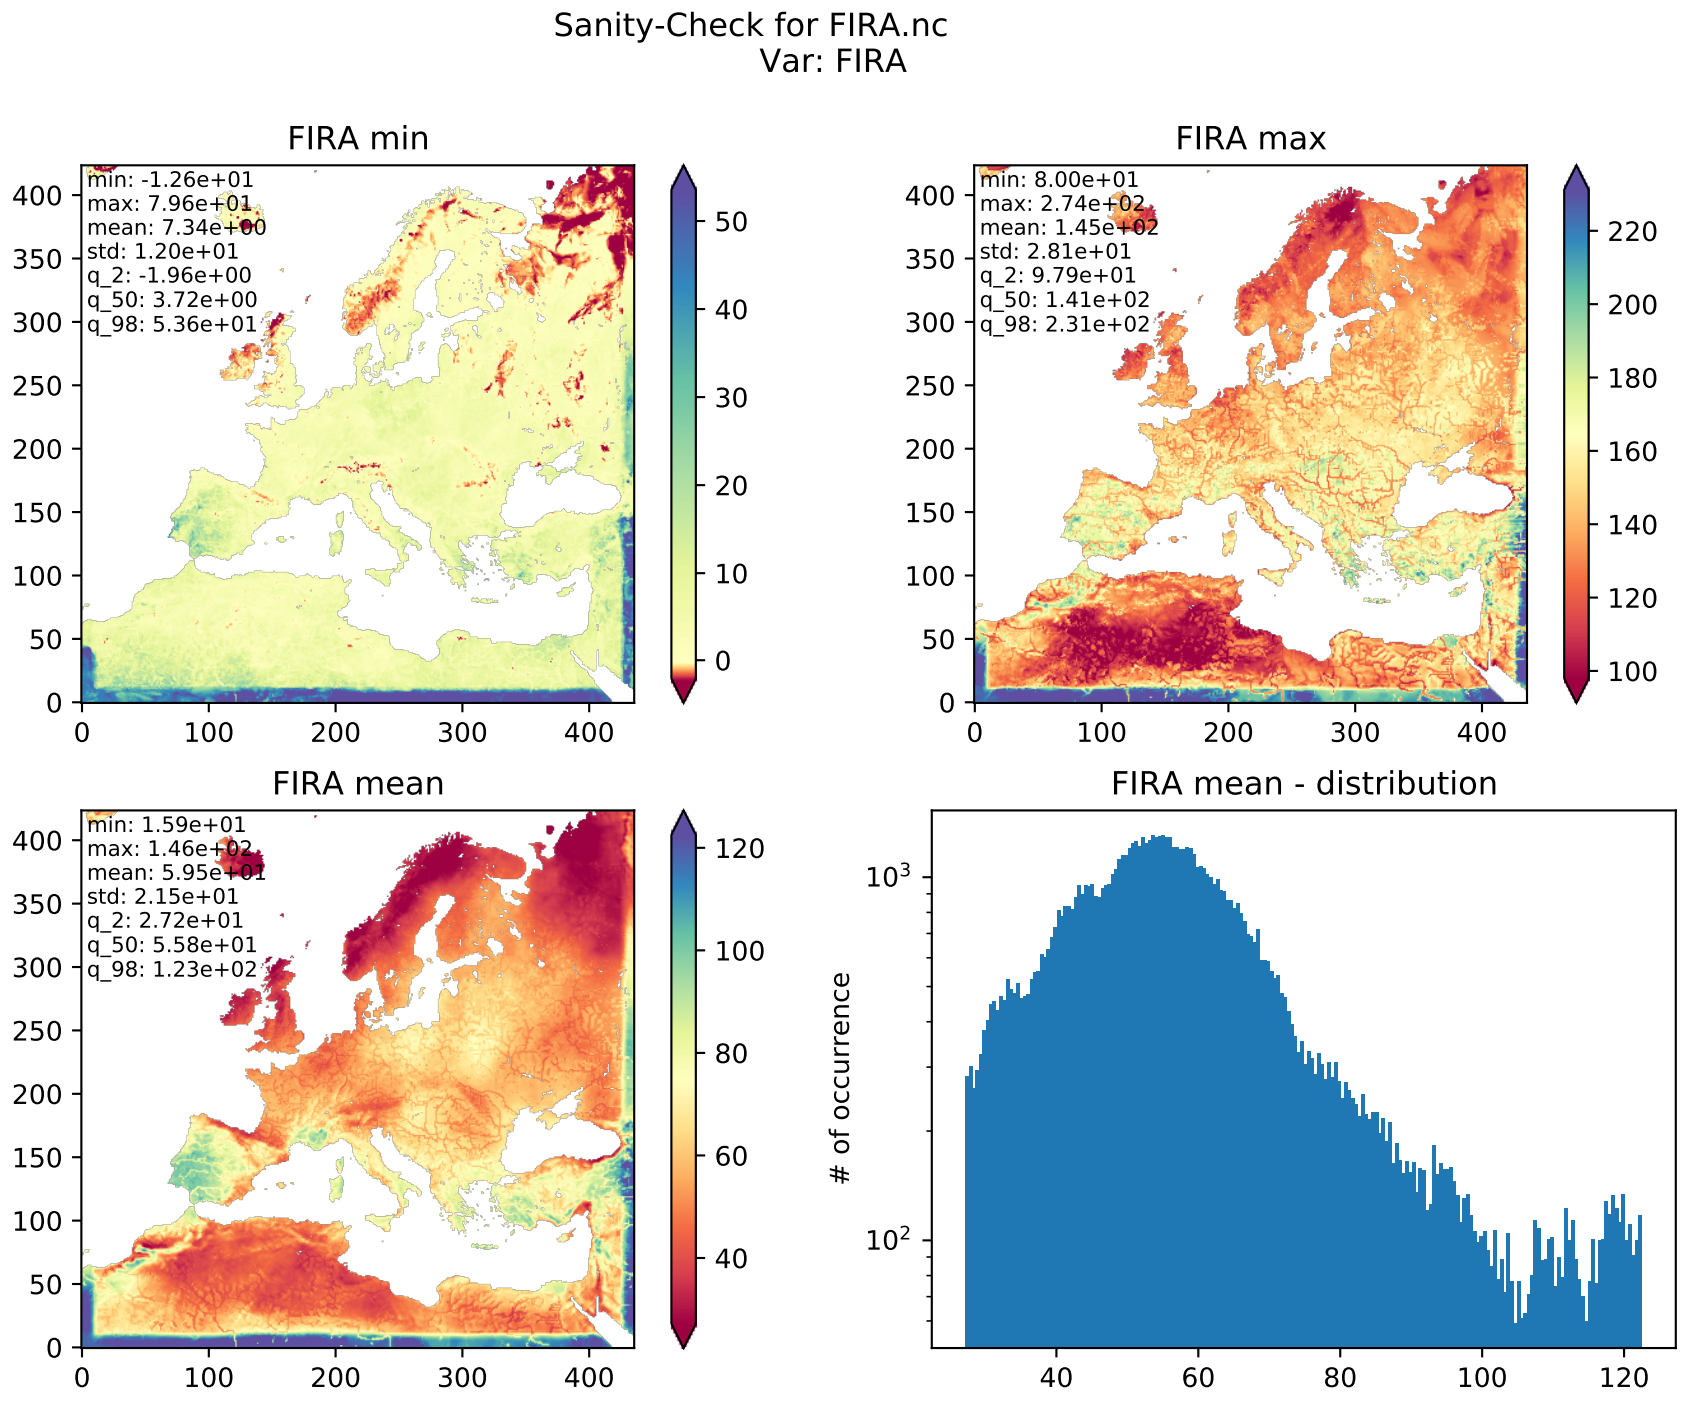
Sanity-Check for FIRA.nc
Var: FIRA
FIRA min
min: -1.26e+01
max: 7.96e+01
mean: 7.34e+00
std: 1.20e+01
q_2: -1.96e+00
q_50: 3.72e+00
q_98: 5.36e+01
FIRA max
min: 8.00e+01
max: 2.74e+02
mean: 1.45e+02
std: 2.81e+01
q_2: 9.79e+01
q_50: 1.41e+02
q_98: 2.31e+02
FIRA mean
min: 1.59e+01
max: 1.46e+02
mean: 5.95e+01
std: 2.15e+01
q_2: 2.72e+01
q_50: 5.58e+01
q_98: 1.23e+02
FIRA mean - distribution
# of occurrence