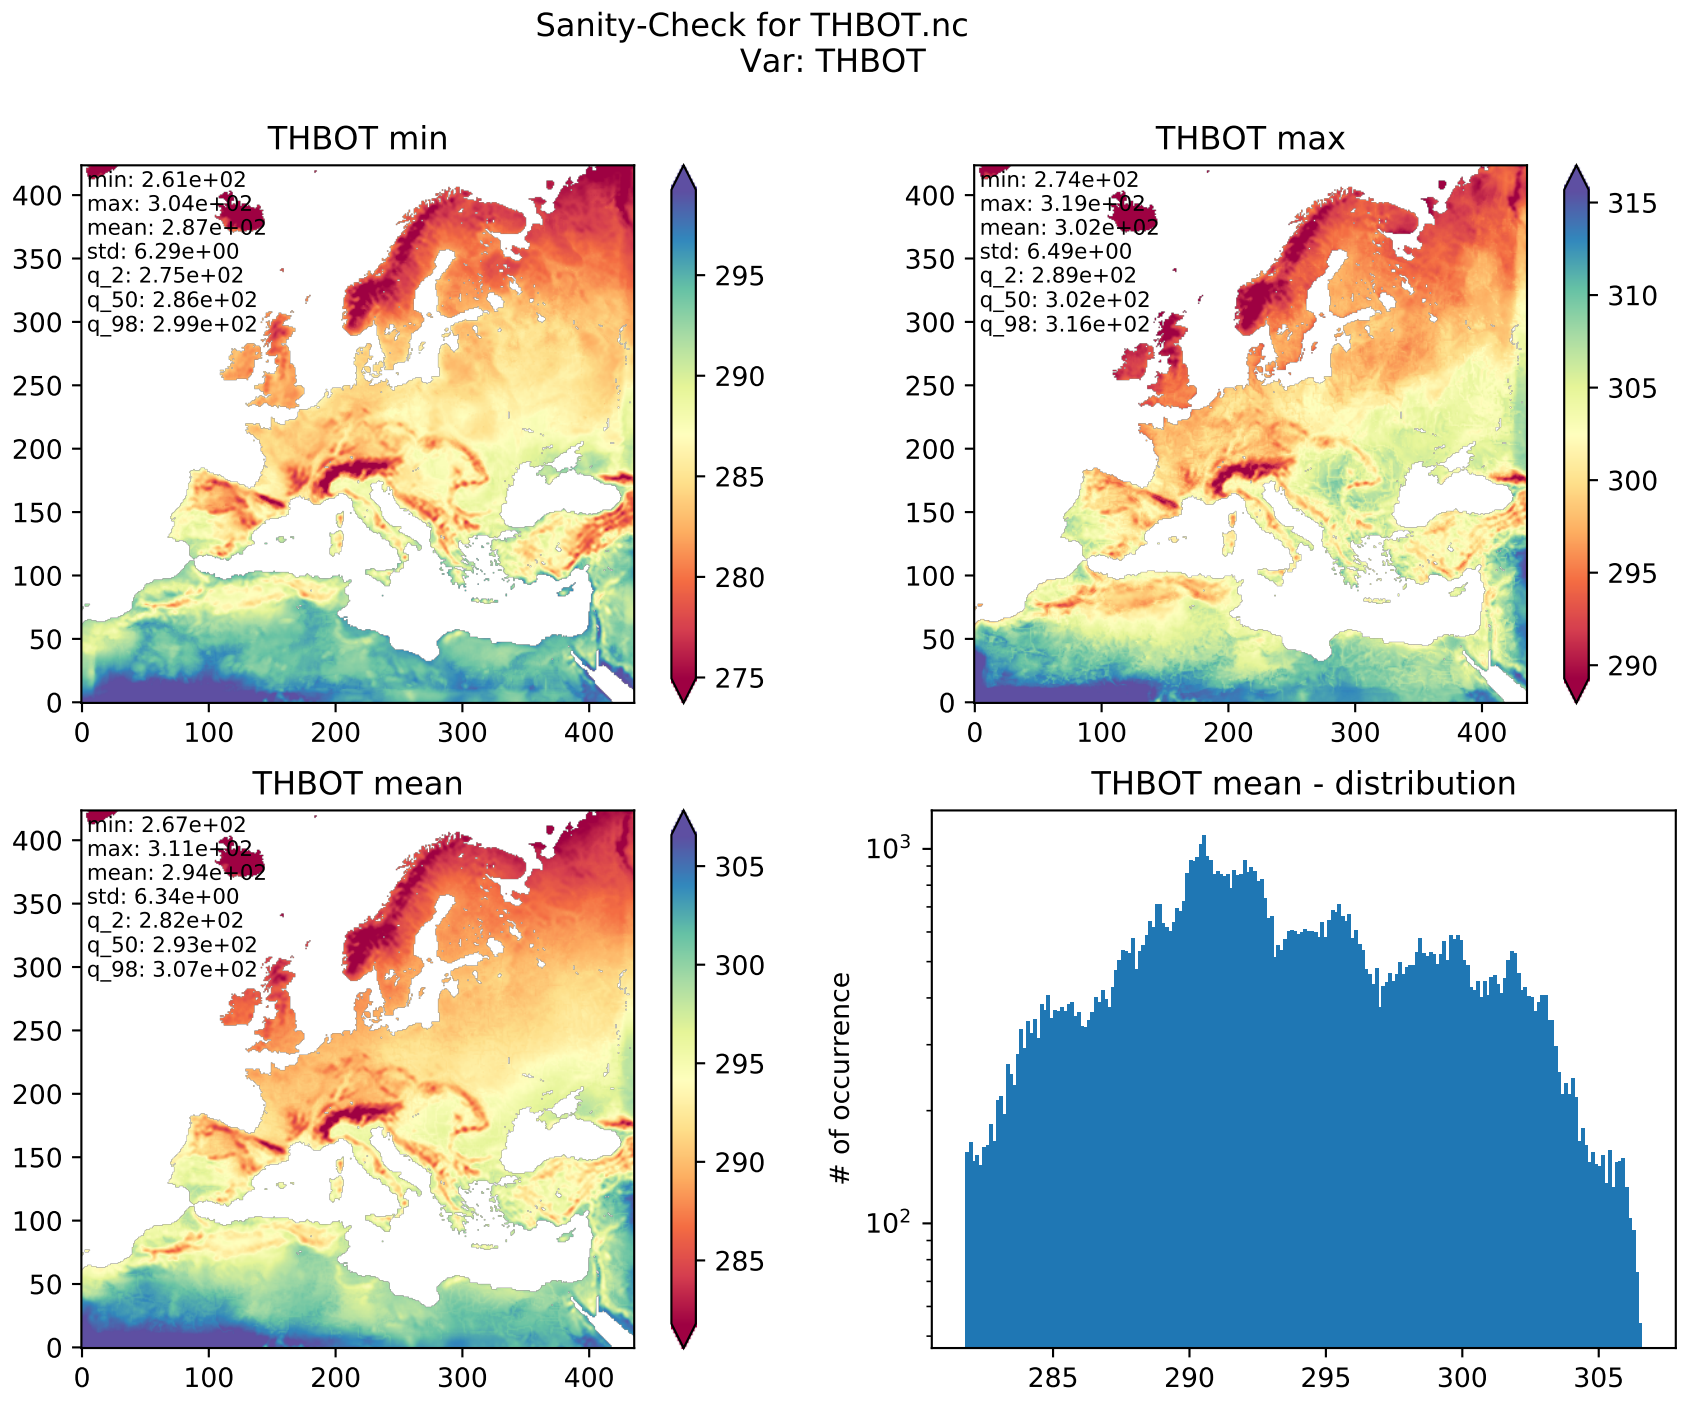
Sanity-Check for THBOT.nc
Var: THBOT
THBOT min
min: 2.61e+02
max: 3.04e+02
mean: 2.87e+02
std: 6.29e+00
q_2: 2.75e+02
q_50: 2.86e+02
q_98: 2.99e+02
THBOT max
min: 2.74e+02
max: 3.19e+02
mean: 3.02e+02
std: 6.49e+00
q_2: 2.89e+02
q_50: 3.02e+02
q_98: 3.16e+02
THBOT mean
min: 2.67e+02
max: 3.11e+02
mean: 2.94e+02
std: 6.34e+00
q_2: 2.82e+02
q_50: 2.93e+02
q_98: 3.07e+02
THBOT mean - distribution
# of occurrence