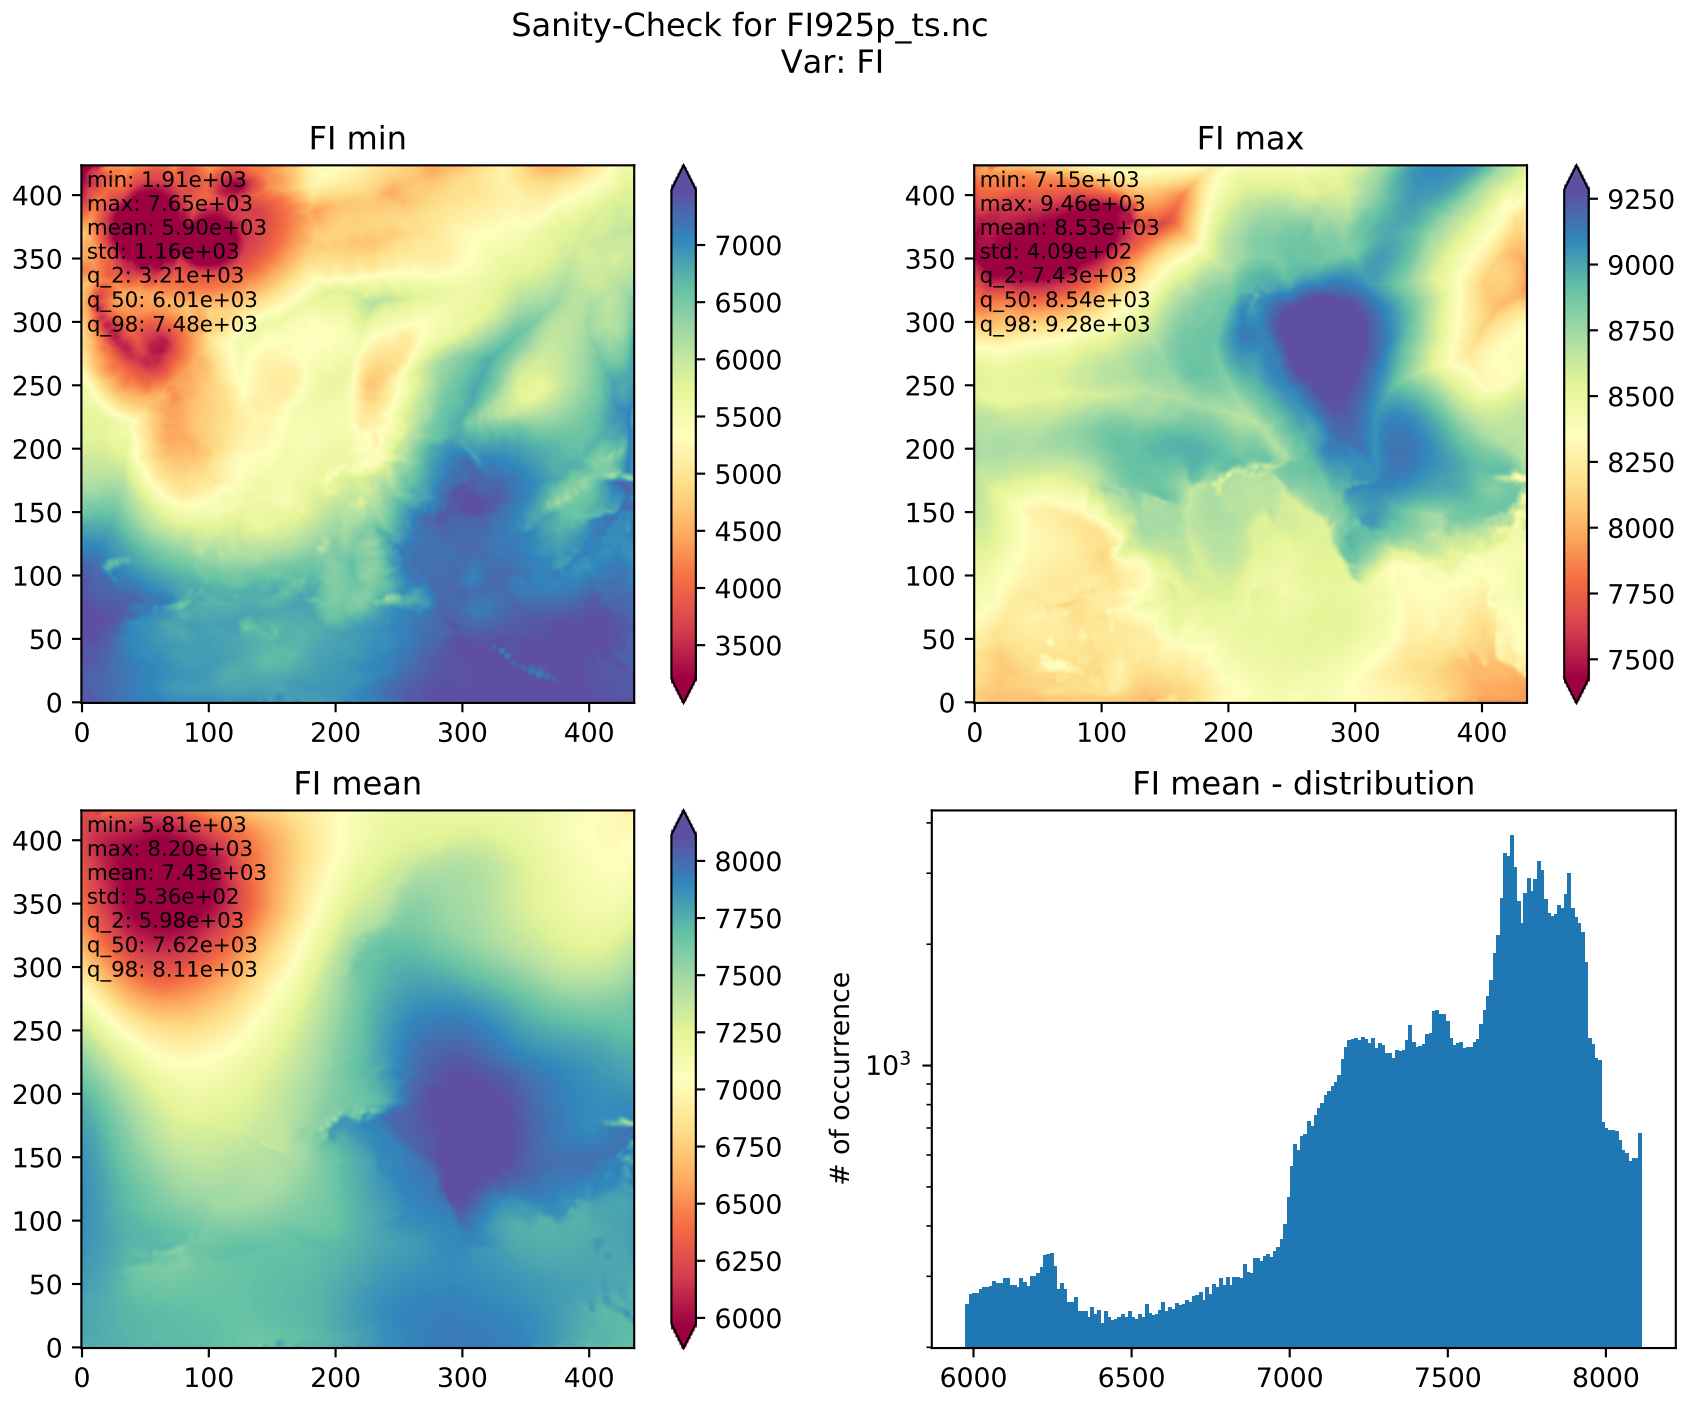
Sanity-Check for FI925p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 1.91e+03
max: 7.65e+03
mean: 5.90e+03
std: 1.16e+03
q_2: 3.21e+03
q_50: 6.01e+03
q_98: 7.48e+03
FI max
min: 7.15e+03
max: 9.46e+03
mean: 8.53e+03
std: 4.09e+02
q_2: 7.43e+03
q_50: 8.54e+03
q_98: 9.28e+03
FI mean
min: 5.81e+03
max: 8.20e+03
mean: 7.43e+03
std: 5.36e+02
q_2: 5.98e+03
q_50: 7.62e+03
q_98: 8.11e+03
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3