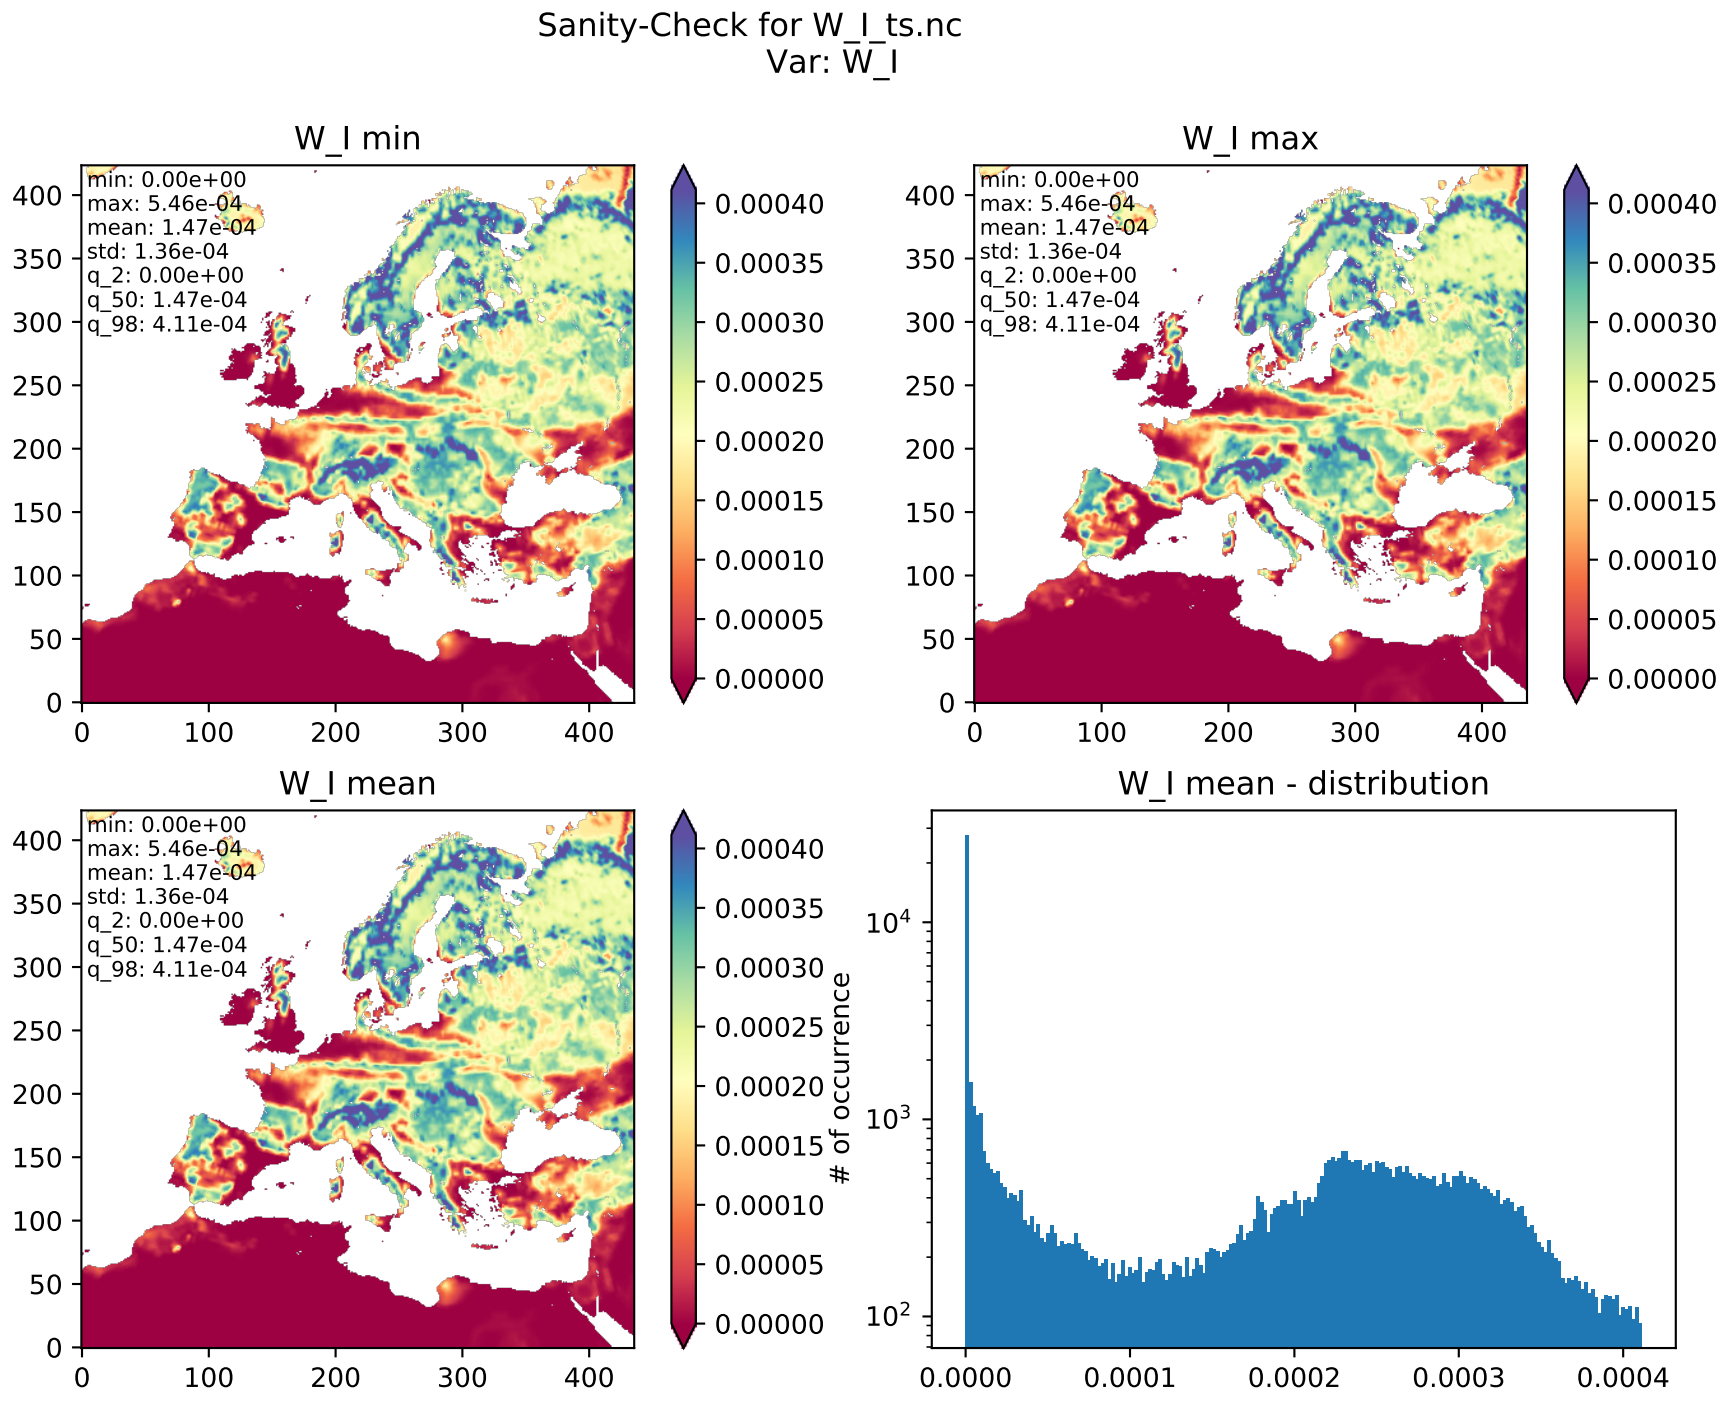
Sanity-Check for W_I_ts.nc
Var: W_I
W_I min
min: 0.00e+00
max: 5.46e-04
mean: 1.47e-04
std: 1.36e-04
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.47e-04
q_98: 4.11e-04
W_I max
min: 0.00e+00
max: 5.46e-04
mean: 1.47e-04
std: 1.36e-04
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.47e-04
q_98: 4.11e-04
W_I mean
min: 0.00e+00
max: 5.46e-04
mean: 1.47e-04
std: 1.36e-04
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.47e-04
q_98: 4.11e-04
W_I mean - distribution
# of occurrence