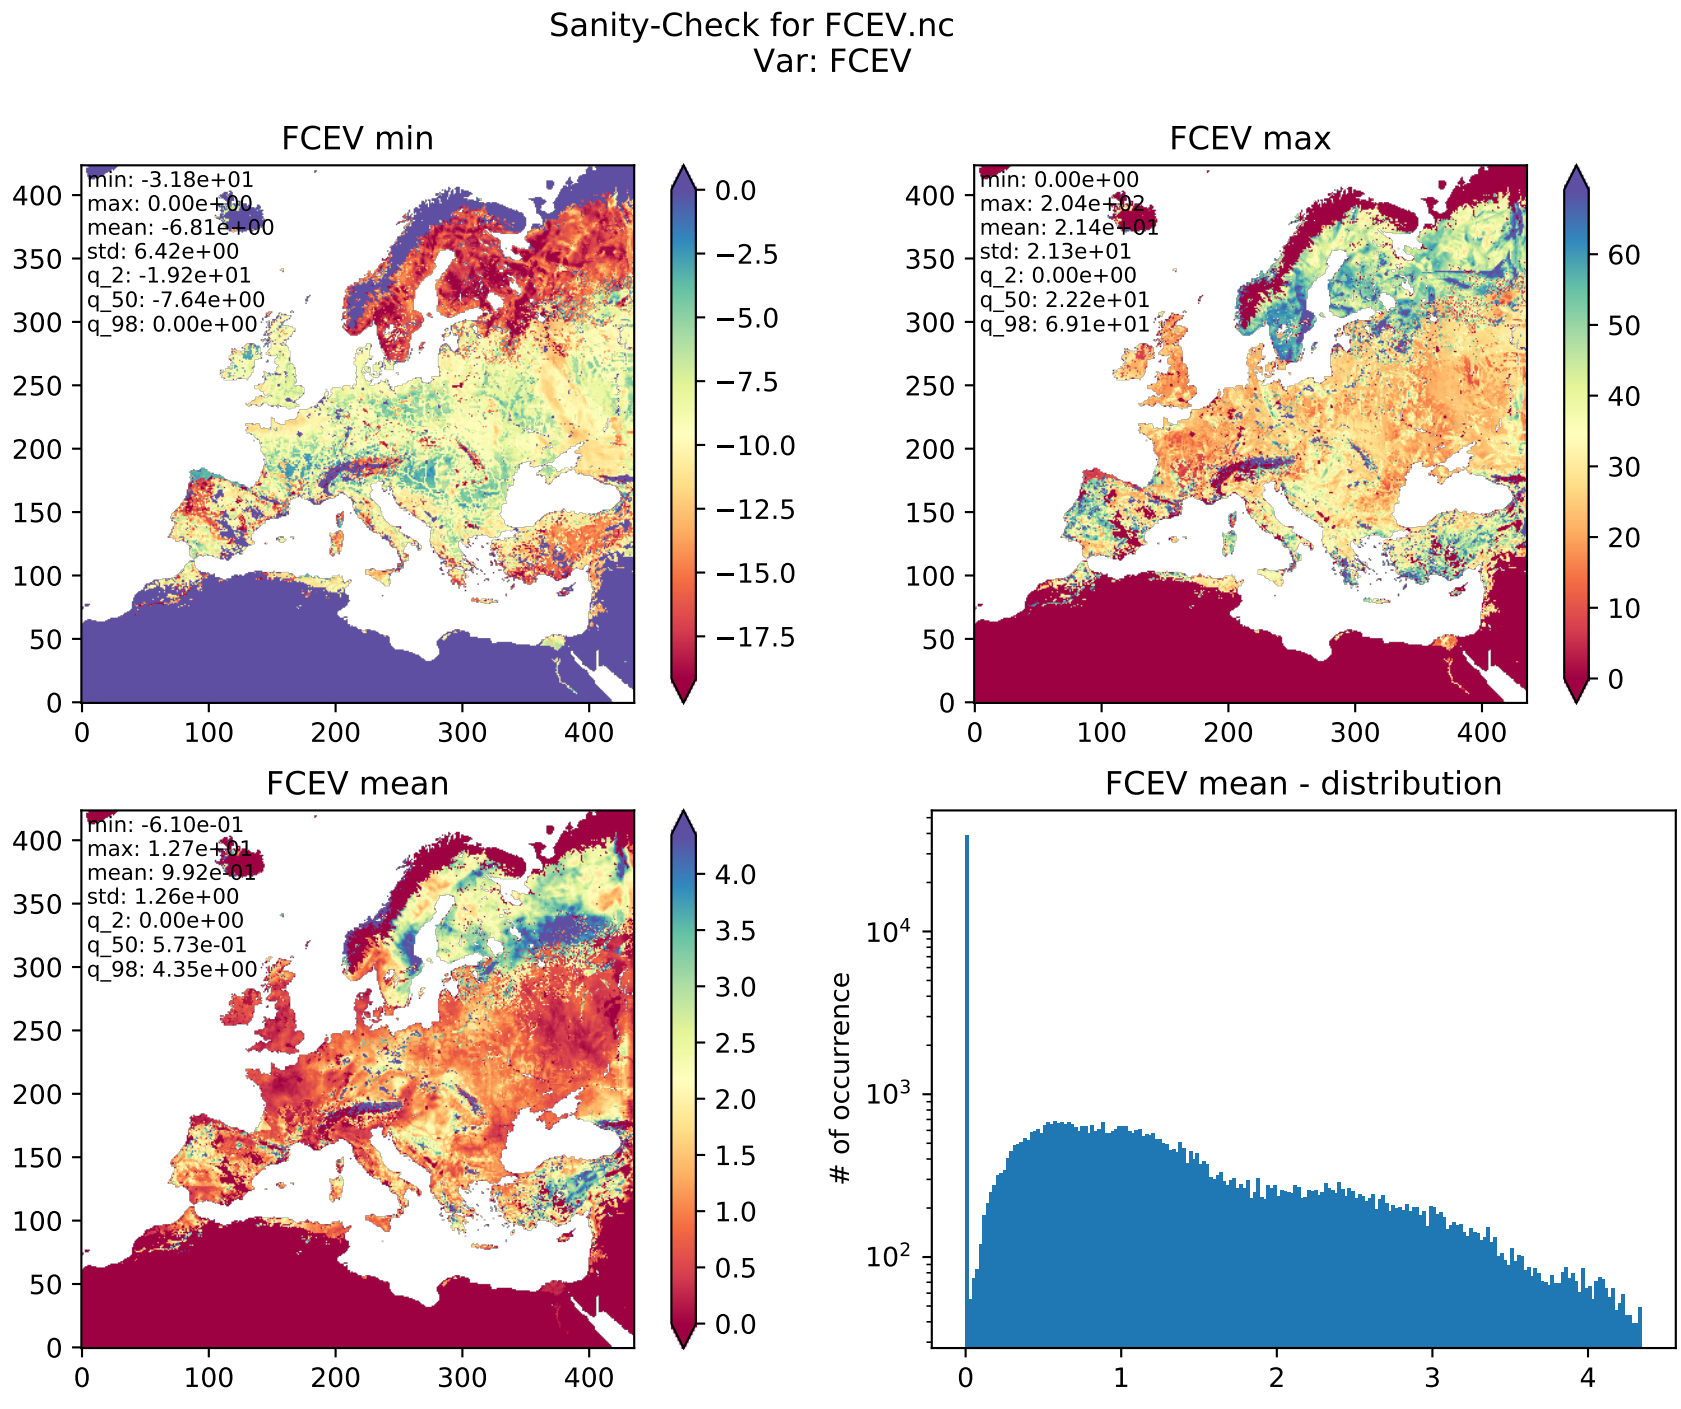
Sanity-Check for FCEV.nc
Var: FCEV
FCEV min
min: -3.18e+01
max: 0.00e+00
mean: -6.81e+00
std: 6.42e+00
q_2: -1.92e+01
q_50: -7.64e+00
q_98: 0.00e+00
FCEV max
min: 0.00e+00
max: 2.04e+02
mean: 2.14e+01
std: 2.13e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.22e+01
q_98: 6.91e+01
FCEV mean
min: -6.10e-01
max: 1.27e+01
mean: 9.92e-01
std: 1.26e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 5.73e-01
q_98: 4.35e+00
FCEV mean - distribution
# of occurrence