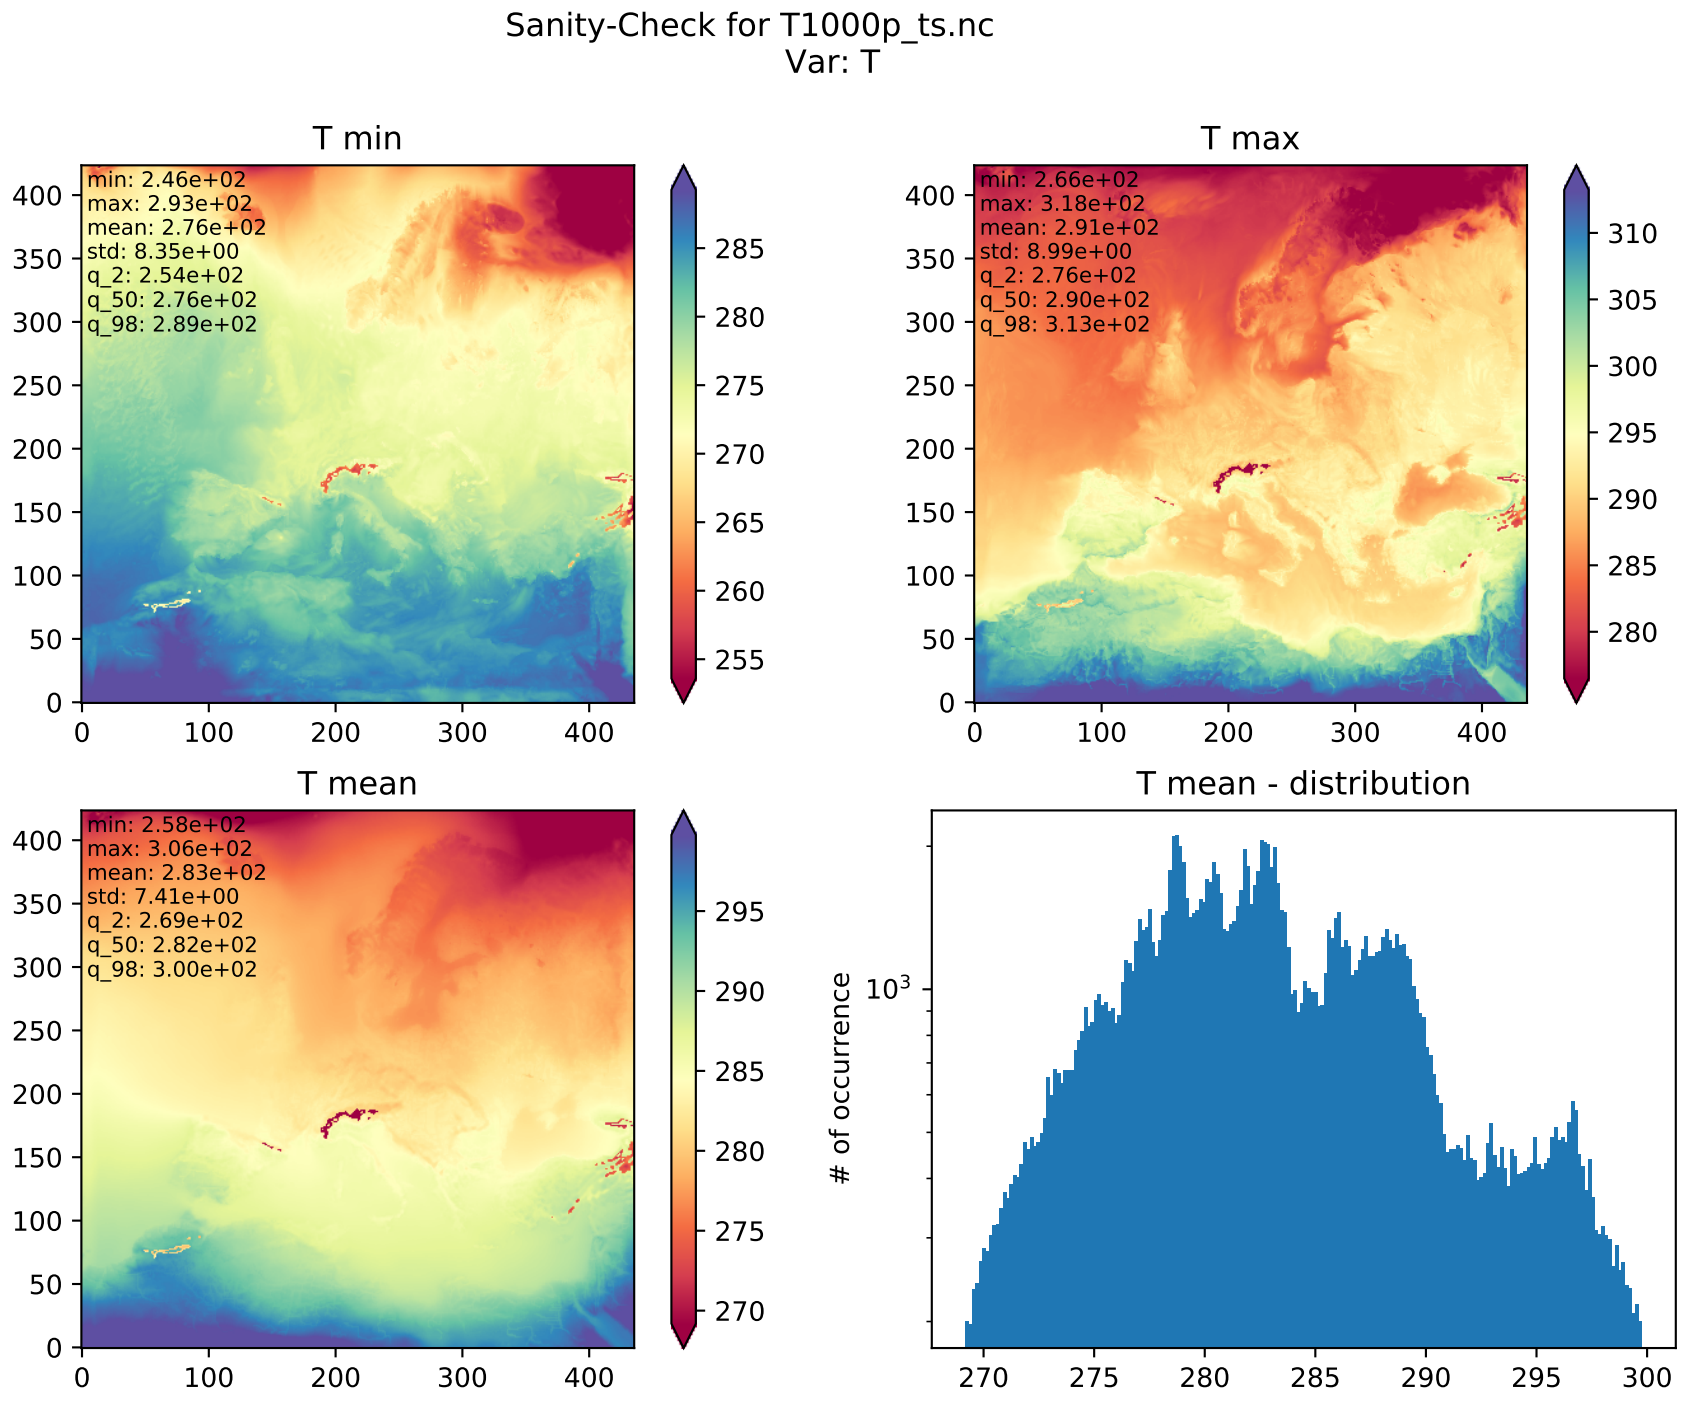
Sanity-Check for T1000p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.46e+02
max: 2.93e+02
mean: 2.76e+02
std: 8.35e+00
q_2: 2.54e+02
q_50: 2.76e+02
q_98: 2.89e+02
T max
min: 2.66e+02
max: 3.18e+02
mean: 2.91e+02
std: 8.99e+00
q_2: 2.76e+02
q_50: 2.90e+02
q_98: 3.13e+02
T mean
min: 2.58e+02
max: 3.06e+02
mean: 2.83e+02
std: 7.41e+00
q_2: 2.69e+02
q_50: 2.82e+02
q_98: 3.00e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3