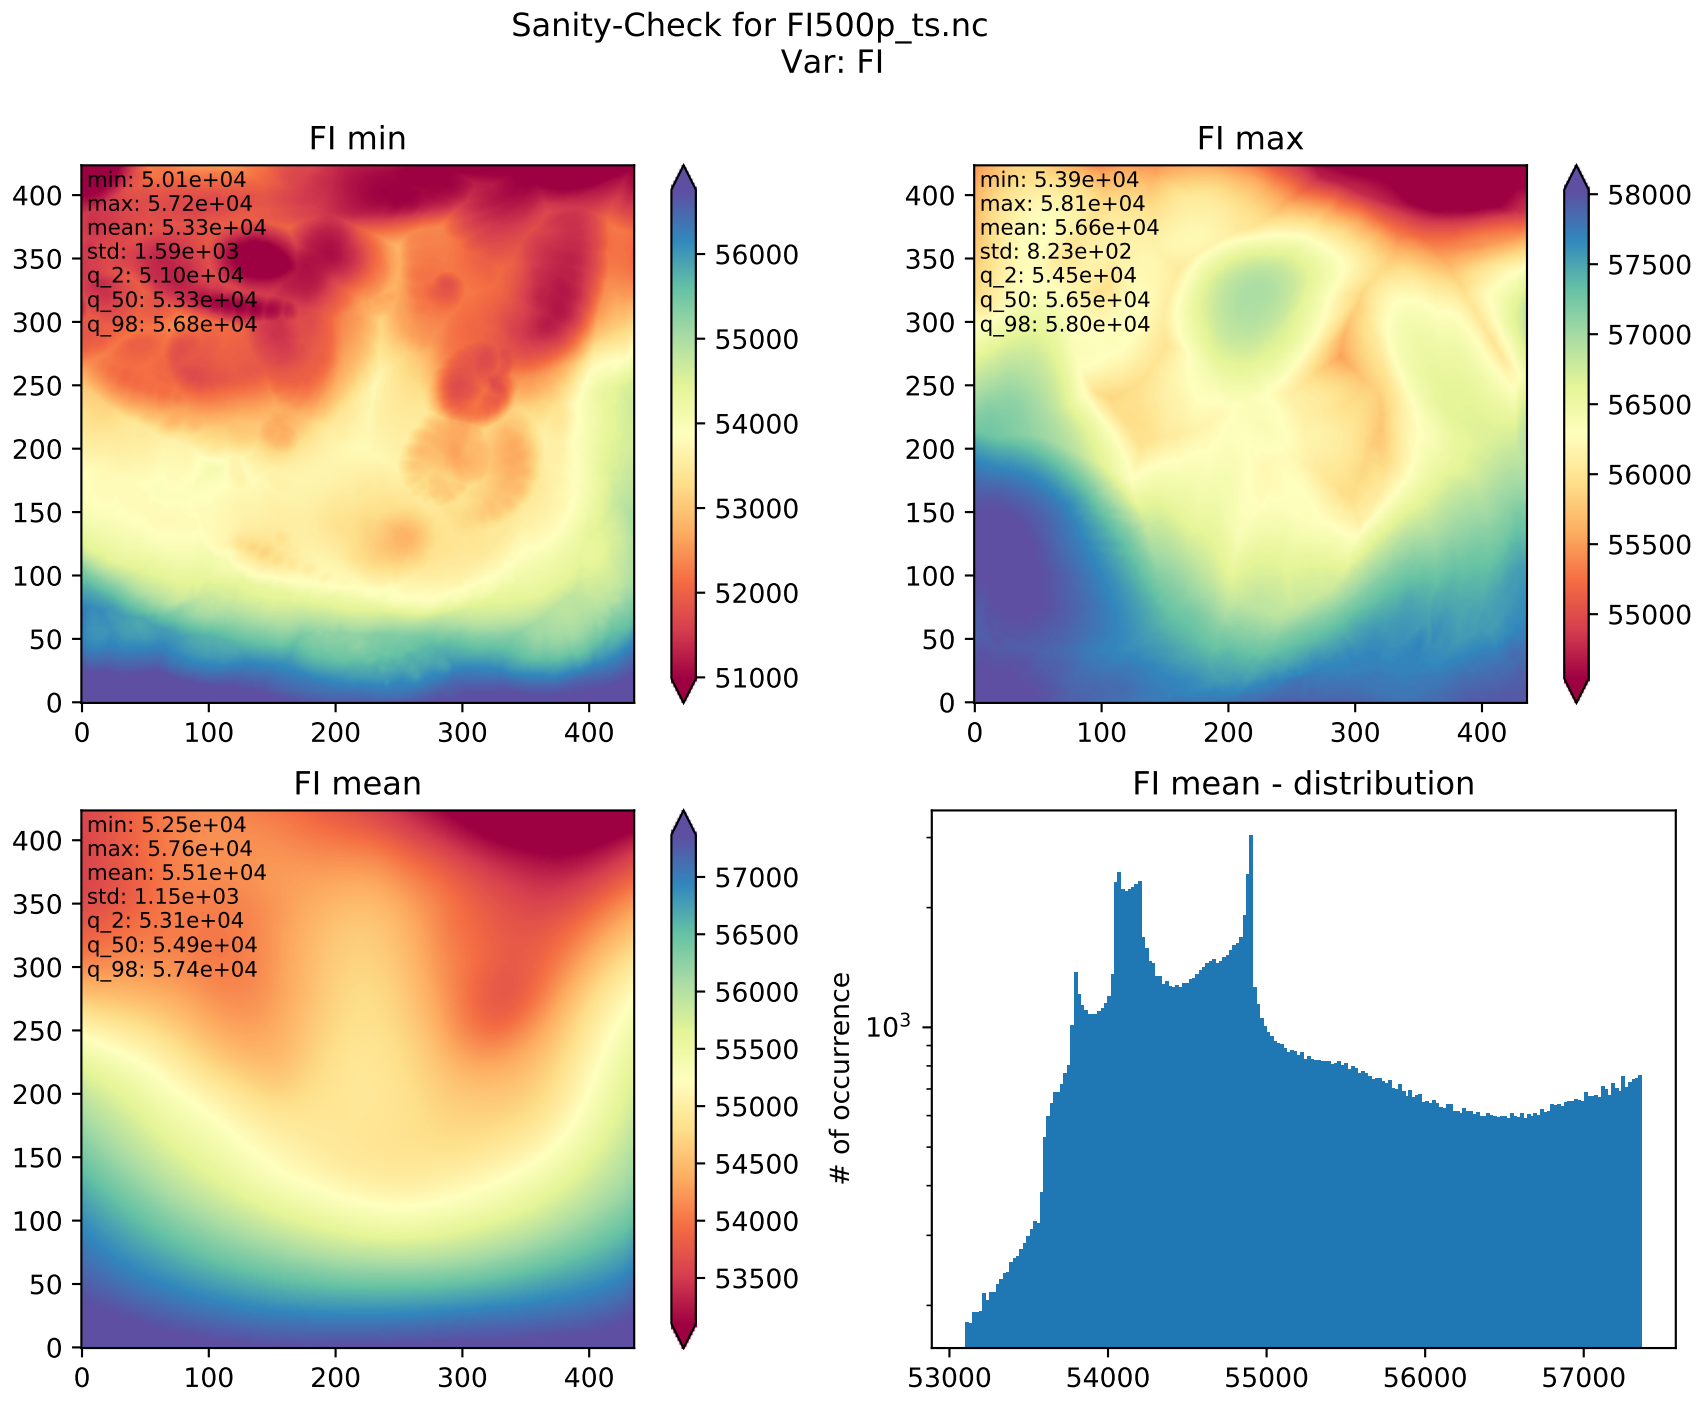
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 5.01e+04
max: 5.72e+04
mean: 5.33e+04
std: 1.59e+03
q_2: 5.10e+04
q_50: 5.33e+04
q_98: 5.68e+04
FI max
min: 5.39e+04
max: 5.81e+04
mean: 5.66e+04
std: 8.23e+02
q_2: 5.45e+04
q_50: 5.65e+04
q_98: 5.80e+04
FI mean
min: 5.25e+04
max: 5.76e+04
mean: 5.51e+04
std: 1.15e+03
q_2: 5.31e+04
q_50: 5.49e+04
q_98: 5.74e+04
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3