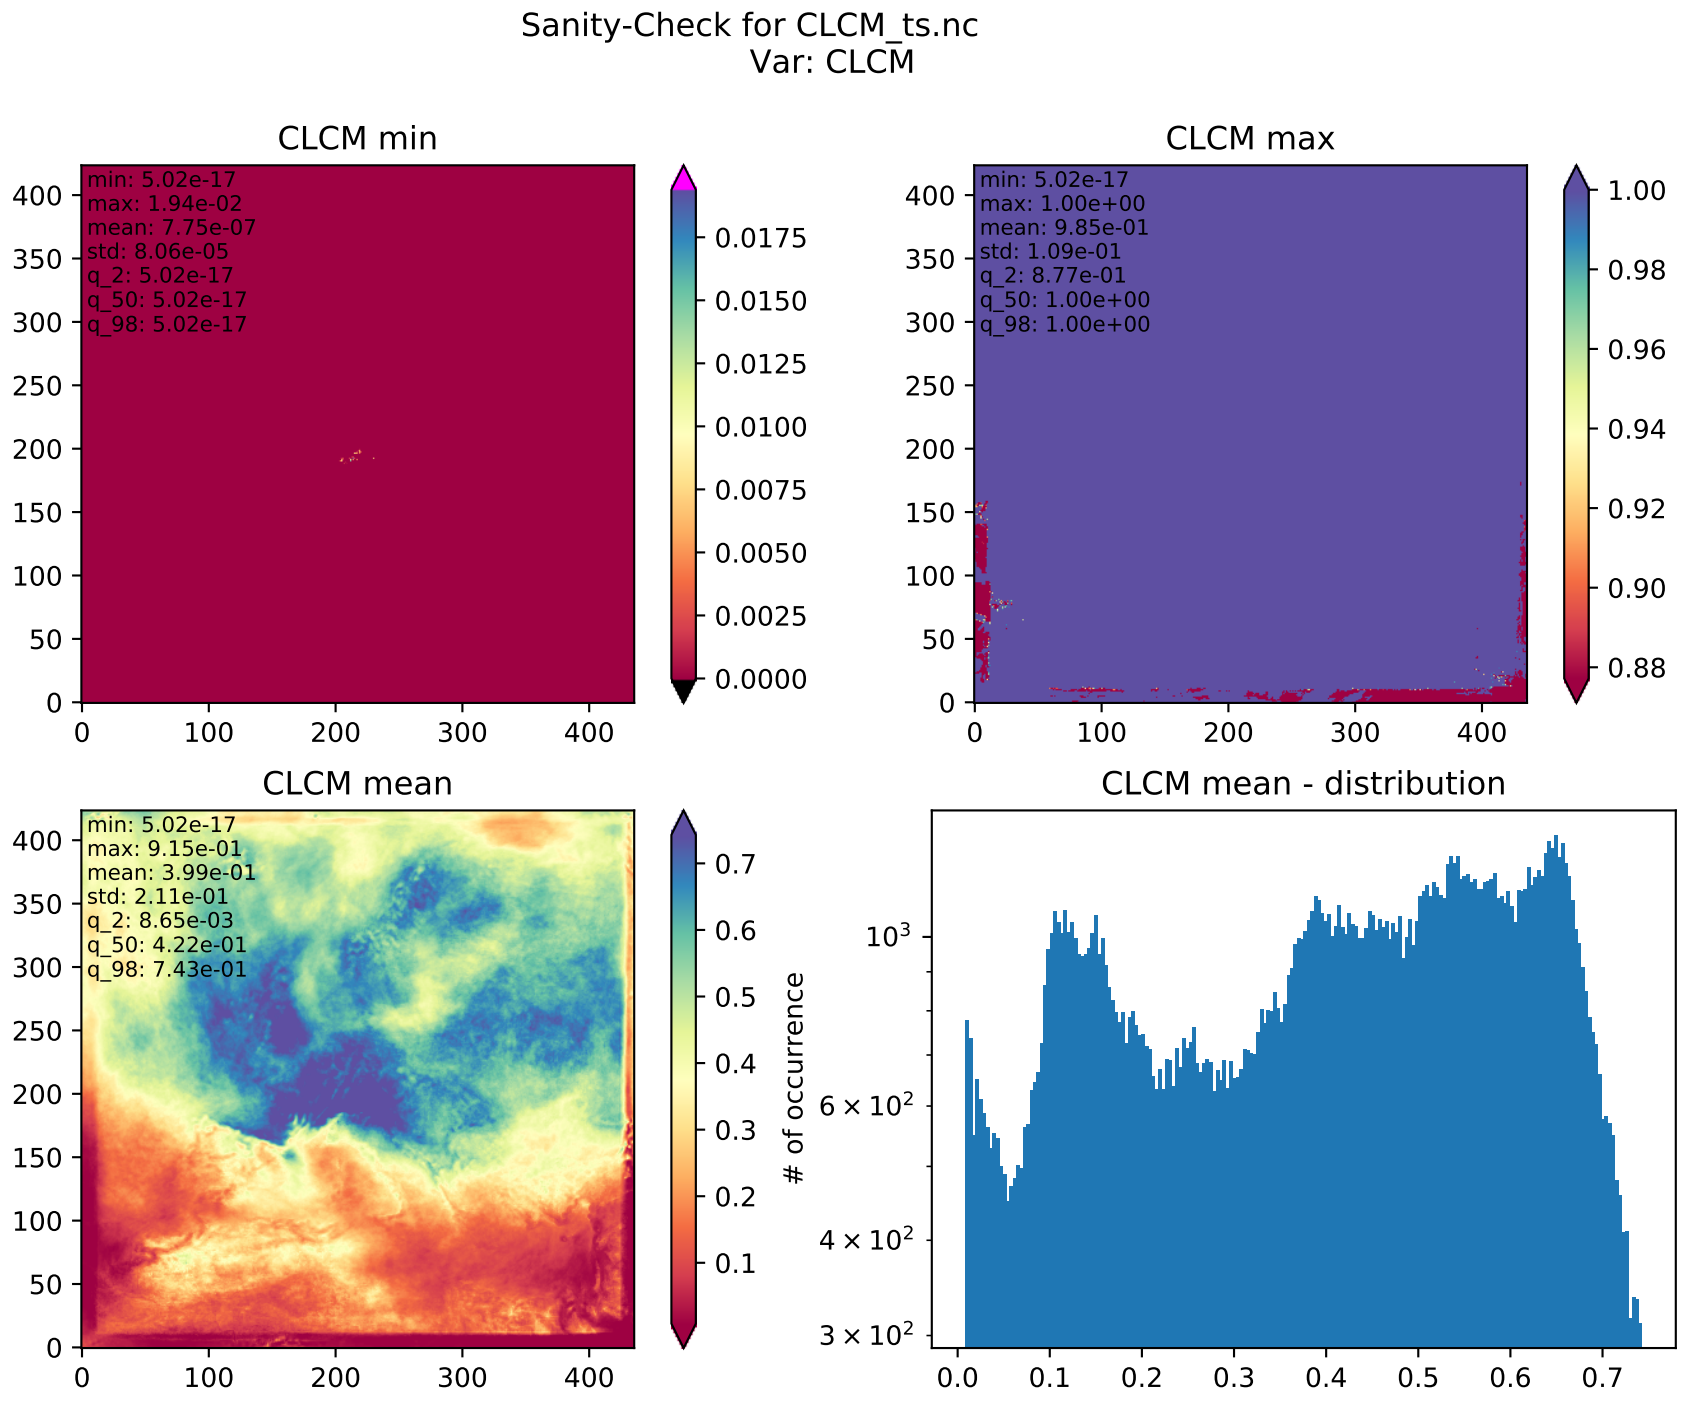
Sanity-Check for CLCM_ts.nc
Var: CLCM
CLCM min
min: 5.02e-17
max: 1.94e-02
mean: 7.75e-07
std: 8.06e-05
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
CLCM max
min: 5.02e-17
max: 1.00e+00
mean: 9.85e-01
std: 1.09e-01
q_2: 8.77e-01
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCM mean
min: 5.02e-17
max: 9.15e-01
mean: 3.99e-01
std: 2.11e-01
q_2: 8.65e-03
q_50: 4.22e-01
q_98: 7.43e-01
CLCM mean - distribution
# of occurrence