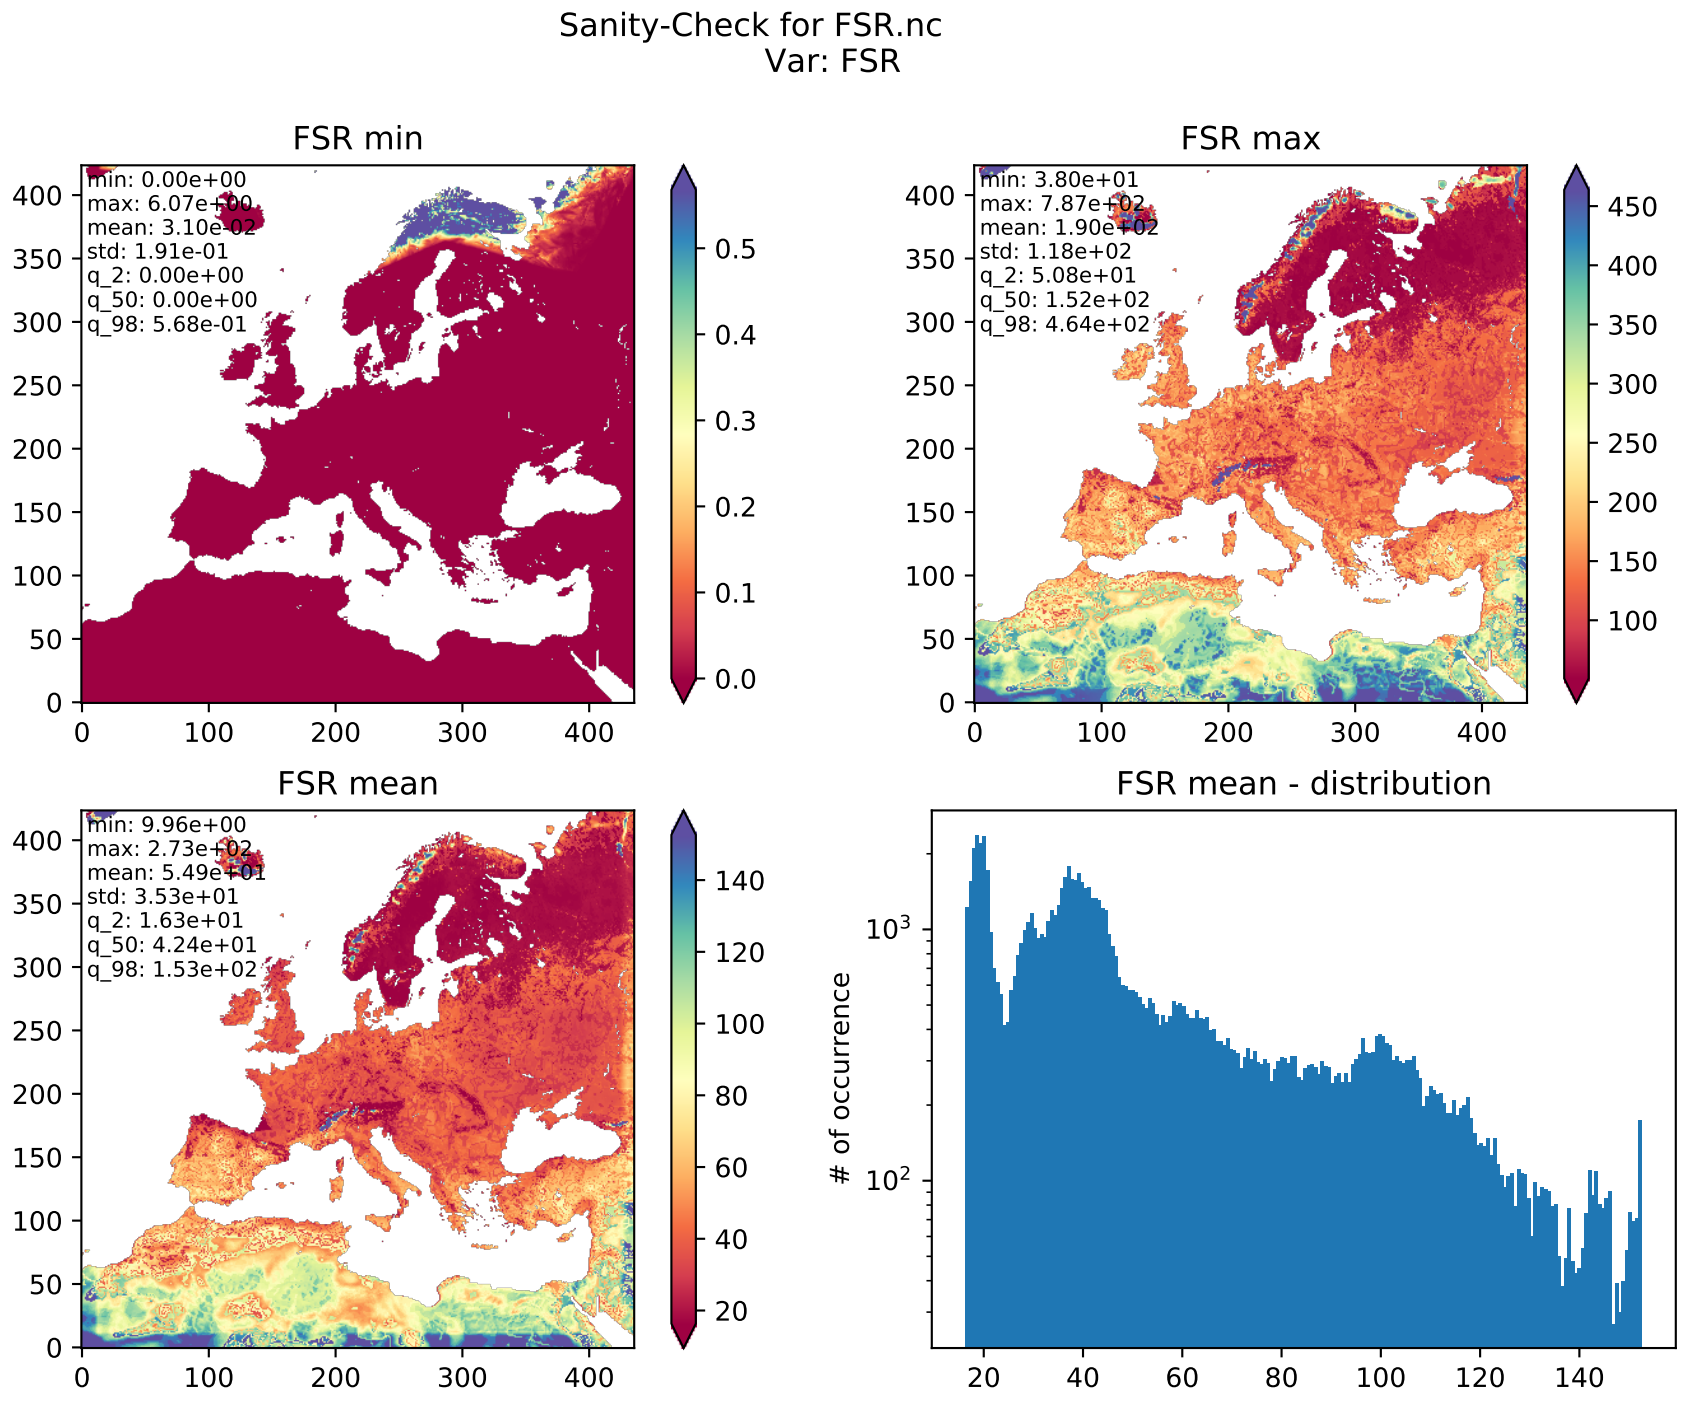
Sanity-Check for FSR.nc
Var: FSR
FSR min
min: 0.00e+00
max: 6.07e+00
mean: 3.10e-02
std: 1.91e-01
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 5.68e-01
FSR max
min: 3.80e+01
max: 7.87e+02
mean: 1.90e+02
std: 1.18e+02
q_2: 5.08e+01
q_50: 1.52e+02
q_98: 4.64e+02
FSR mean
min: 9.96e+00
max: 2.73e+02
mean: 5.49e+01
std: 3.53e+01
q_2: 1.63e+01
q_50: 4.24e+01
q_98: 1.53e+02
FSR mean - distribution
# of occurrence