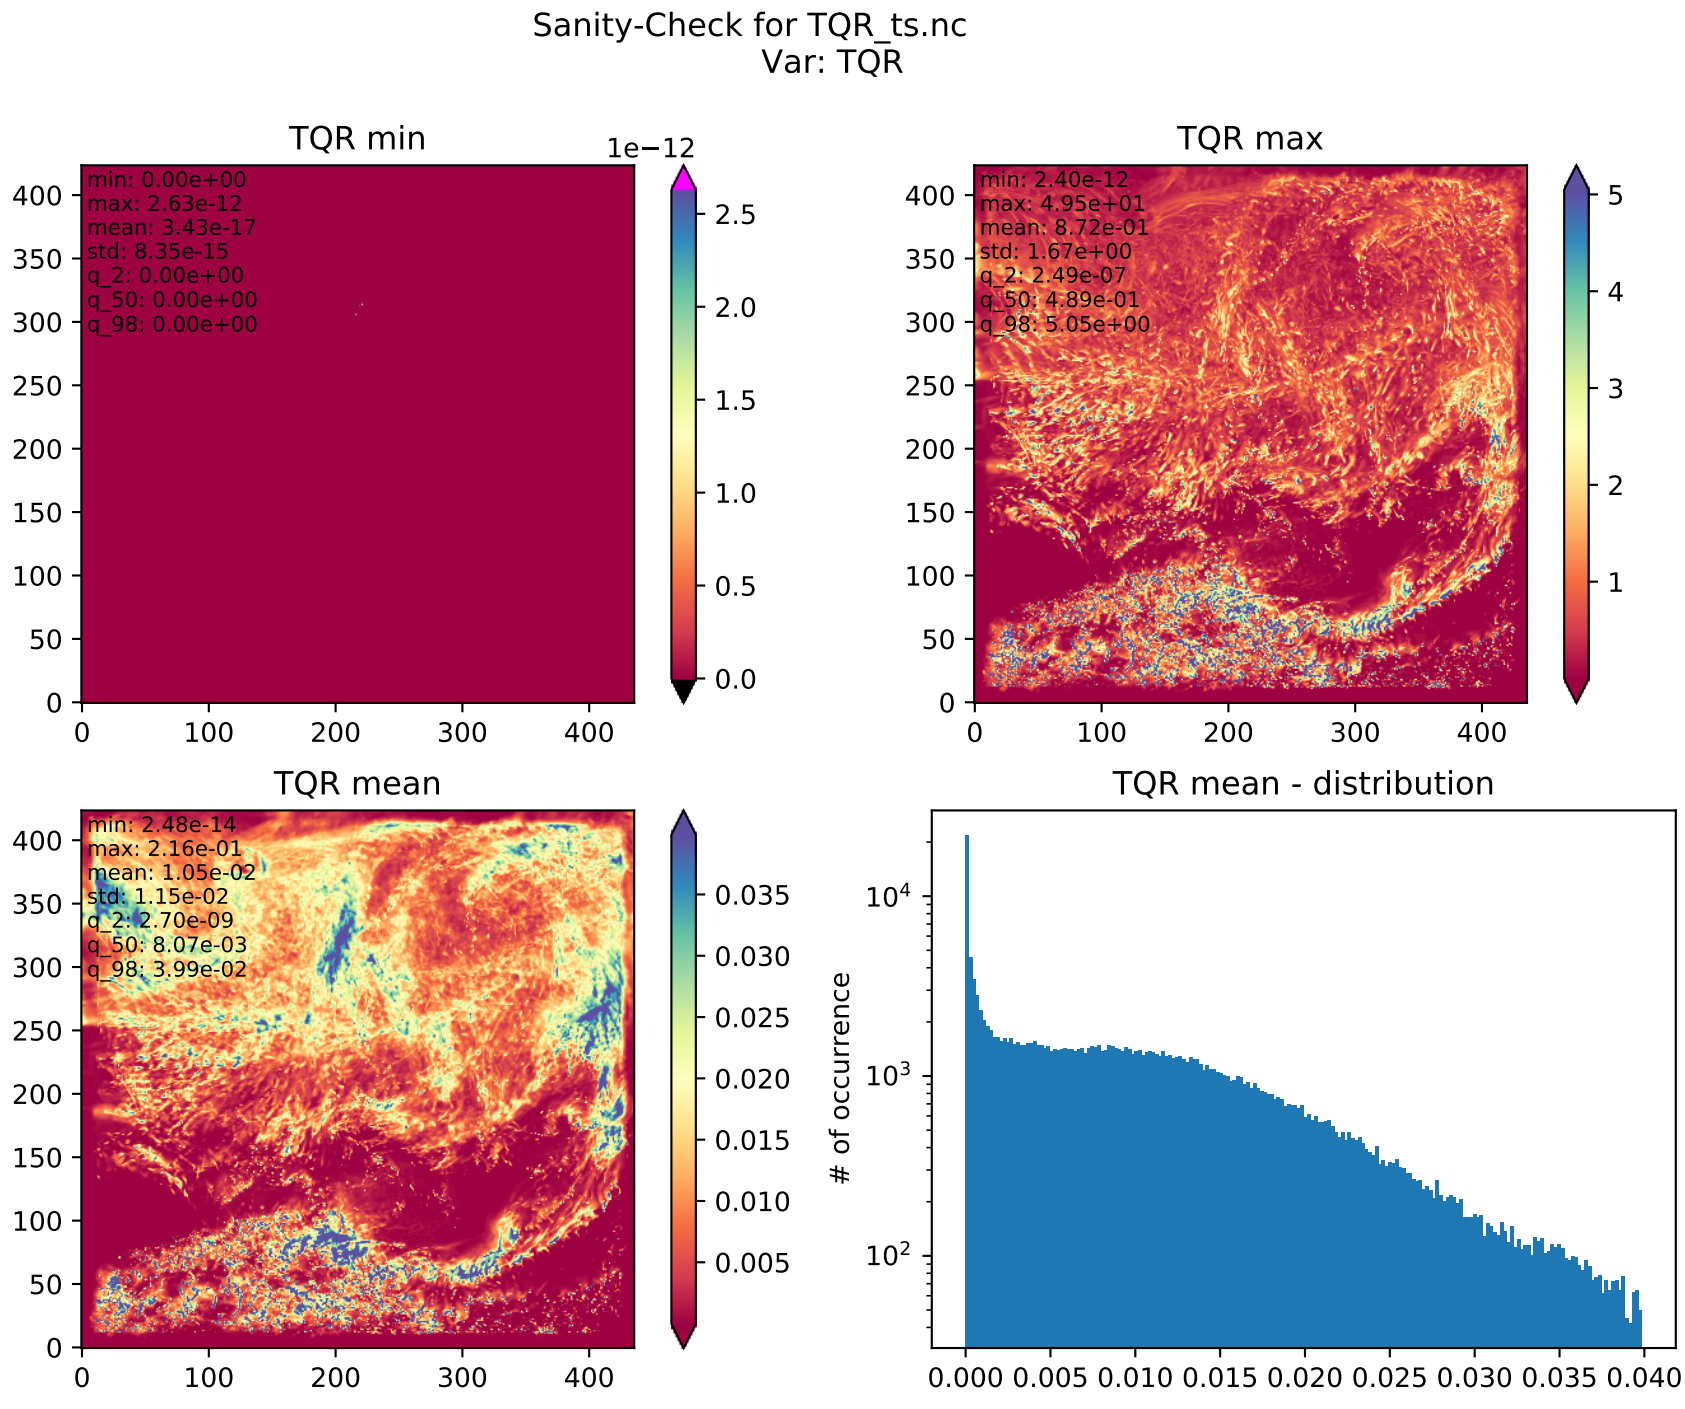
Sanity-Check for TQR_ts.nc
Var: TQR
TQR min
min: 0.00e+00
max: 2.63e-12
mean: 3.43e-17
std: 8.35e-15
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−12
TQR max
min: 2.40e-12
max: 4.95e+01
mean: 8.72e-01
std: 1.67e+00
q_2: 2.49e-07
q_50: 4.89e-01
q_98: 5.05e+00
TQR mean
min: 2.48e-14
max: 2.16e-01
mean: 1.05e-02
std: 1.15e-02
q_2: 2.70e-09
q_50: 8.07e-03
q_98: 3.99e-02
TQR mean - distribution
# of occurrence