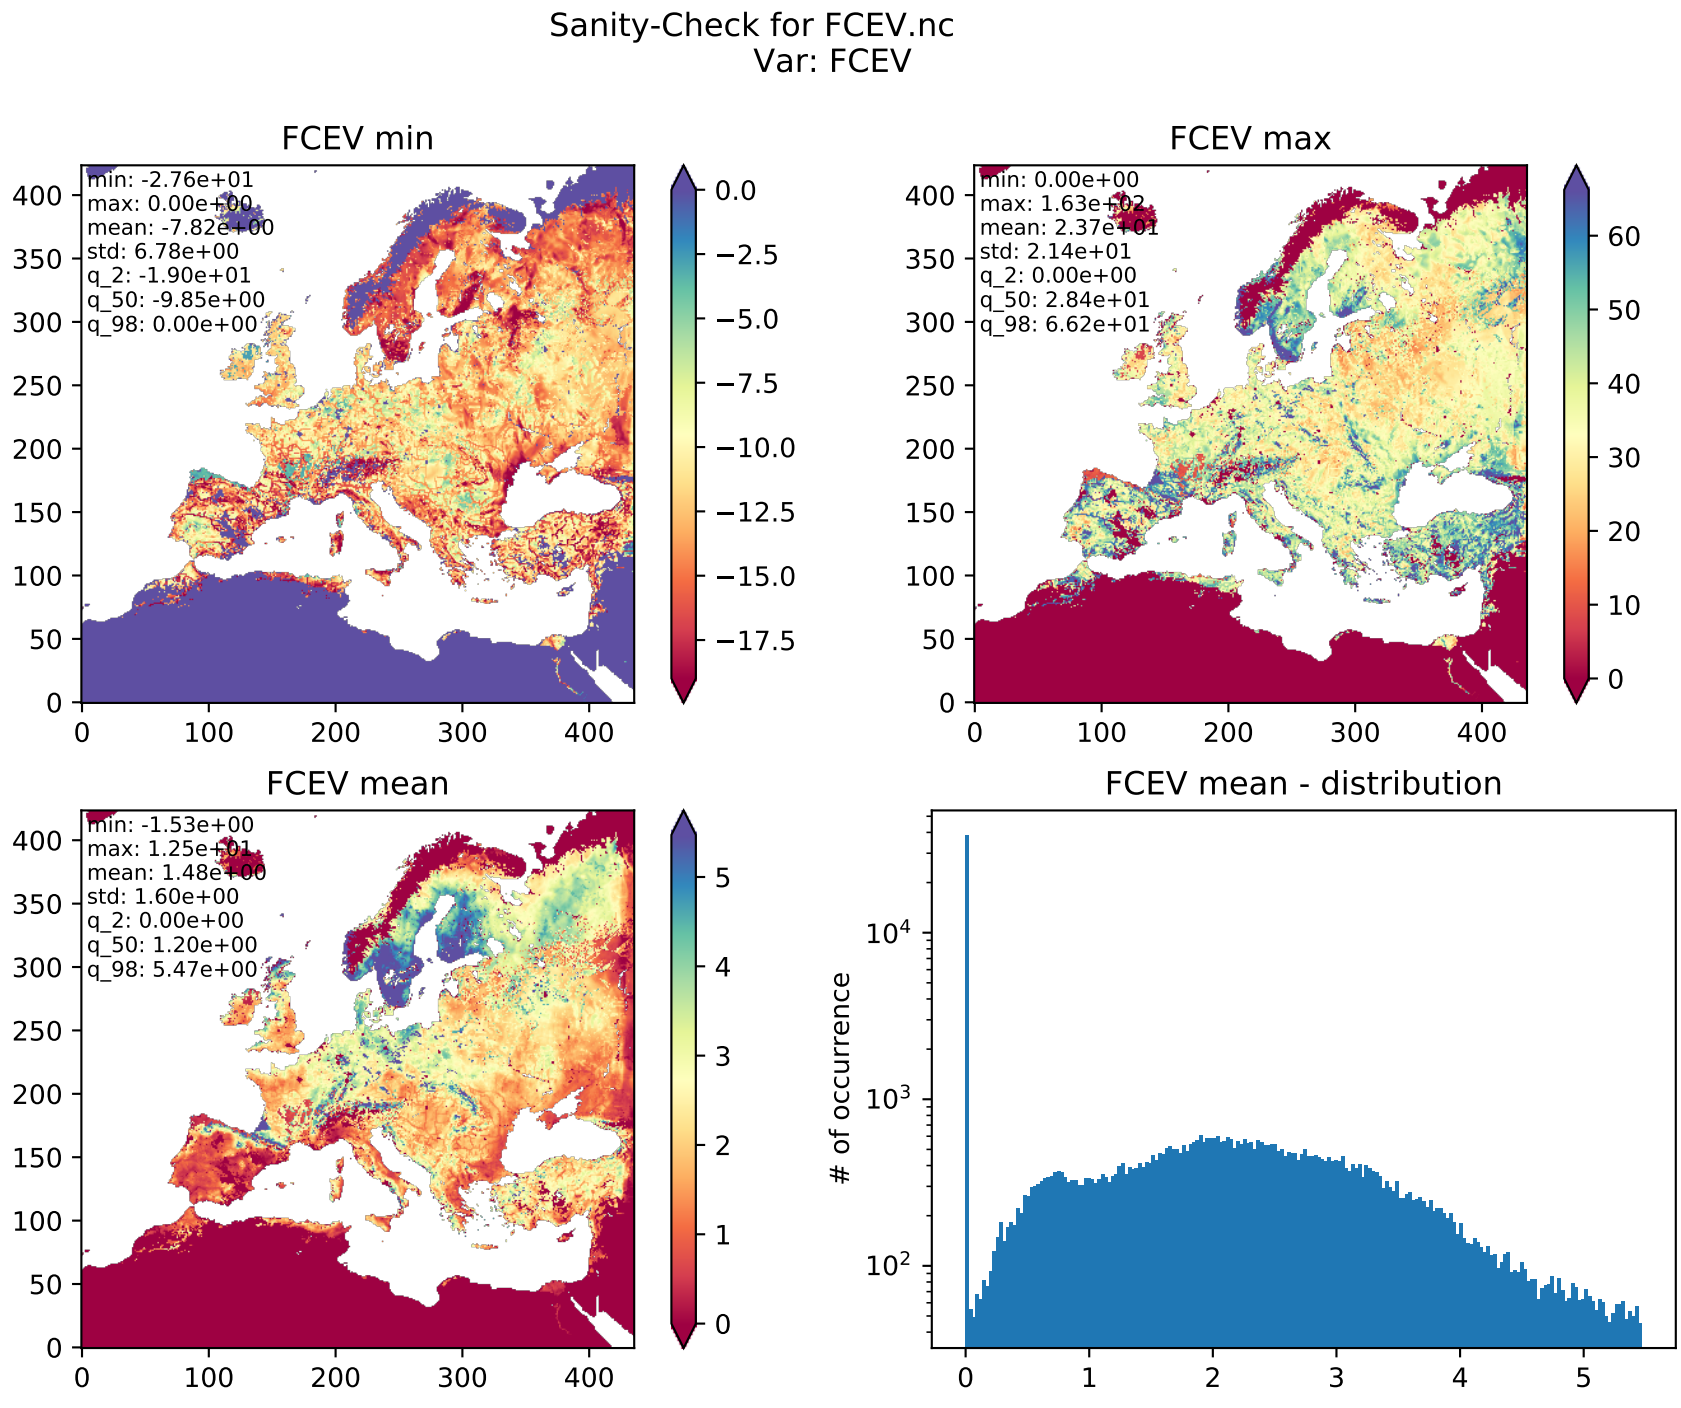
Sanity-Check for FCEV.nc
Var: FCEV
FCEV min
min: -2.76e+01
max: 0.00e+00
mean: -7.82e+00
std: 6.78e+00
q_2: -1.90e+01
q_50: -9.85e+00
q_98: 0.00e+00
FCEV max
min: 0.00e+00
max: 1.63e+02
mean: 2.37e+01
std: 2.14e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.84e+01
q_98: 6.62e+01
FCEV mean
min: -1.53e+00
max: 1.25e+01
mean: 1.48e+00
std: 1.60e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.20e+00
q_98: 5.47e+00
FCEV mean - distribution
# of occurrence