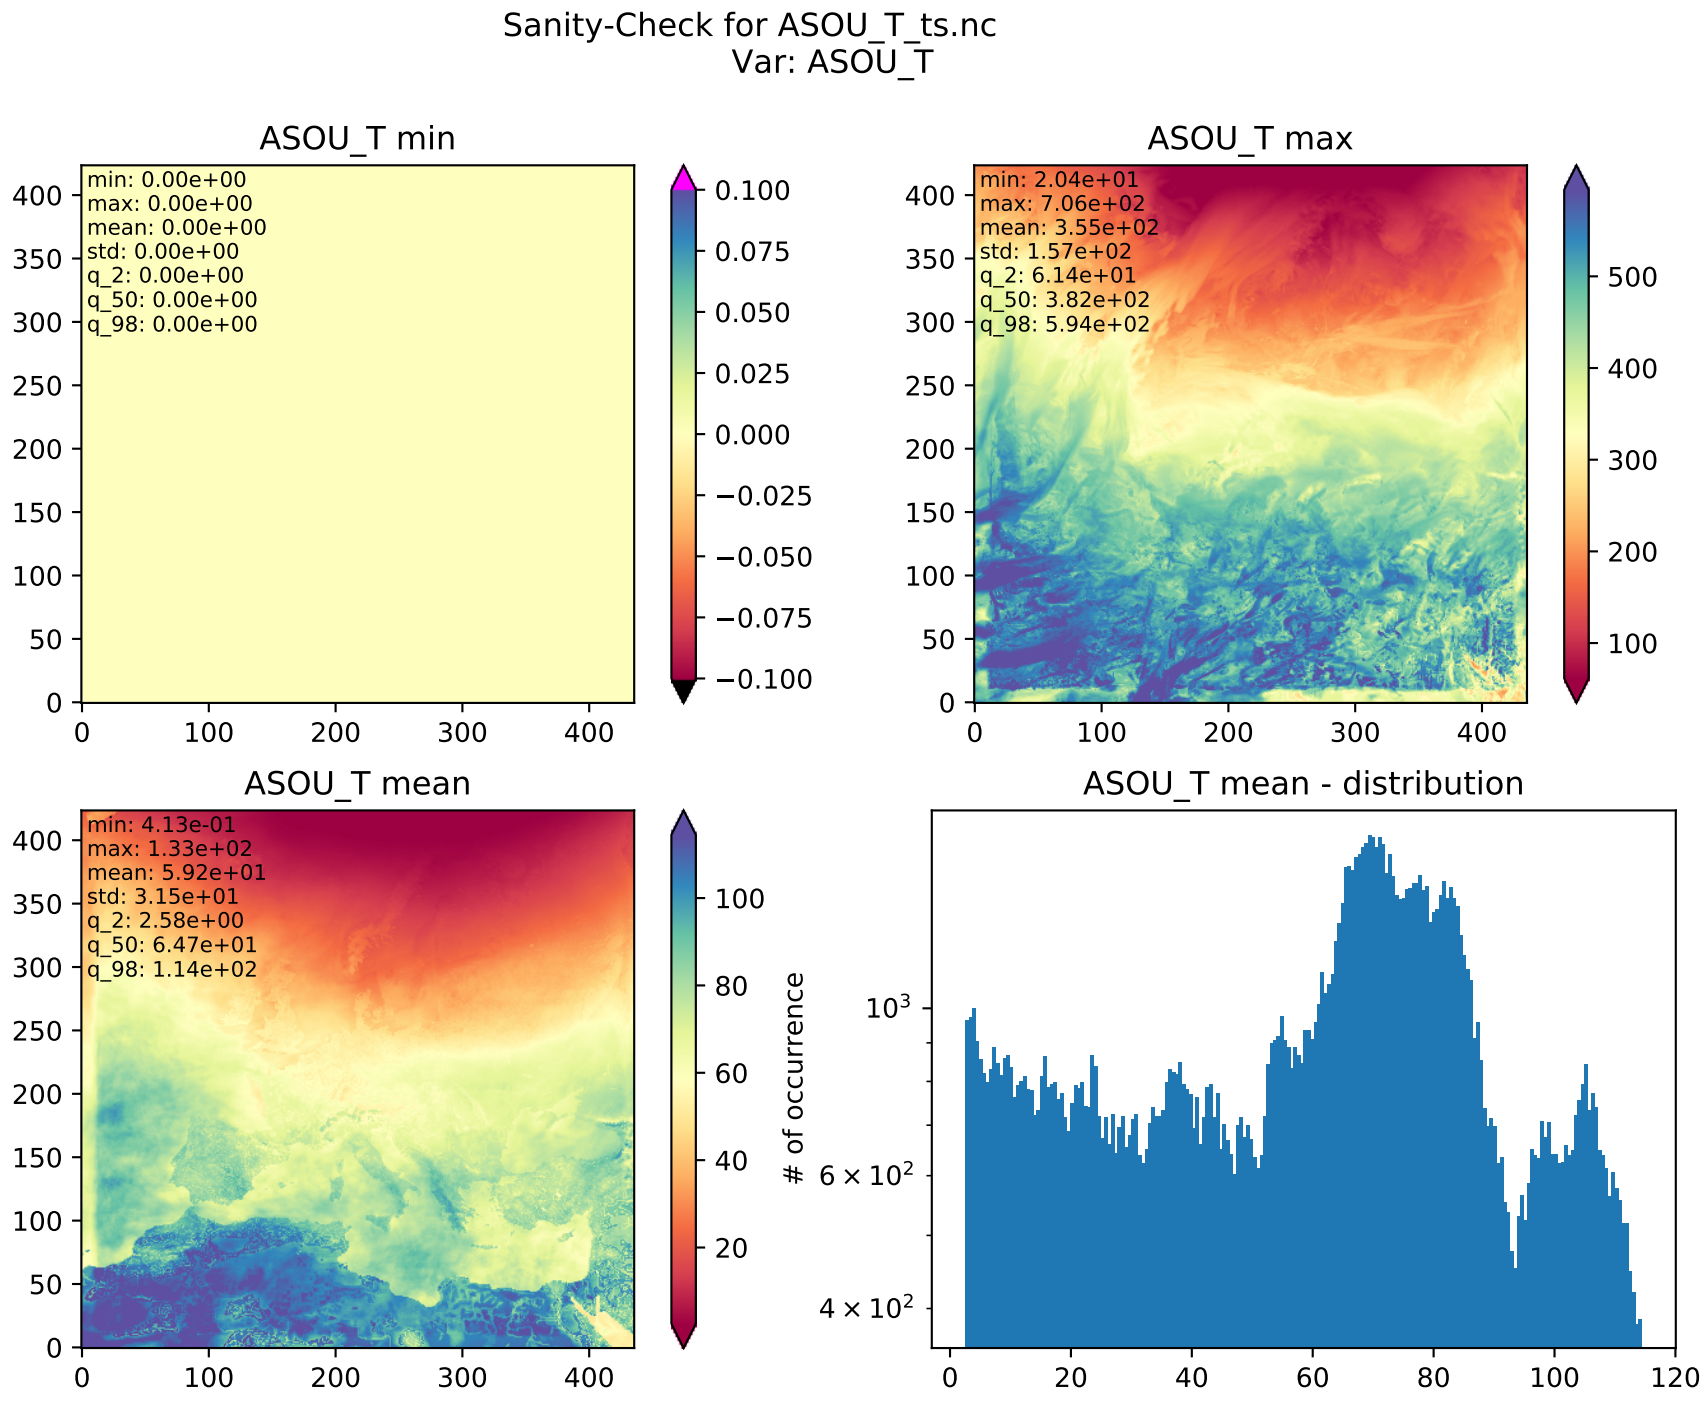
Sanity-Check for ASOU_T_ts.nc
Var: ASOU_T
ASOU_T min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASOU_T max
min: 2.04e+01
max: 7.06e+02
mean: 3.55e+02
std: 1.57e+02
q_2: 6.14e+01
q_50: 3.82e+02
q_98: 5.94e+02
ASOU_T mean
min: 4.13e-01
max: 1.33e+02
mean: 5.92e+01
std: 3.15e+01
q_2: 2.58e+00
q_50: 6.47e+01
q_98: 1.14e+02
ASOU_T mean - distribution
# of occurrence