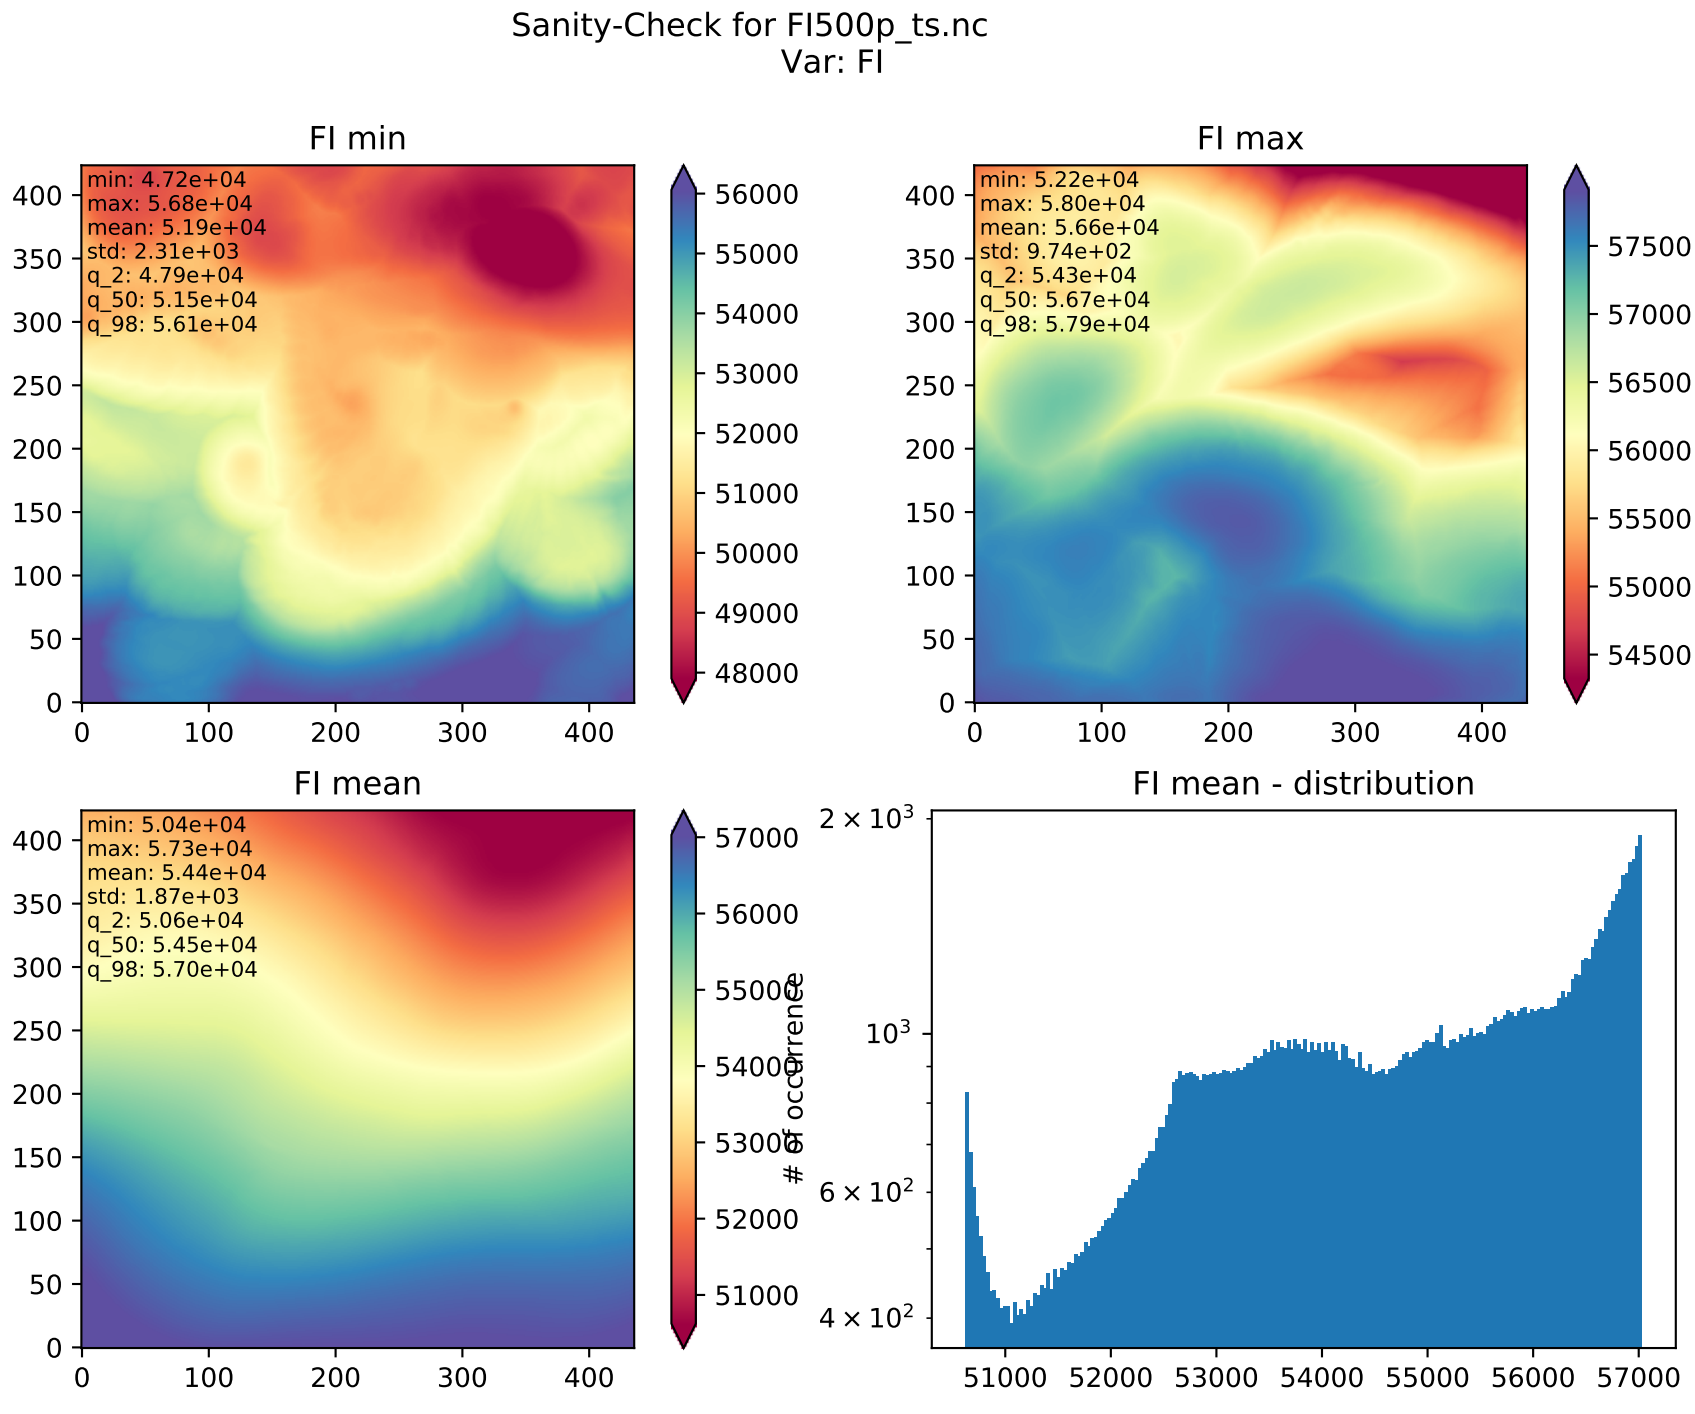
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.72e+04
max: 5.68e+04
mean: 5.19e+04
std: 2.31e+03
q_2: 4.79e+04
q_50: 5.15e+04
q_98: 5.61e+04
FI max
min: 5.22e+04
max: 5.80e+04
mean: 5.66e+04
std: 9.74e+02
q_2: 5.43e+04
q_50: 5.67e+04
q_98: 5.79e+04
FI mean
min: 5.04e+04
max: 5.73e+04
mean: 5.44e+04
std: 1.87e+03
q_2: 5.06e+04
q_50: 5.45e+04
q_98: 5.70e+04
FI mean - distribution
# of occurrence