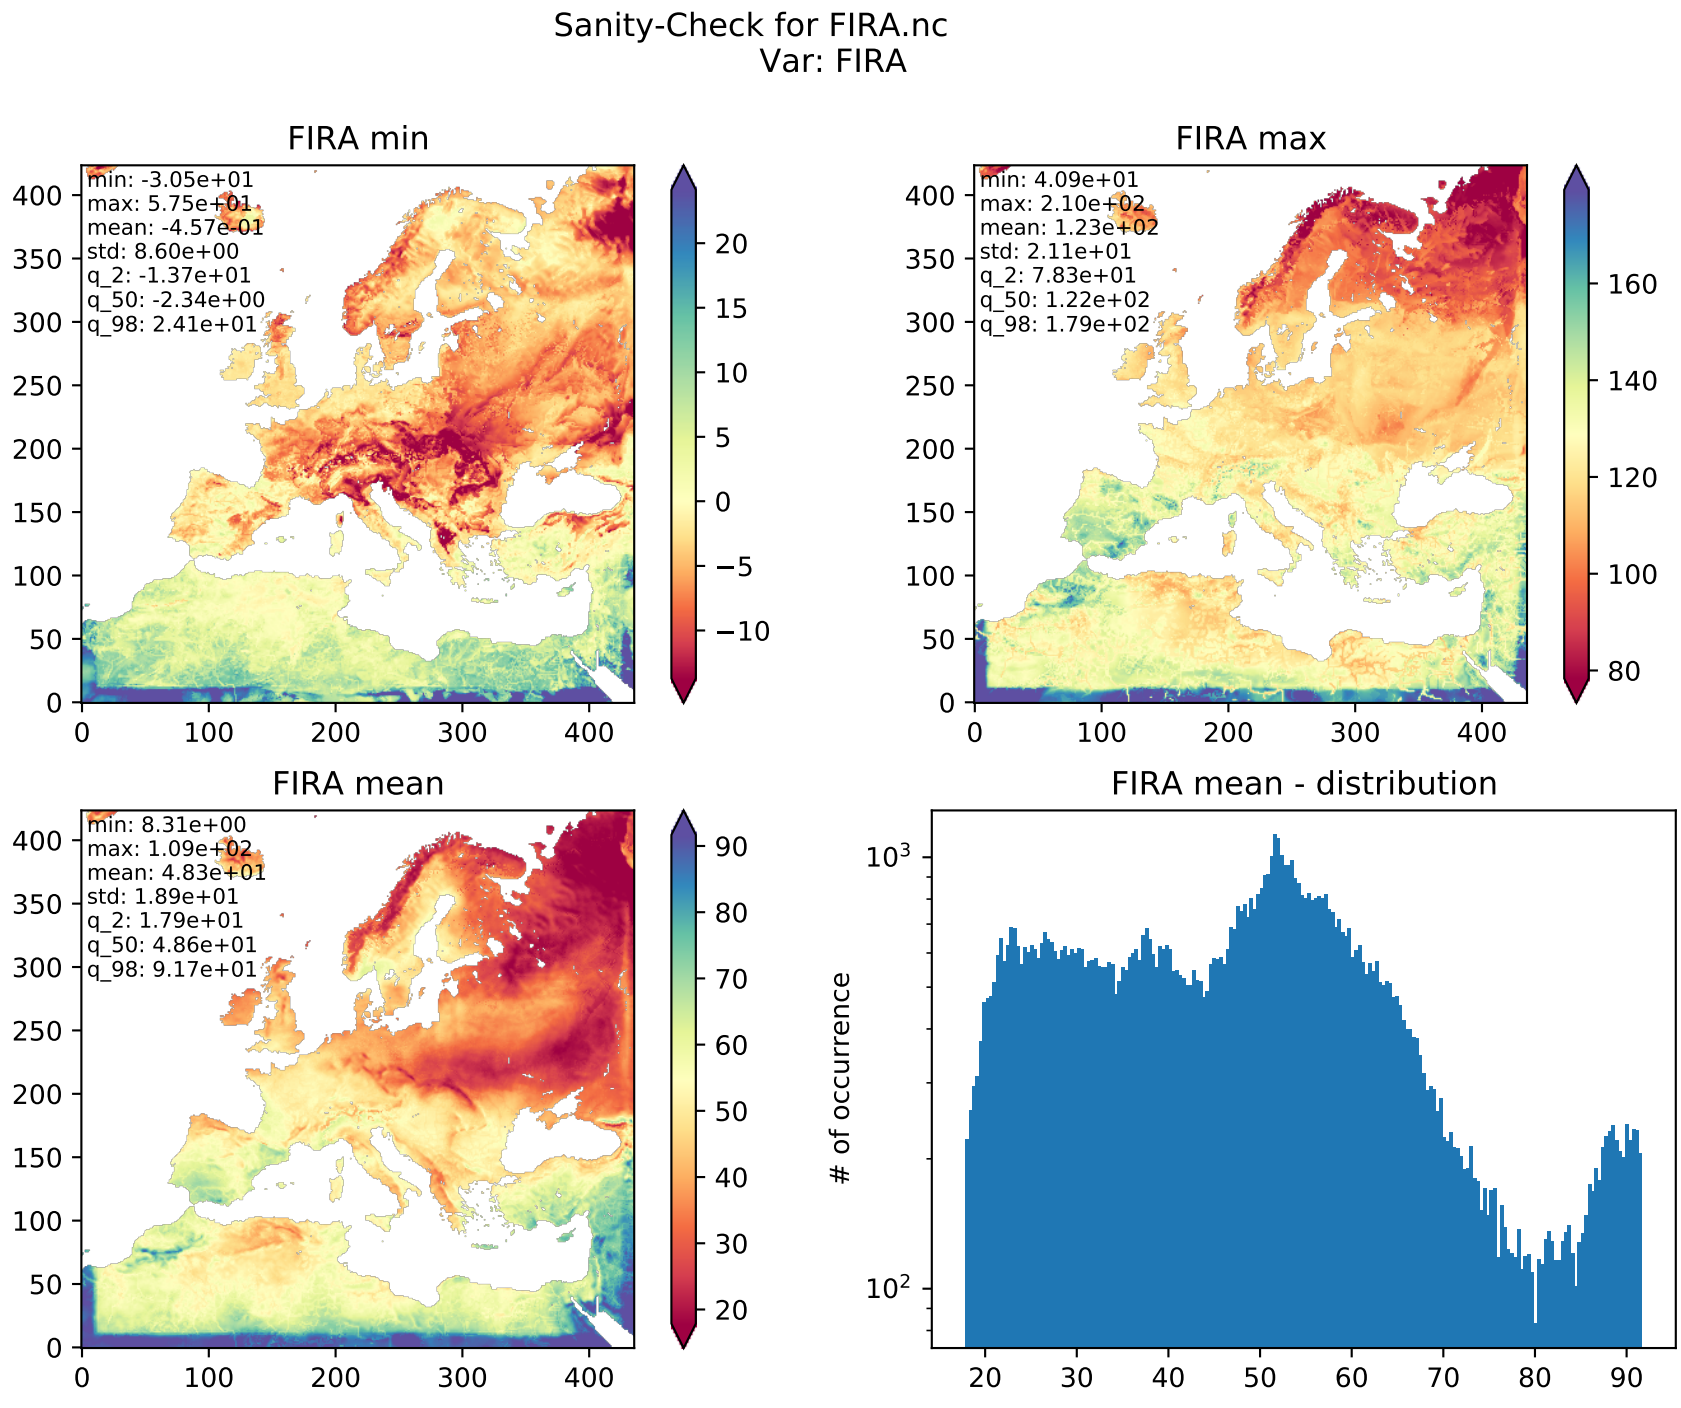
Sanity-Check for FIRA.nc
Var: FIRA
FIRA min
min: -3.05e+01
max: 5.75e+01
mean: -4.57e-01
std: 8.60e+00
q_2: -1.37e+01
q_50: -2.34e+00
q_98: 2.41e+01
FIRA max
min: 4.09e+01
max: 2.10e+02
mean: 1.23e+02
std: 2.11e+01
q_2: 7.83e+01
q_50: 1.22e+02
q_98: 1.79e+02
FIRA mean
min: 8.31e+00
max: 1.09e+02
mean: 4.83e+01
std: 1.89e+01
q_2: 1.79e+01
q_50: 4.86e+01
q_98: 9.17e+01
FIRA mean - distribution
# of occurrence