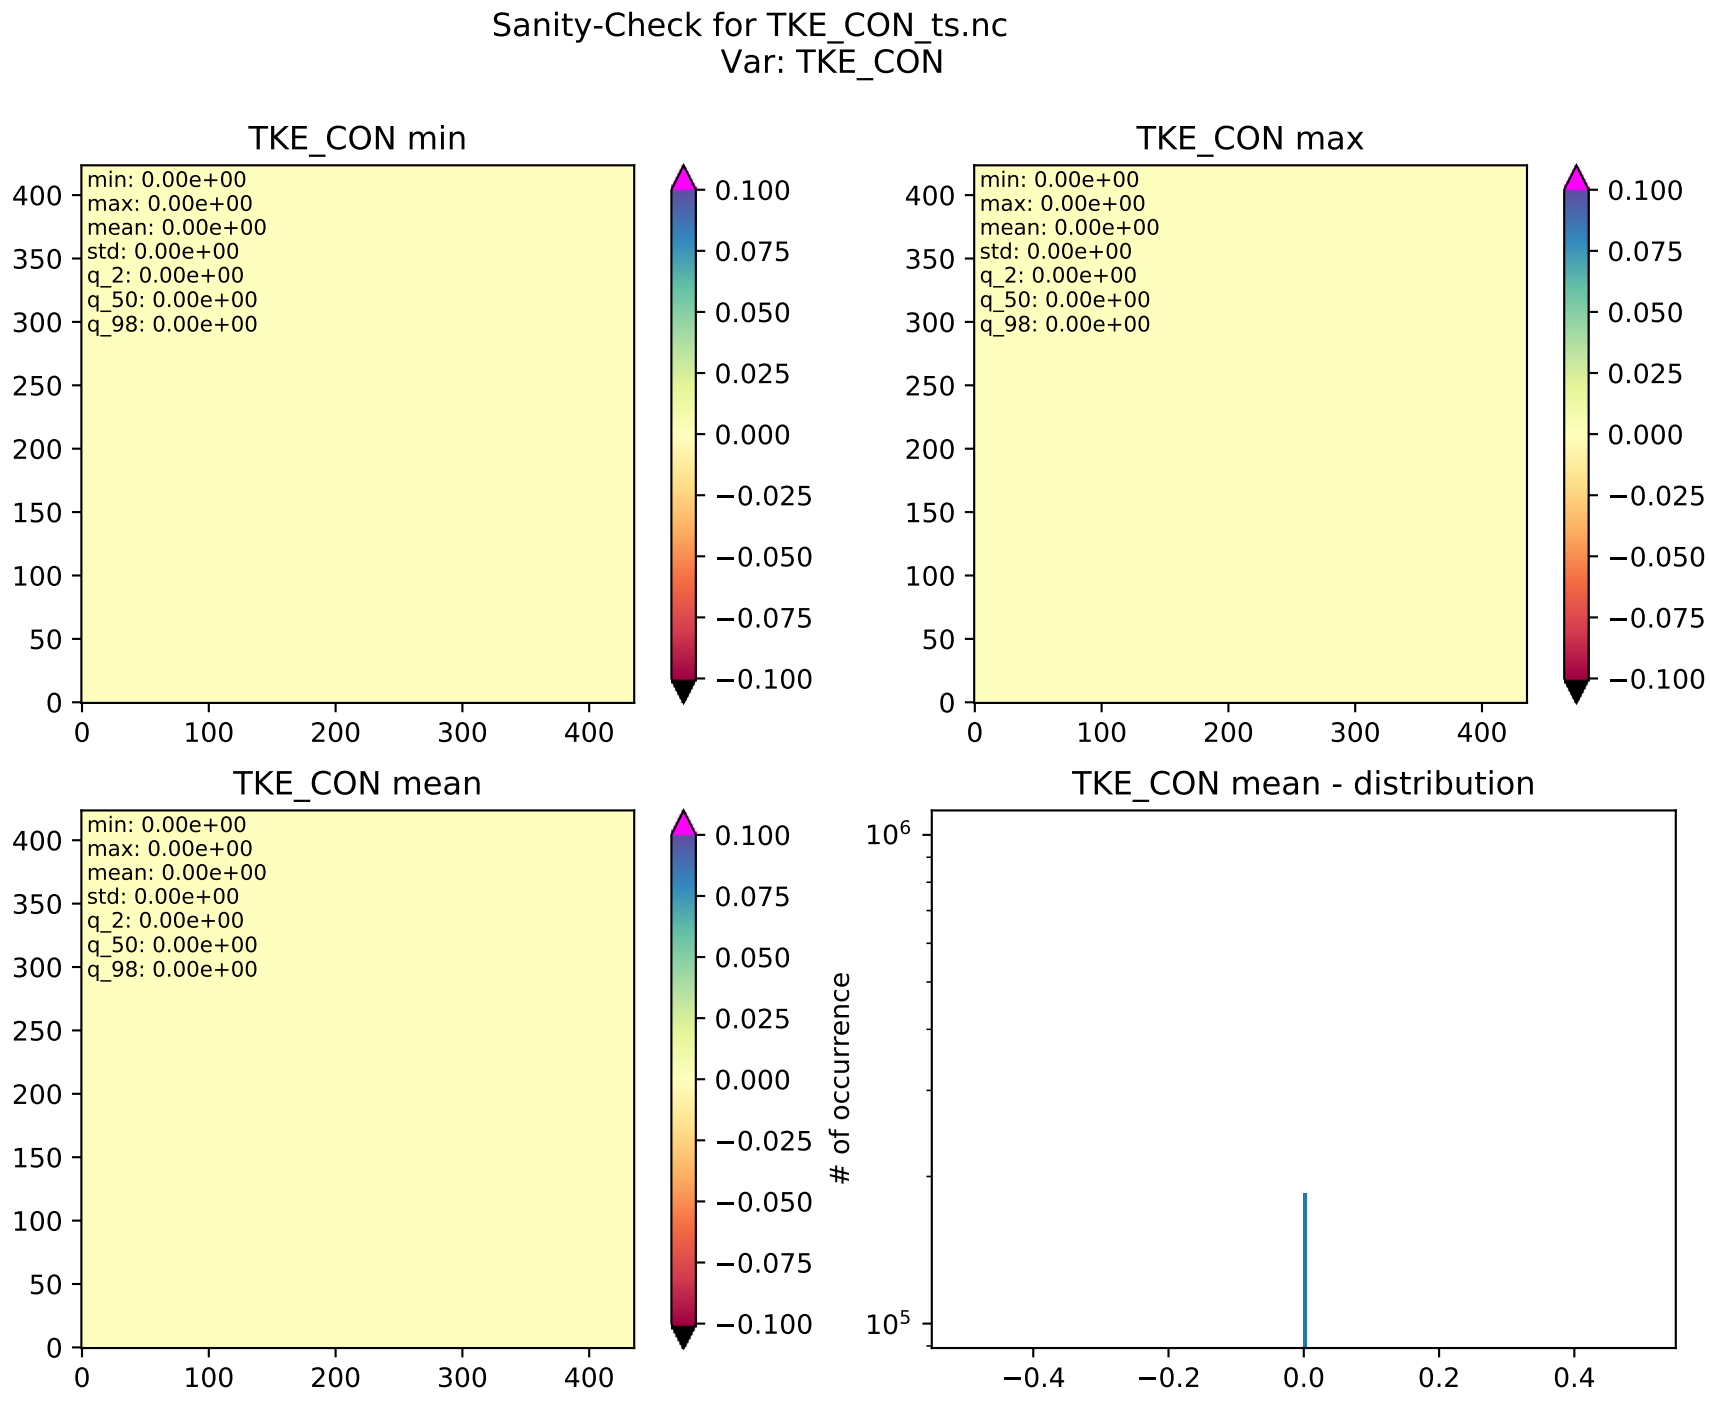
Sanity-Check for TKE_CON_ts.nc
Var: TKE_CON
TKE_CON min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TKE_CON max
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TKE_CON mean
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TKE_CON mean - distribution
# of occurrence