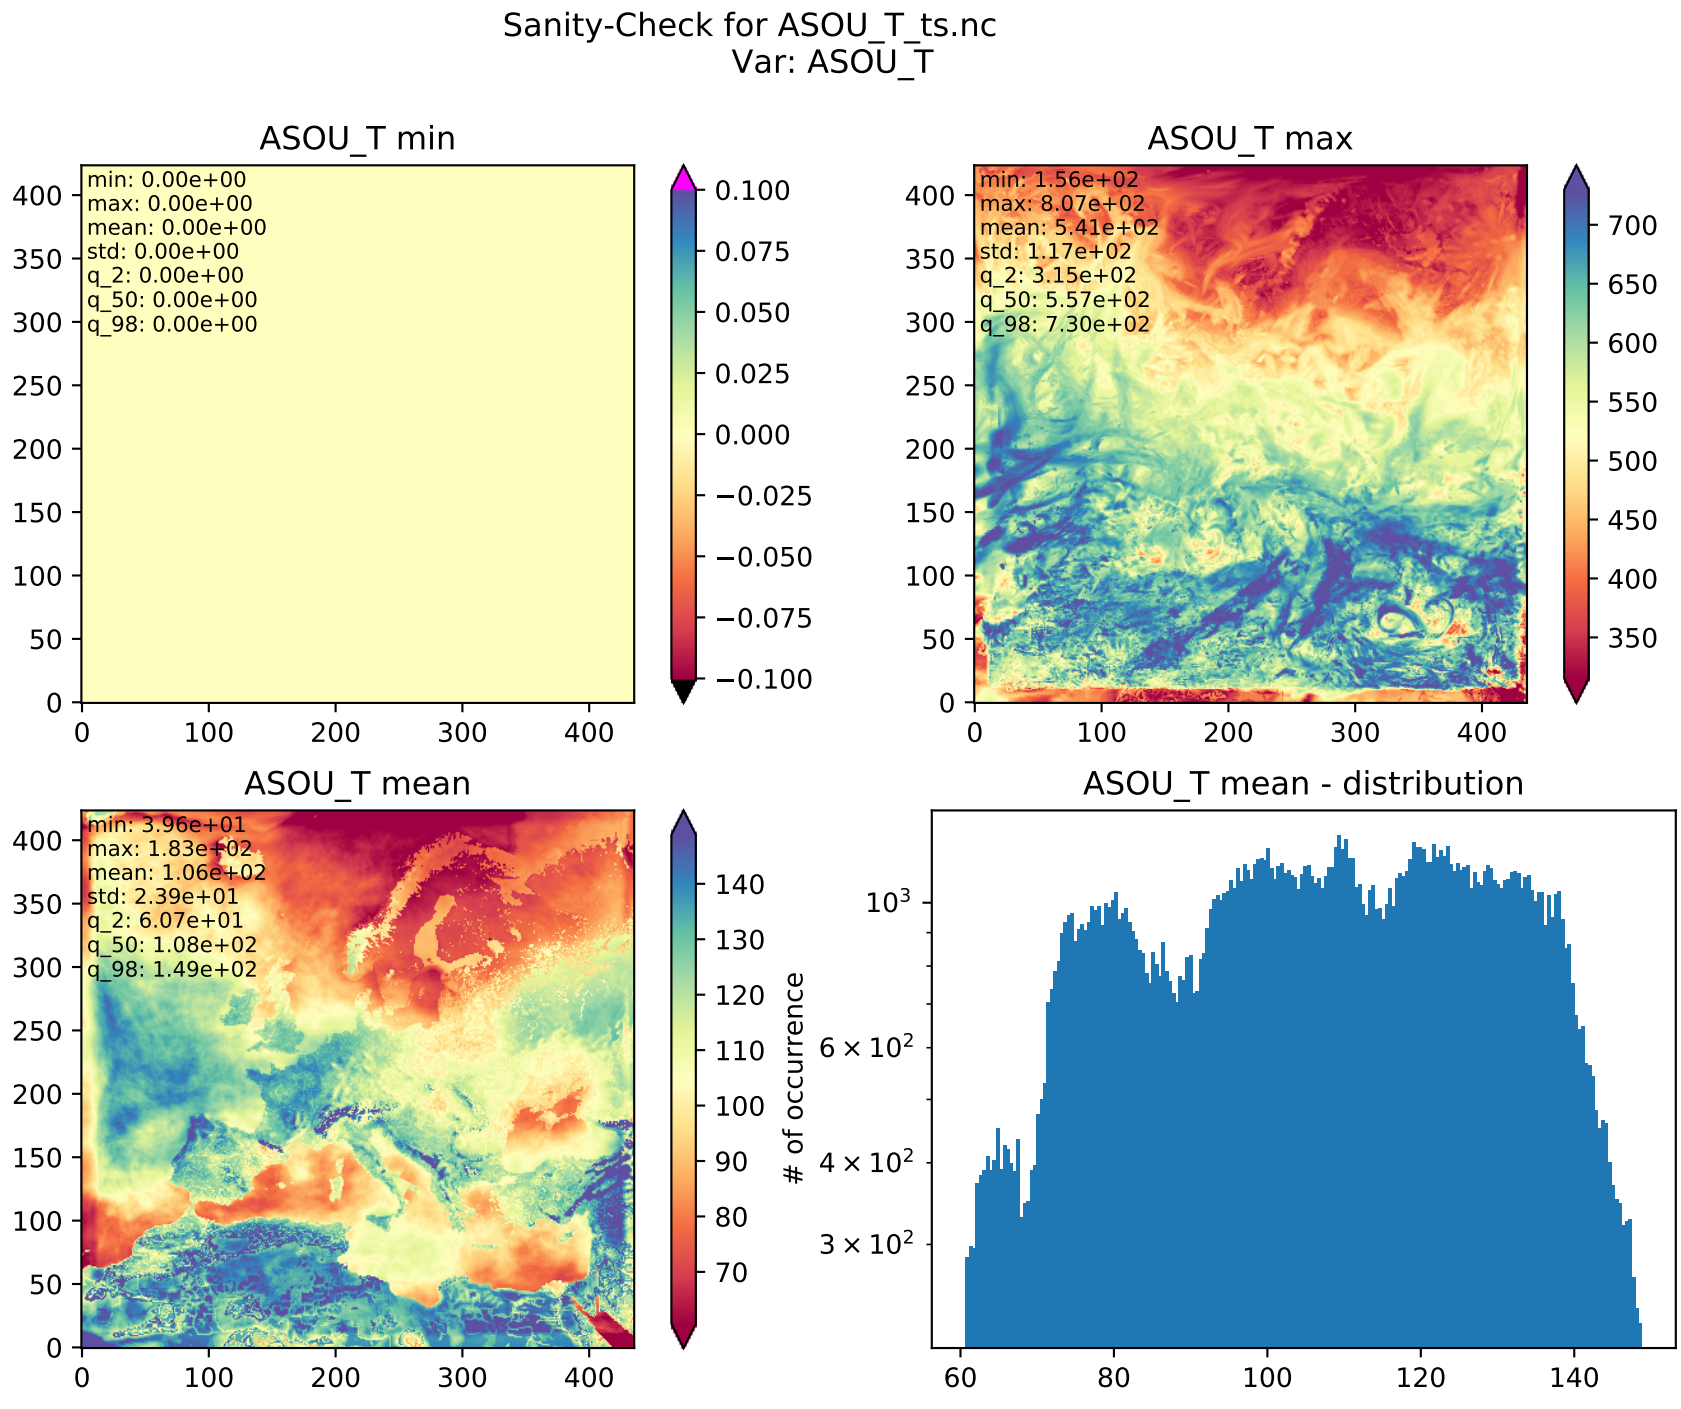
Sanity-Check for ASOU_T_ts.nc
Var: ASOU_T
ASOU_T min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASOU_T max
min: 1.56e+02
max: 8.07e+02
mean: 5.41e+02
std: 1.17e+02
q_2: 3.15e+02
q_50: 5.57e+02
q_98: 7.30e+02
ASOU_T mean
min: 3.96e+01
max: 1.83e+02
mean: 1.06e+02
std: 2.39e+01
q_2: 6.07e+01
q_50: 1.08e+02
q_98: 1.49e+02
ASOU_T mean - distribution
# of occurrence