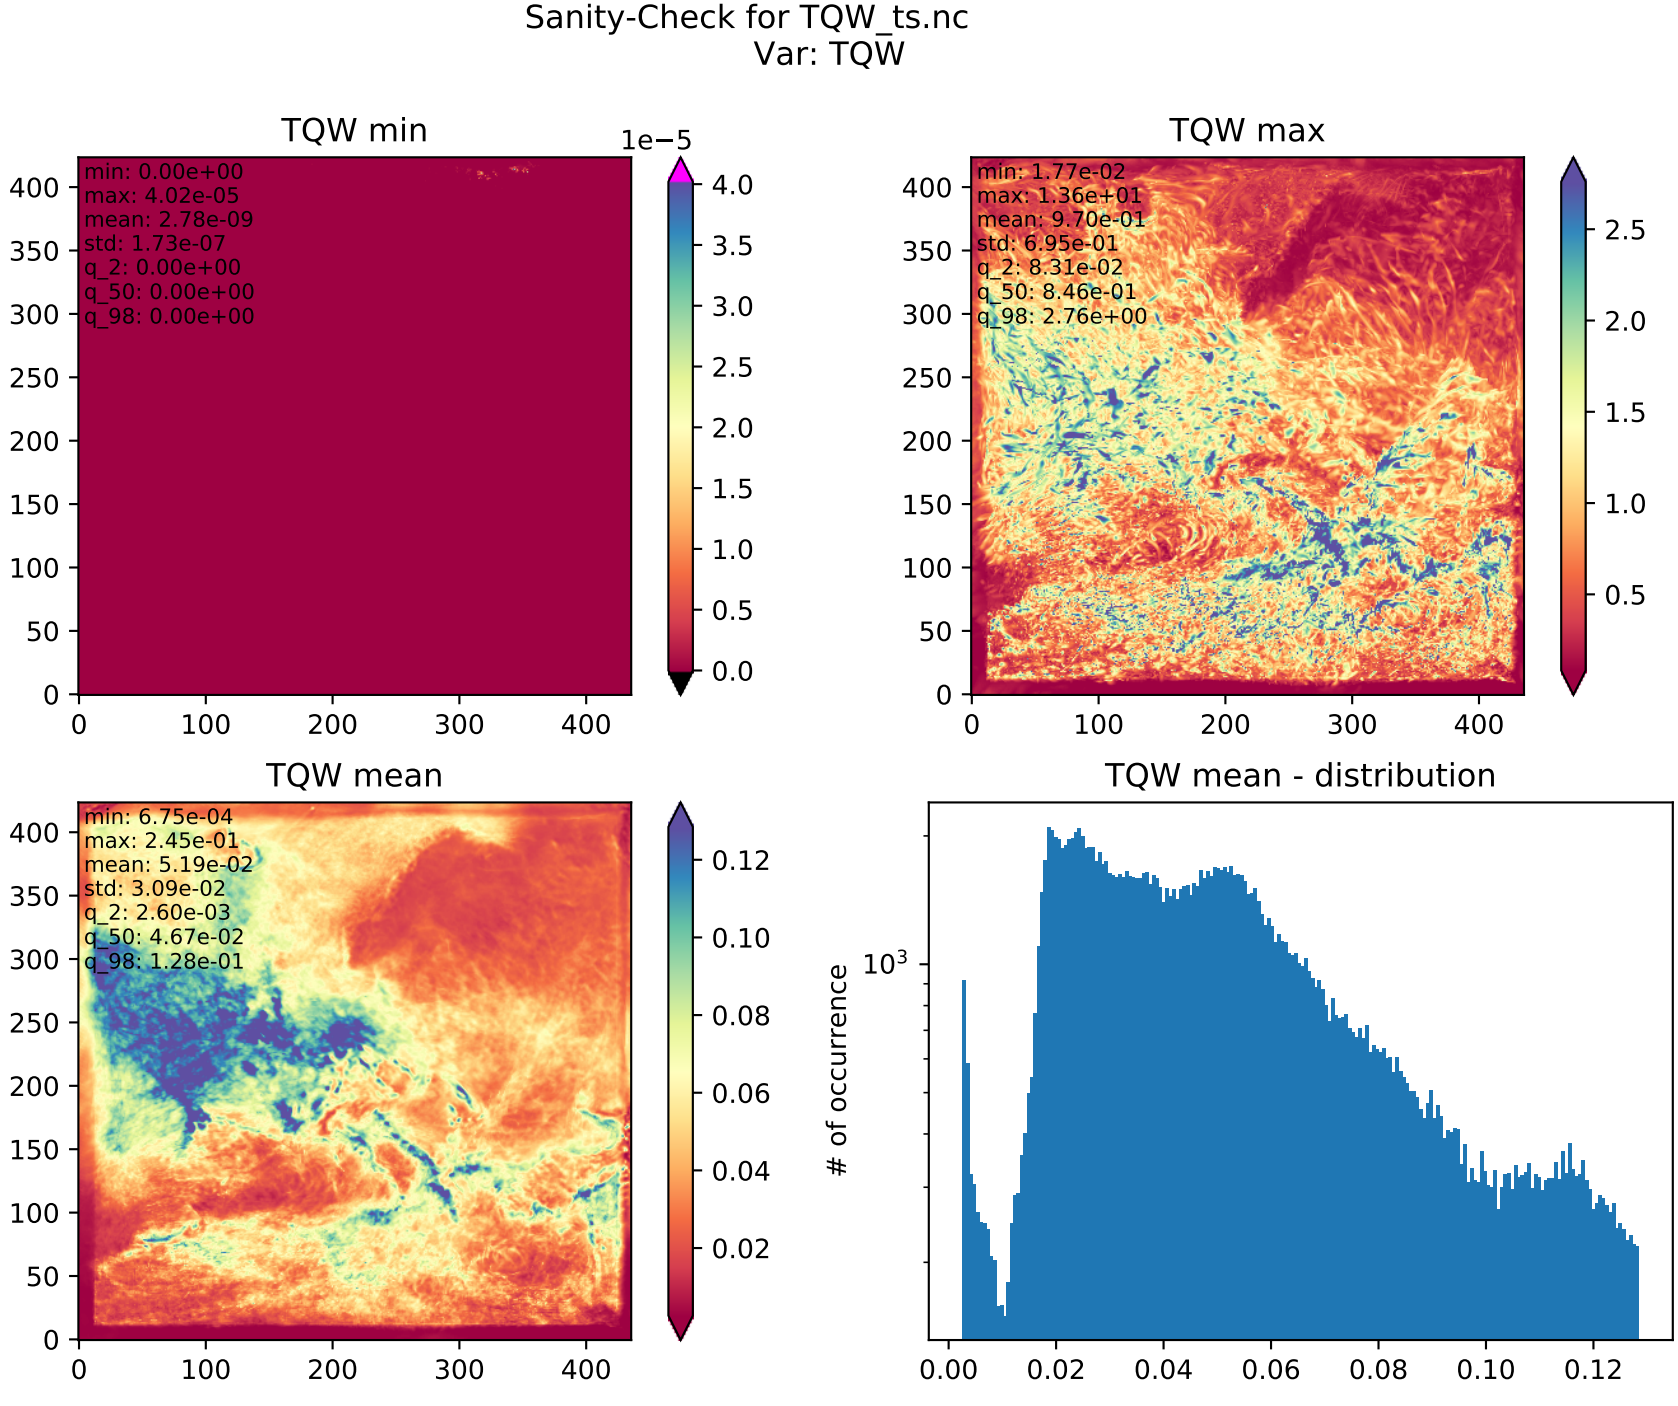
Sanity-Check for TQW_ts.nc
Var: TQW
TQW min
min: 0.00e+00
max: 4.02e-05
mean: 2.78e-09
std: 1.73e-07
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−5
TQW max
min: 1.77e-02
max: 1.36e+01
mean: 9.70e-01
std: 6.95e-01
q_2: 8.31e-02
q_50: 8.46e-01
q_98: 2.76e+00
TQW mean
min: 6.75e-04
max: 2.45e-01
mean: 5.19e-02
std: 3.09e-02
q_2: 2.60e-03
q_50: 4.67e-02
q_98: 1.28e-01
TQW mean - distribution
# of occurrence
10^3