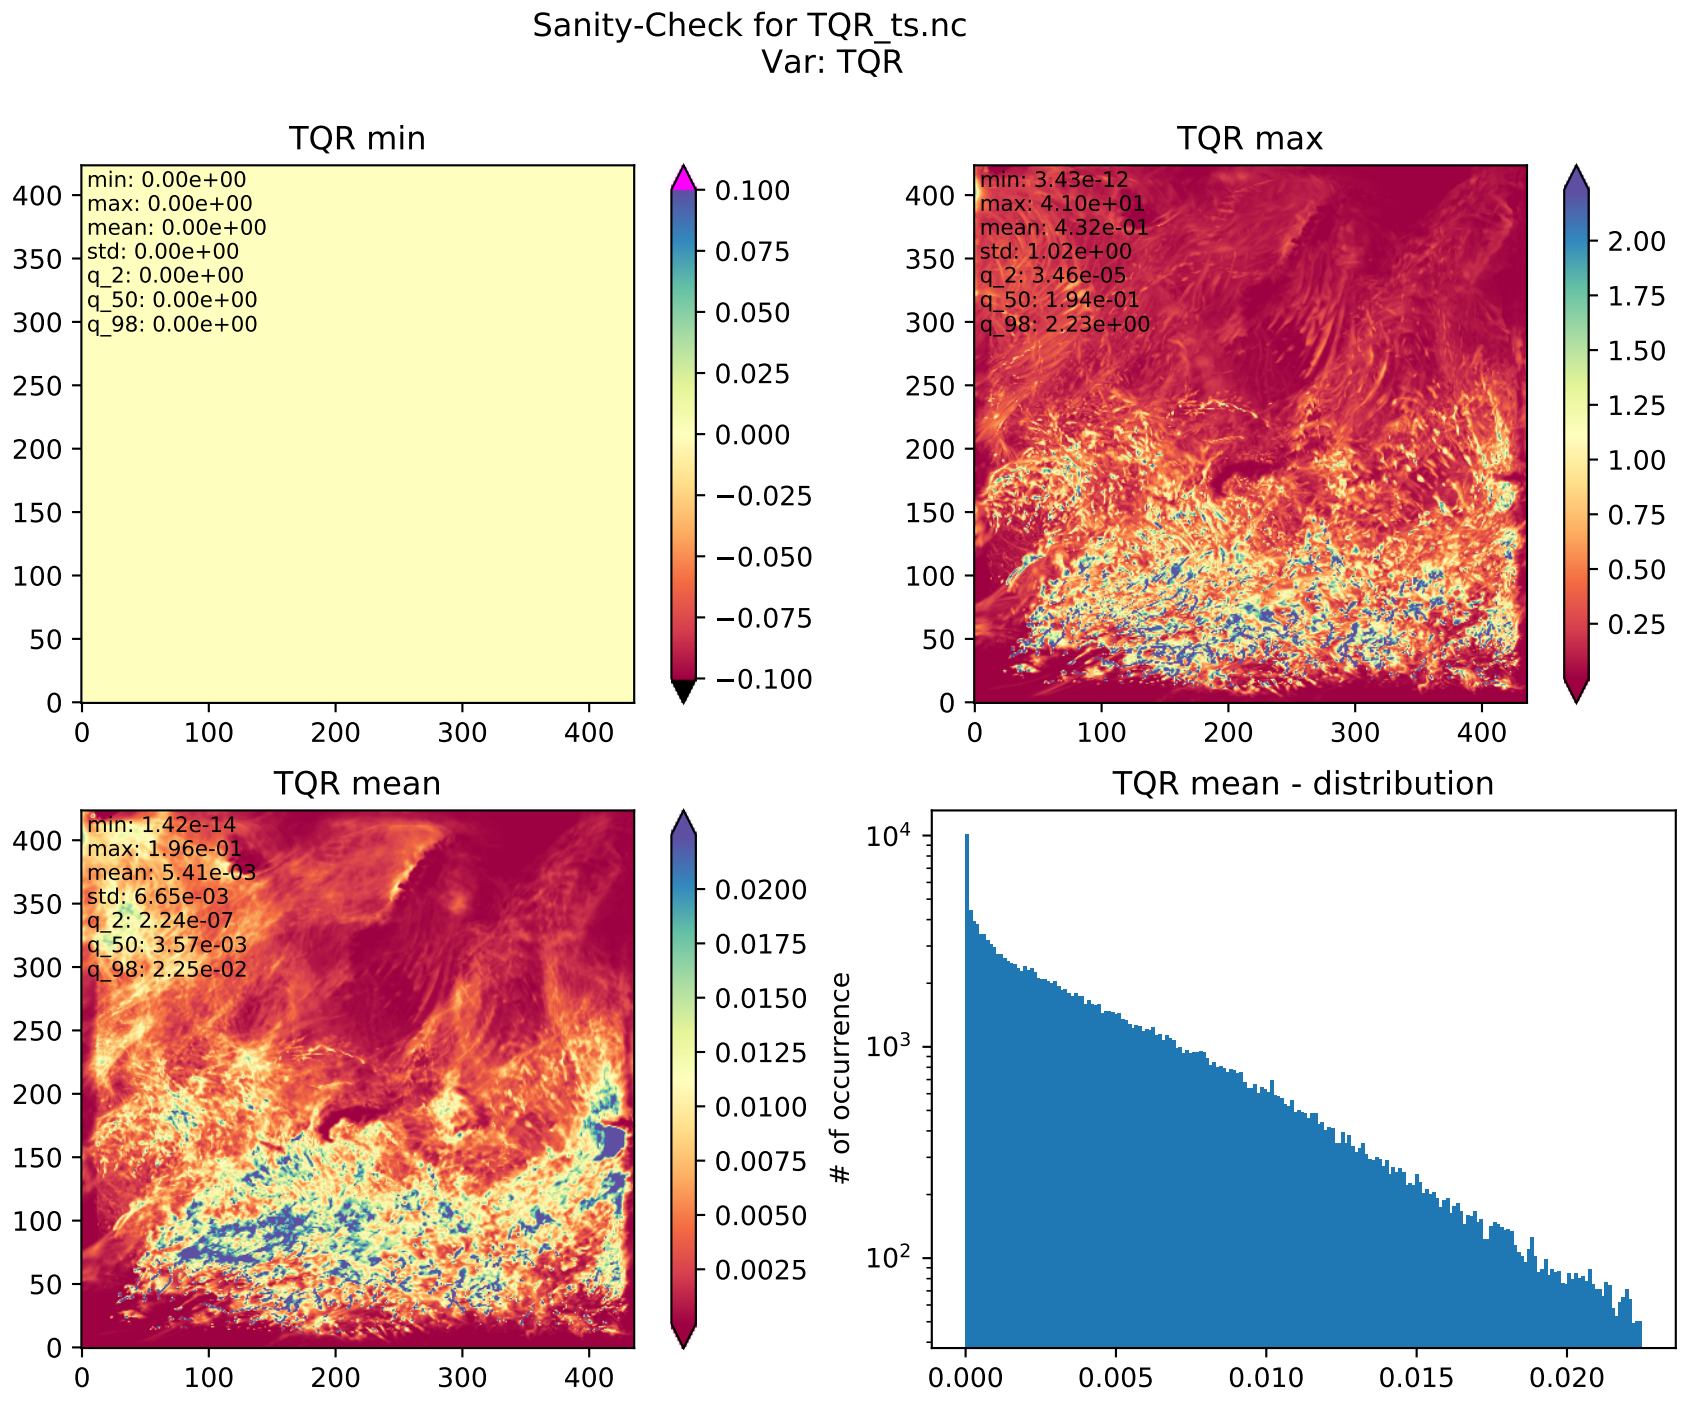
Sanity-Check for TQR_ts.nc
Var: TQR
TQR min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQR max
min: 3.43e-12
max: 4.10e+01
mean: 4.32e-01
std: 1.02e+00
q_2: 3.46e-05
q_50: 1.94e-01
q_98: 2.23e+00
TQR mean
min: 1.42e-14
max: 1.96e-01
mean: 5.41e-03
std: 6.65e-03
q_2: 2.24e-07
q_50: 3.57e-03
q_98: 2.25e-02
TQR mean - distribution
# of occurrence