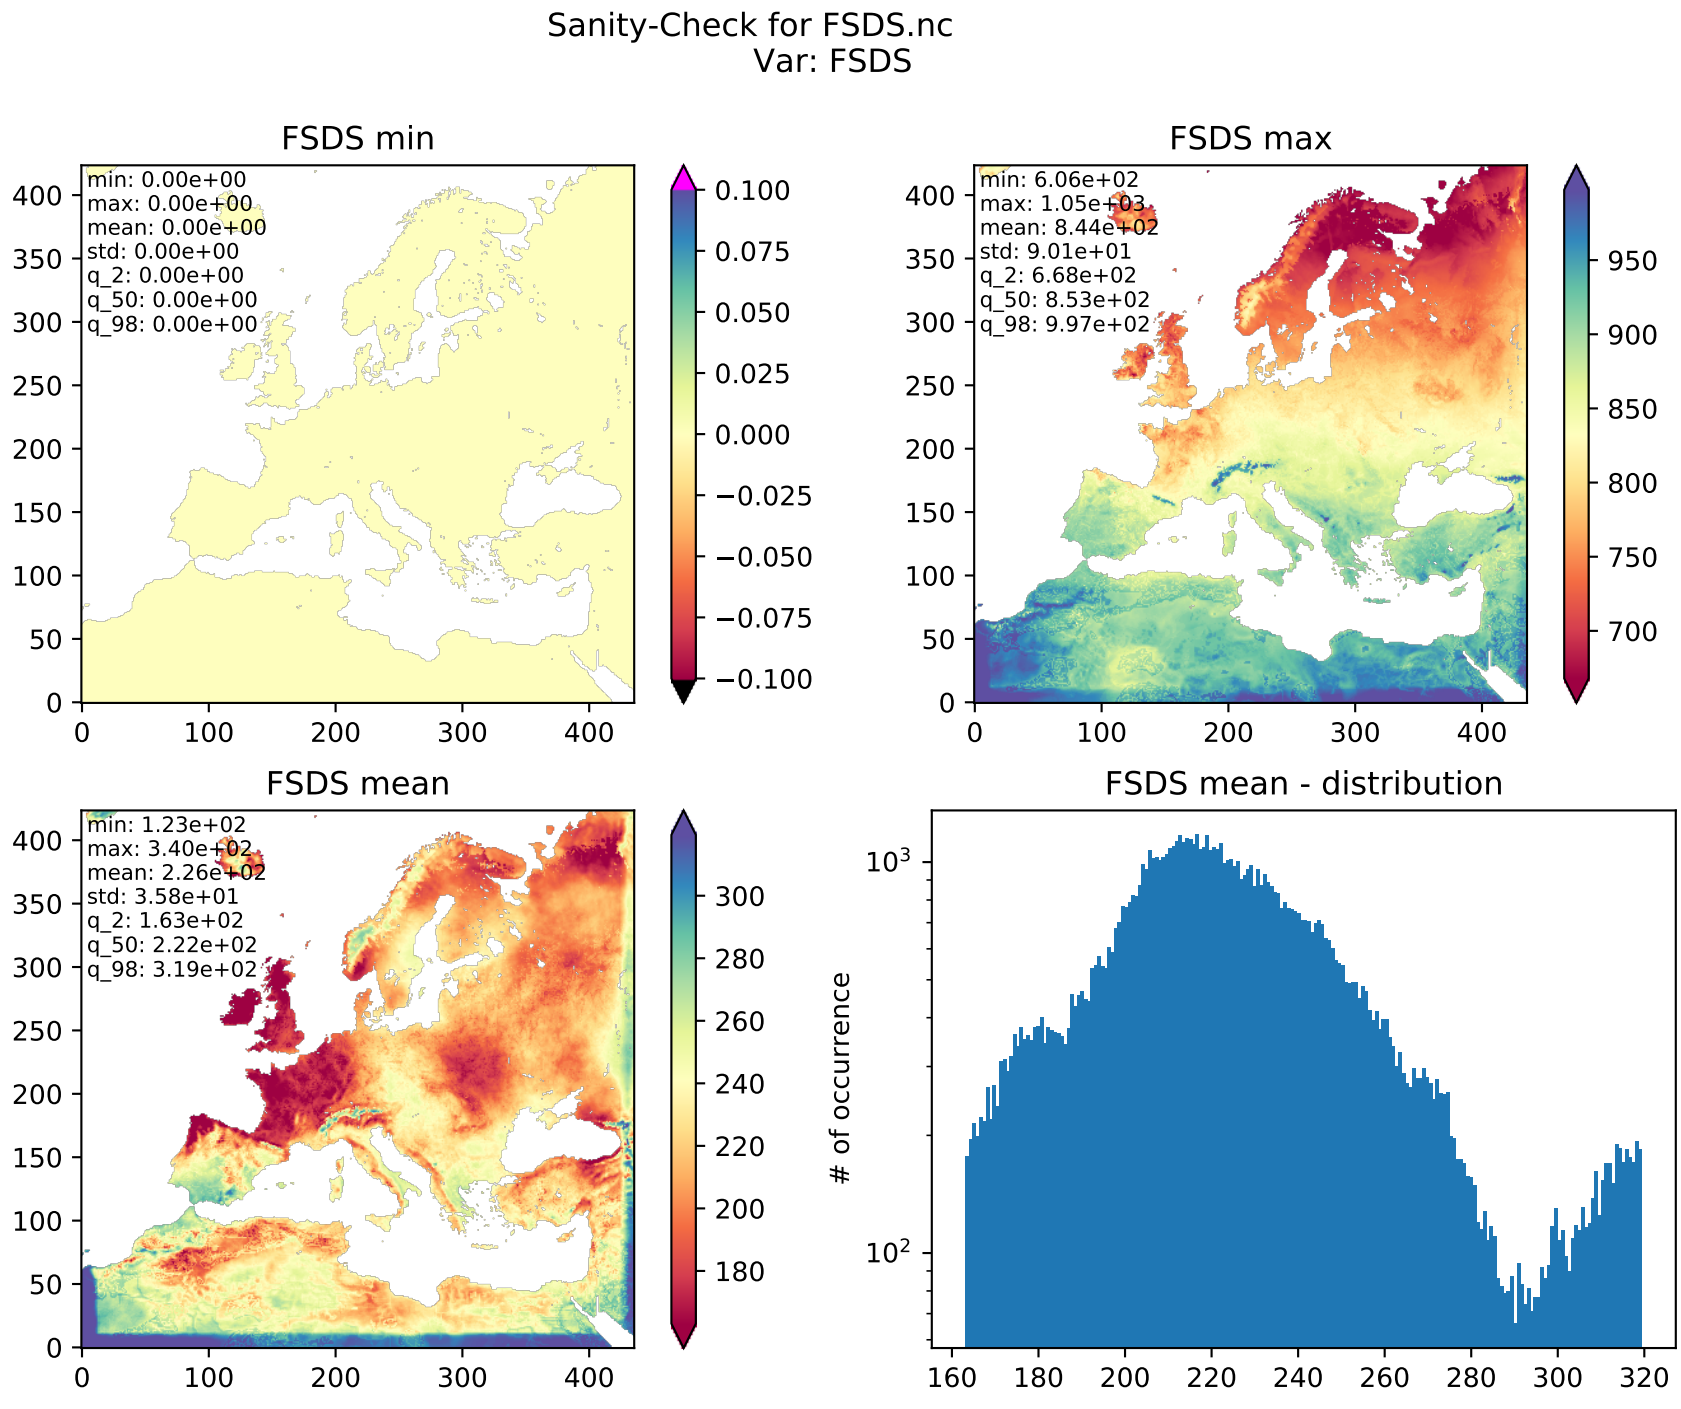
Sanity-Check for FSDS.nc
Var: FSDS
FSDS min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FSDS max
min: 6.06e+02
max: 1.05e+03
mean: 8.44e+02
std: 9.01e+01
q_2: 6.68e+02
q_50: 8.53e+02
q_98: 9.97e+02
FSDS mean
min: 1.23e+02
max: 3.40e+02
mean: 2.26e+02
std: 3.58e+01
q_2: 1.63e+02
q_50: 2.22e+02
q_98: 3.19e+02
FSDS mean - distribution
# of occurrence