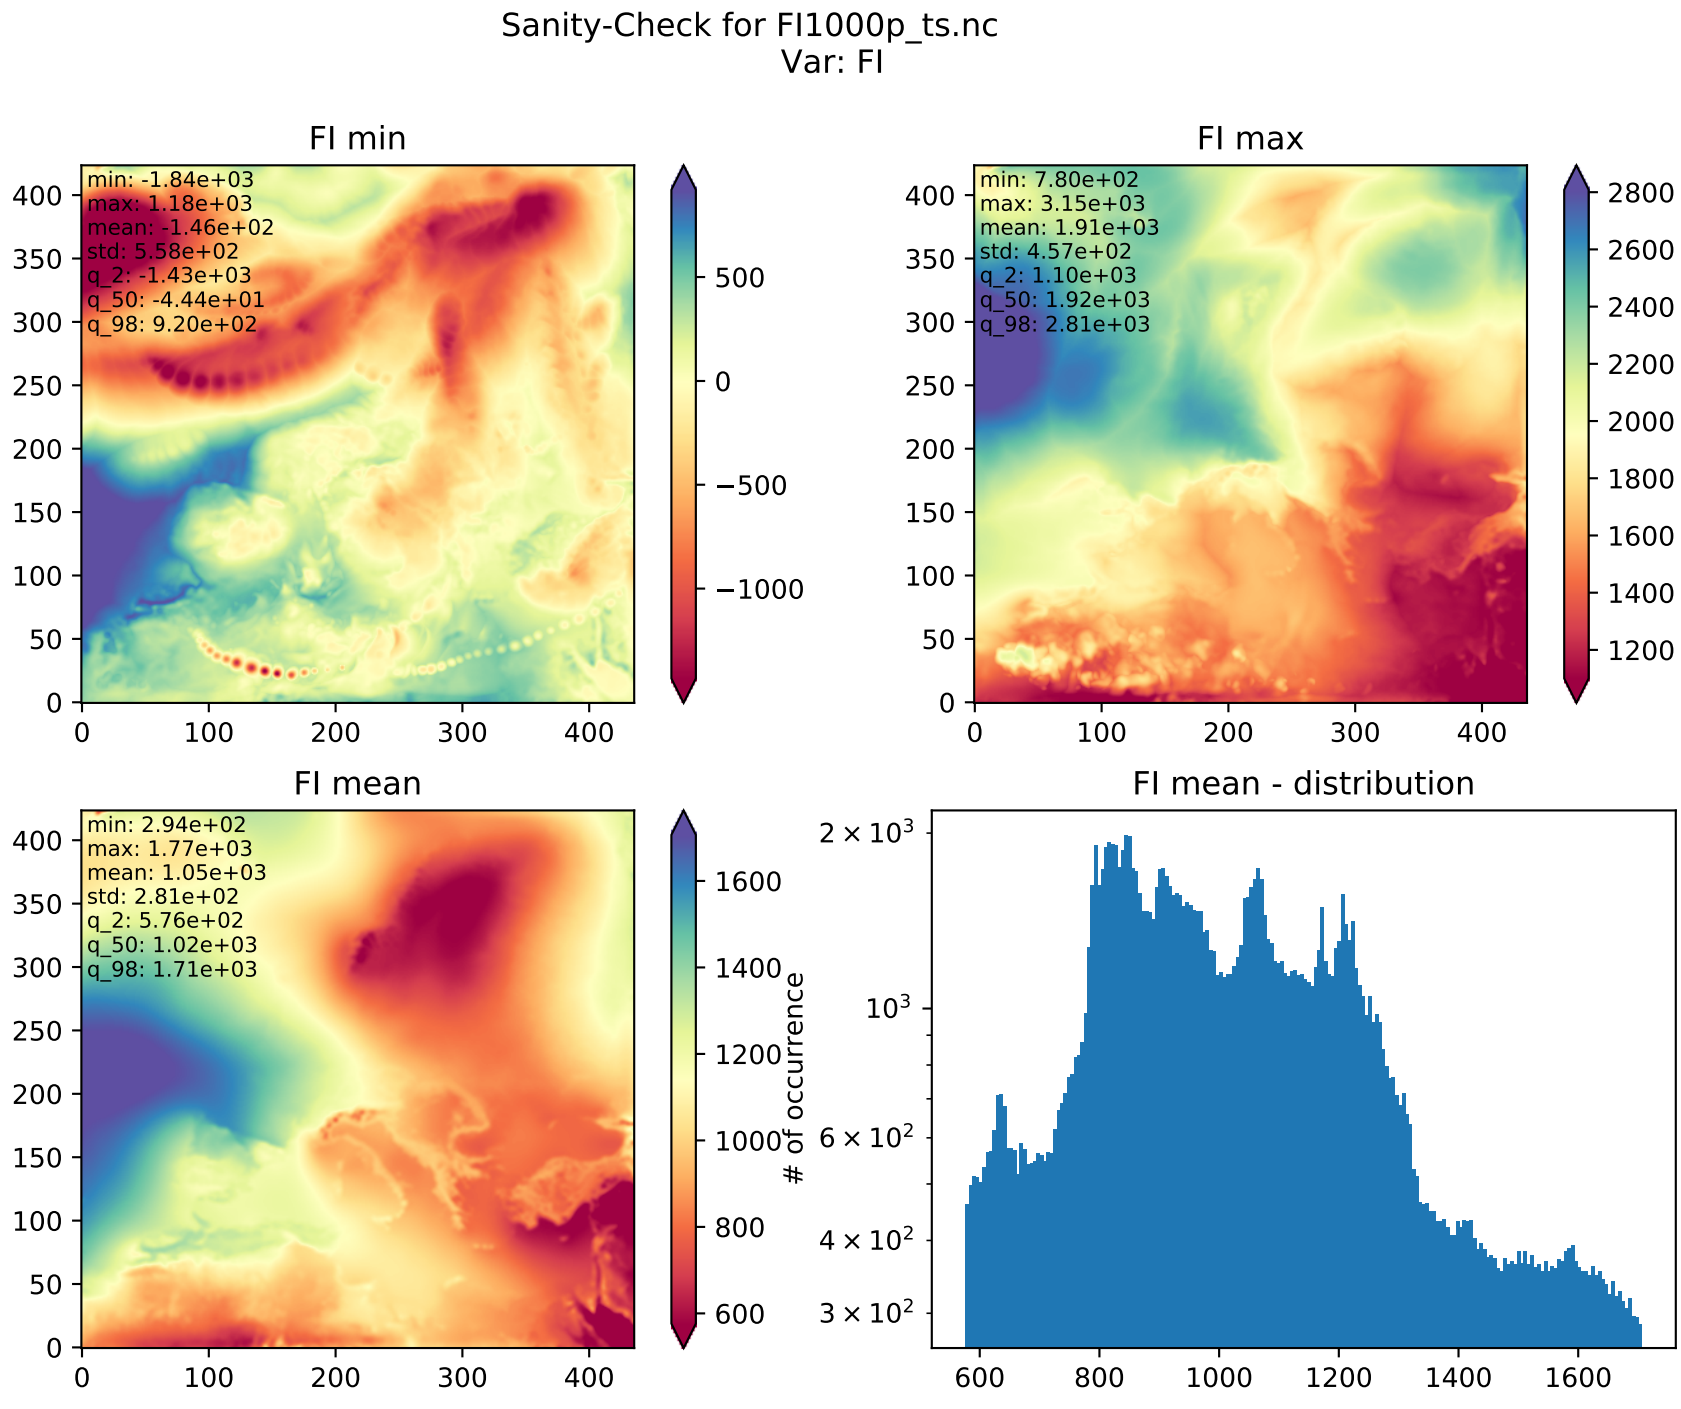
Sanity-Check for FI1000p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: -1.84e+03
max: 1.18e+03
mean: -1.46e+02
std: 5.58e+02
q_2: -1.43e+03
q_50: -4.44e+01
q_98: 9.20e+02
FI max
min: 7.80e+02
max: 3.15e+03
mean: 1.91e+03
std: 4.57e+02
q_2: 1.10e+03
q_50: 1.92e+03
q_98: 2.81e+03
FI mean
min: 2.94e+02
max: 1.77e+03
mean: 1.05e+03
std: 2.81e+02
q_2: 5.76e+02
q_50: 1.02e+03
q_98: 1.71e+03
FI mean - distribution
# of occurrence