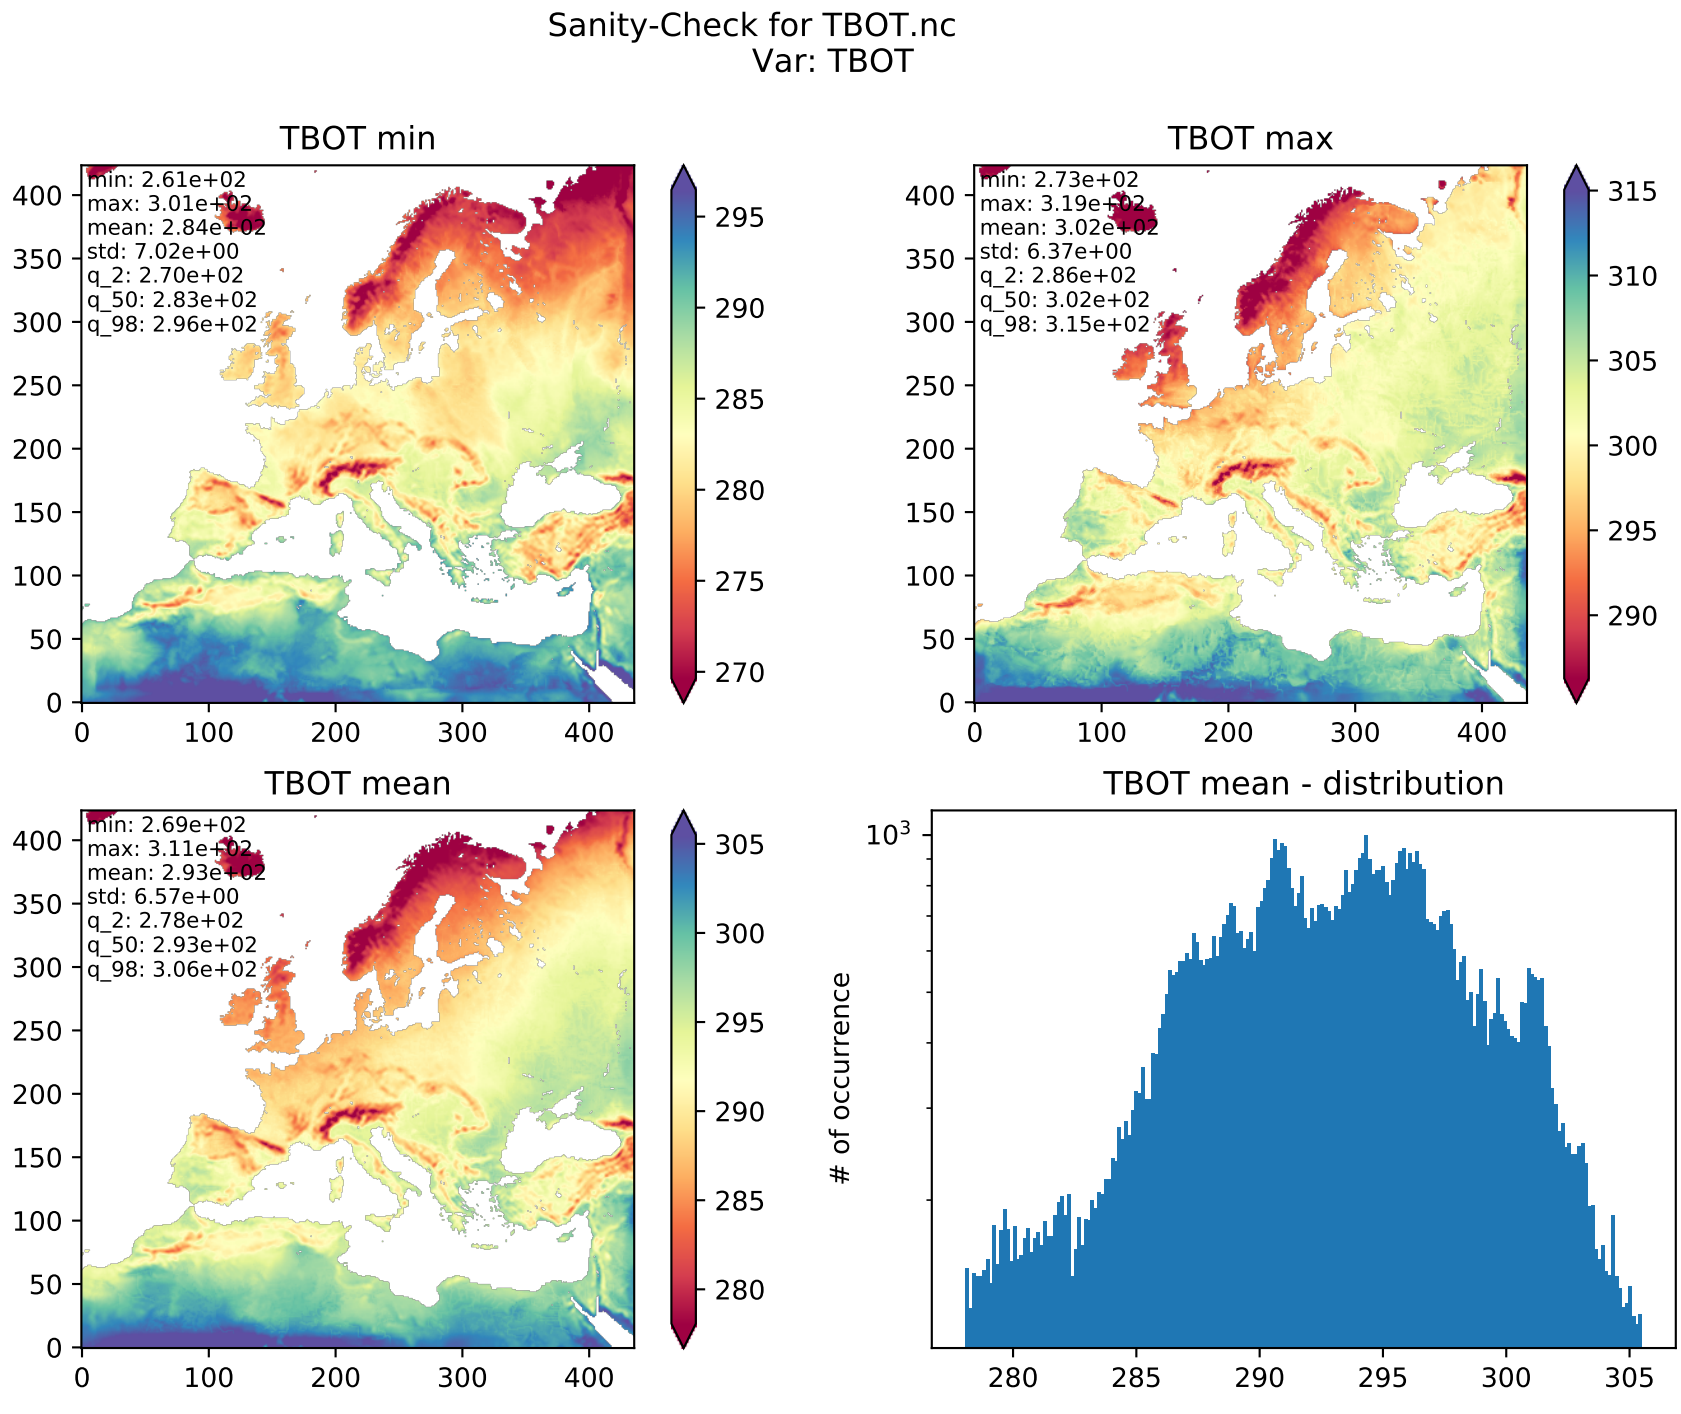
Sanity-Check for TBOT.nc
Var: TBOT
TBOT min
min: 2.61e+02
max: 3.01e+02
mean: 2.84e+02
std: 7.02e+00
q_2: 2.70e+02
q_50: 2.83e+02
q_98: 2.96e+02
TBOT max
min: 2.73e+02
max: 3.19e+02
mean: 3.02e+02
std: 6.37e+00
q_2: 2.86e+02
q_50: 3.02e+02
q_98: 3.15e+02
TBOT mean
min: 2.69e+02
max: 3.11e+02
mean: 2.93e+02
std: 6.57e+00
q_2: 2.78e+02
q_50: 2.93e+02
q_98: 3.06e+02
TBOT mean - distribution
# of occurrence
10^3