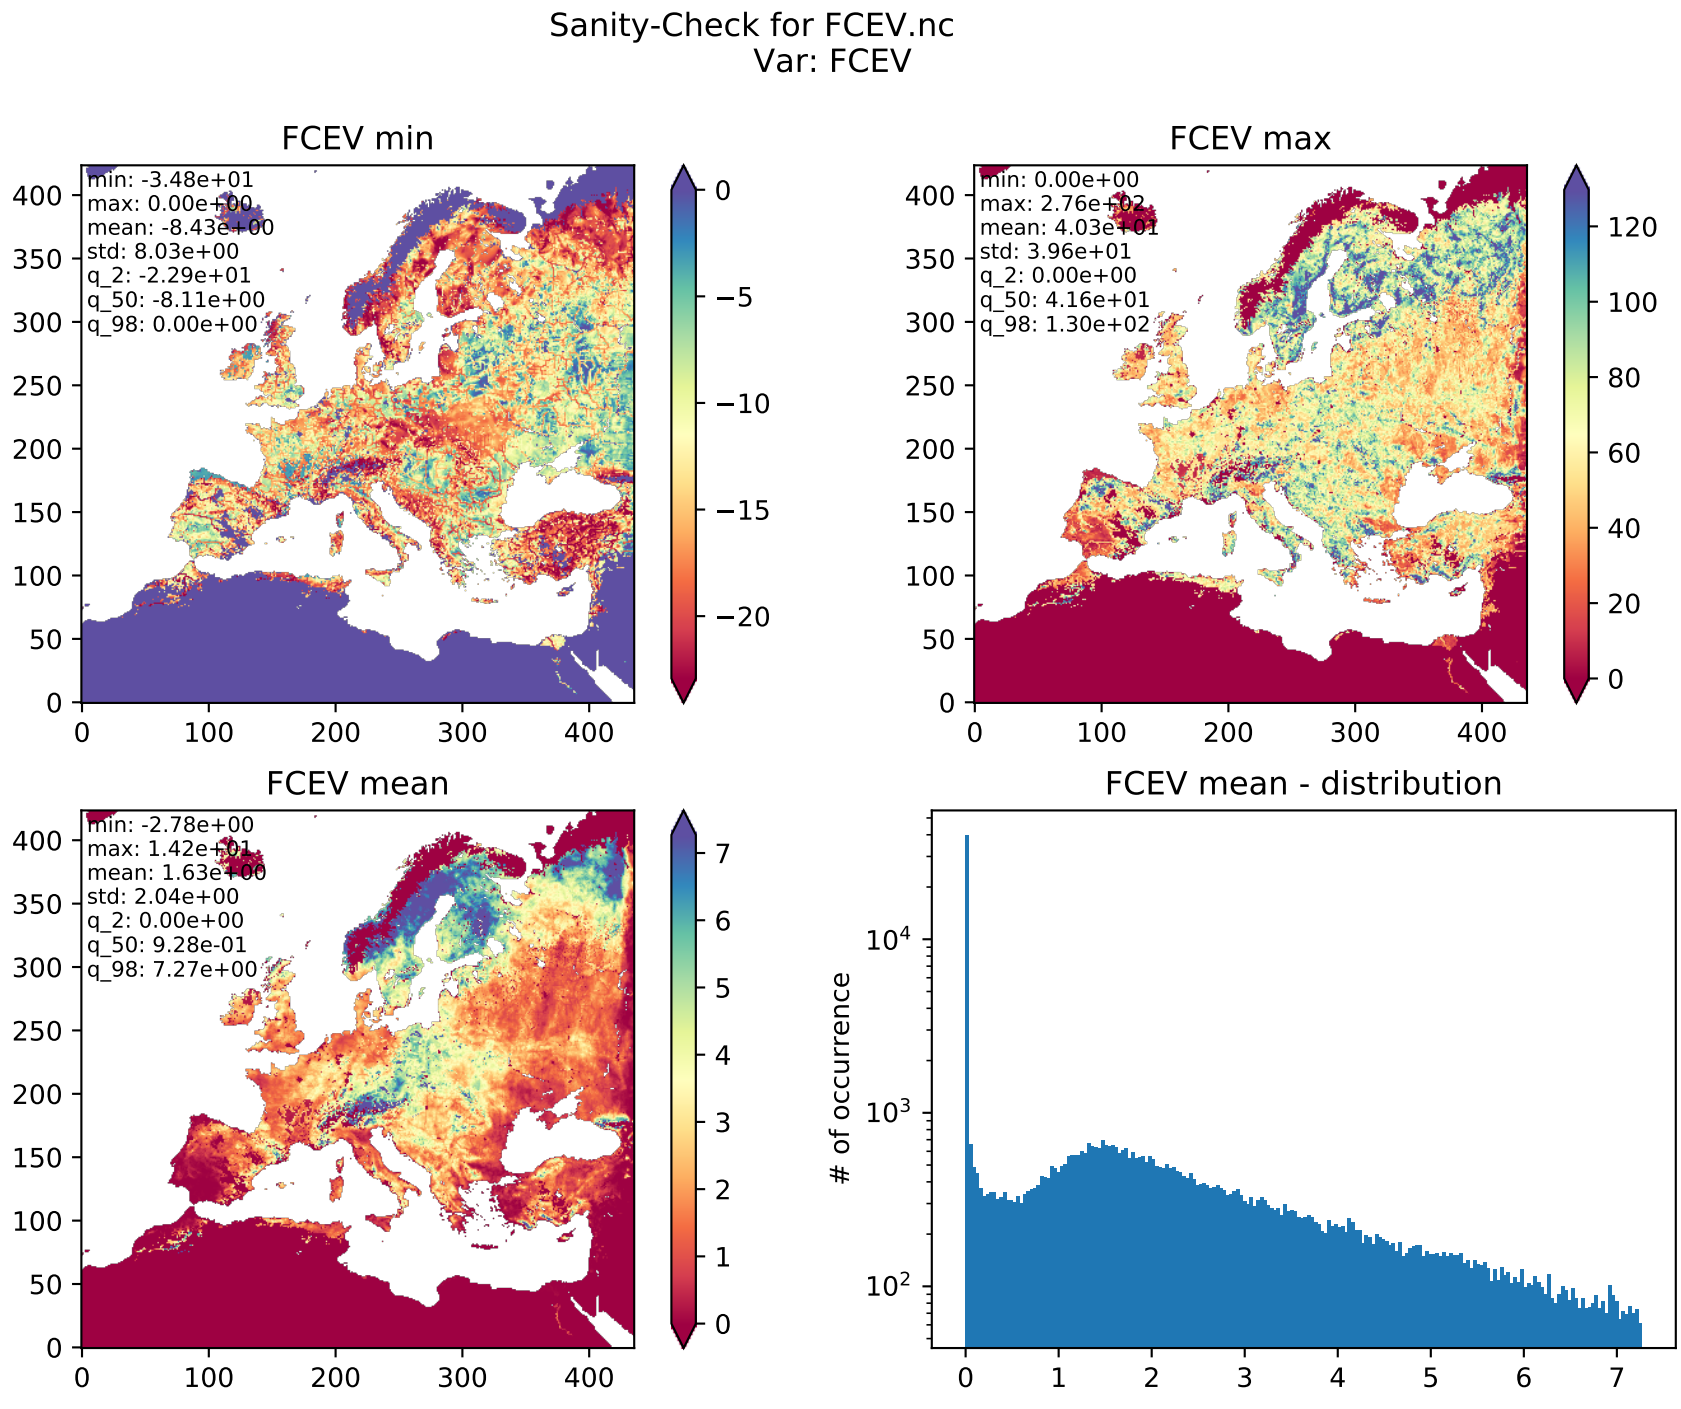
Sanity-Check for FCEV.nc
Var: FCEV
FCEV min
min: -3.48e+01
max: 0.00e+00
mean: -8.43e+00
std: 8.03e+00
q_2: -2.29e+01
q_50: -8.11e+00
q_98: 0.00e+00
FCEV max
min: 0.00e+00
max: 2.76e+02
mean: 4.03e+01
std: 3.96e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 4.16e+01
q_98: 1.30e+02
FCEV mean
min: -2.78e+00
max: 1.42e+01
mean: 1.63e+00
std: 2.04e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 9.28e-01
q_98: 7.27e+00
FCEV mean - distribution
# of occurrence