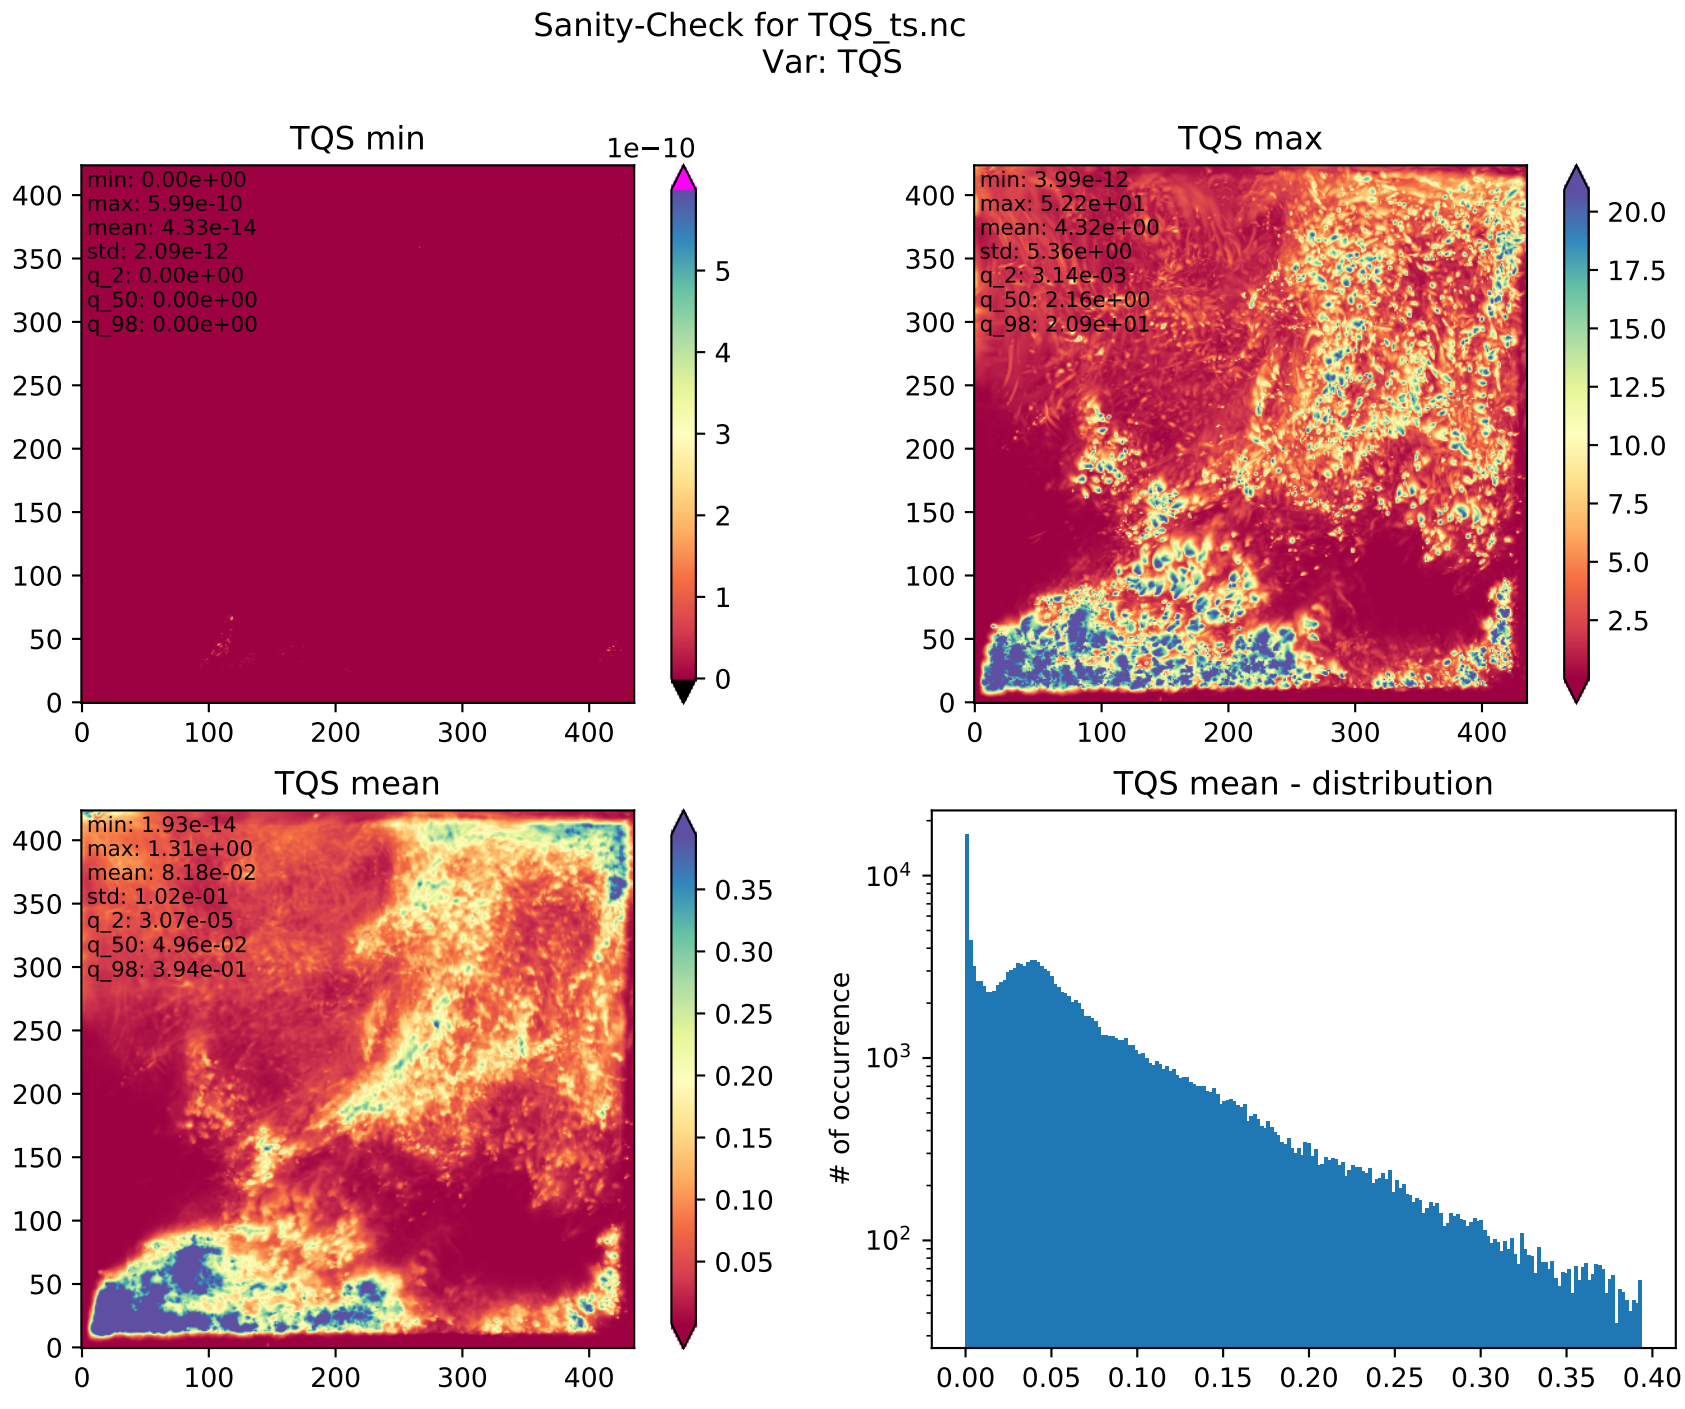
Sanity-Check for TQS_ts.nc
Var: TQS
TQS min
min: 0.00e+00
max: 5.99e-10
mean: 4.33e-14
std: 2.09e-12
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−10
TQS max
min: 3.99e-12
max: 5.22e+01
mean: 4.32e+00
std: 5.36e+00
q_2: 3.14e-03
q_50: 2.16e+00
q_98: 2.09e+01
TQS mean
min: 1.93e-14
max: 1.31e+00
mean: 8.18e-02
std: 1.02e-01
q_2: 3.07e-05
q_50: 4.96e-02
q_98: 3.94e-01
TQS mean - distribution
# of occurrence