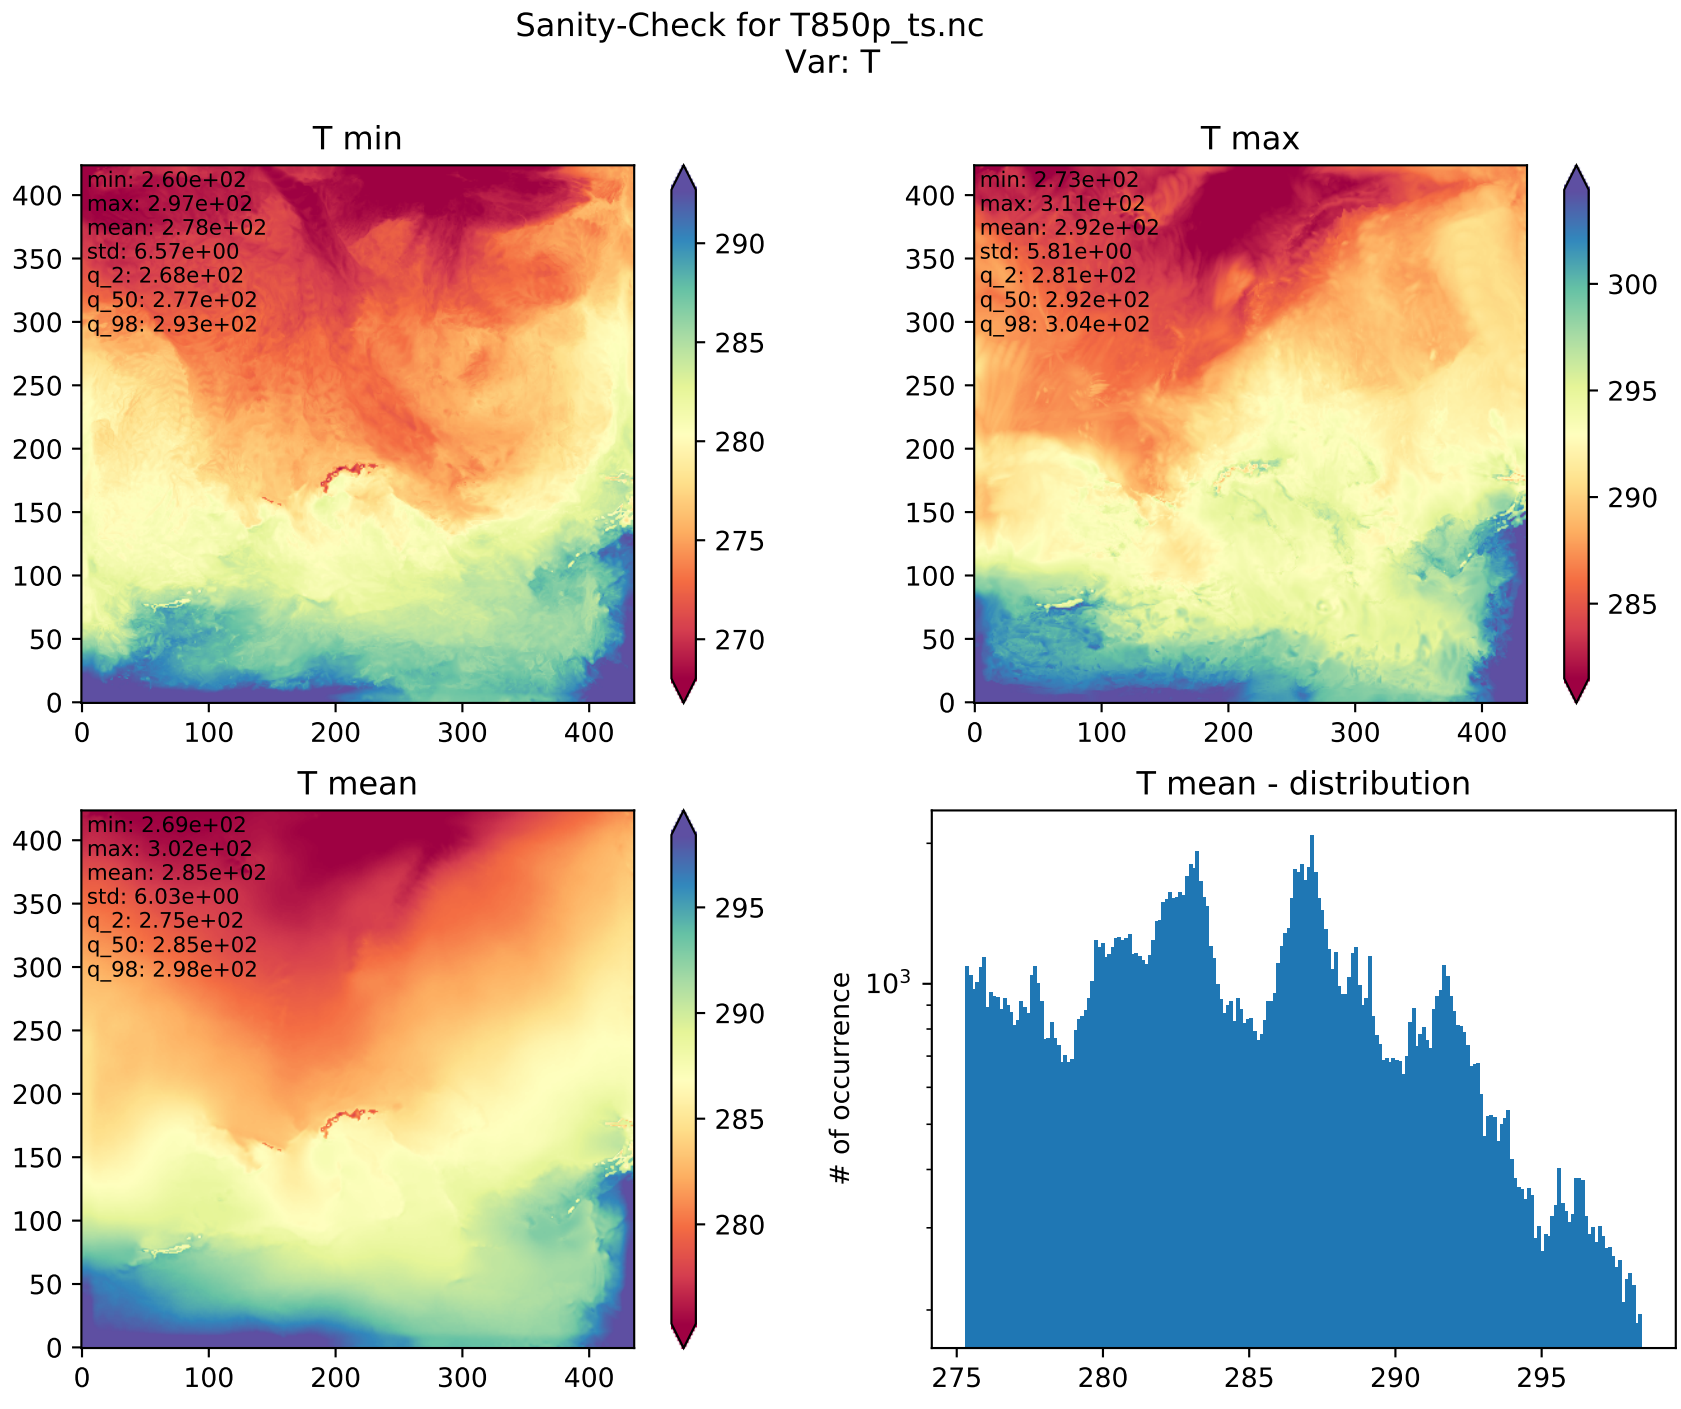
Sanity-Check for T850p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.60e+02
max: 2.97e+02
mean: 2.78e+02
std: 6.57e+00
q_2: 2.68e+02
q_50: 2.77e+02
q_98: 2.93e+02
T max
min: 2.73e+02
max: 3.11e+02
mean: 2.92e+02
std: 5.81e+00
q_2: 2.81e+02
q_50: 2.92e+02
q_98: 3.04e+02
T mean
min: 2.69e+02
max: 3.02e+02
mean: 2.85e+02
std: 6.03e+00
q_2: 2.75e+02
q_50: 2.85e+02
q_98: 2.98e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3