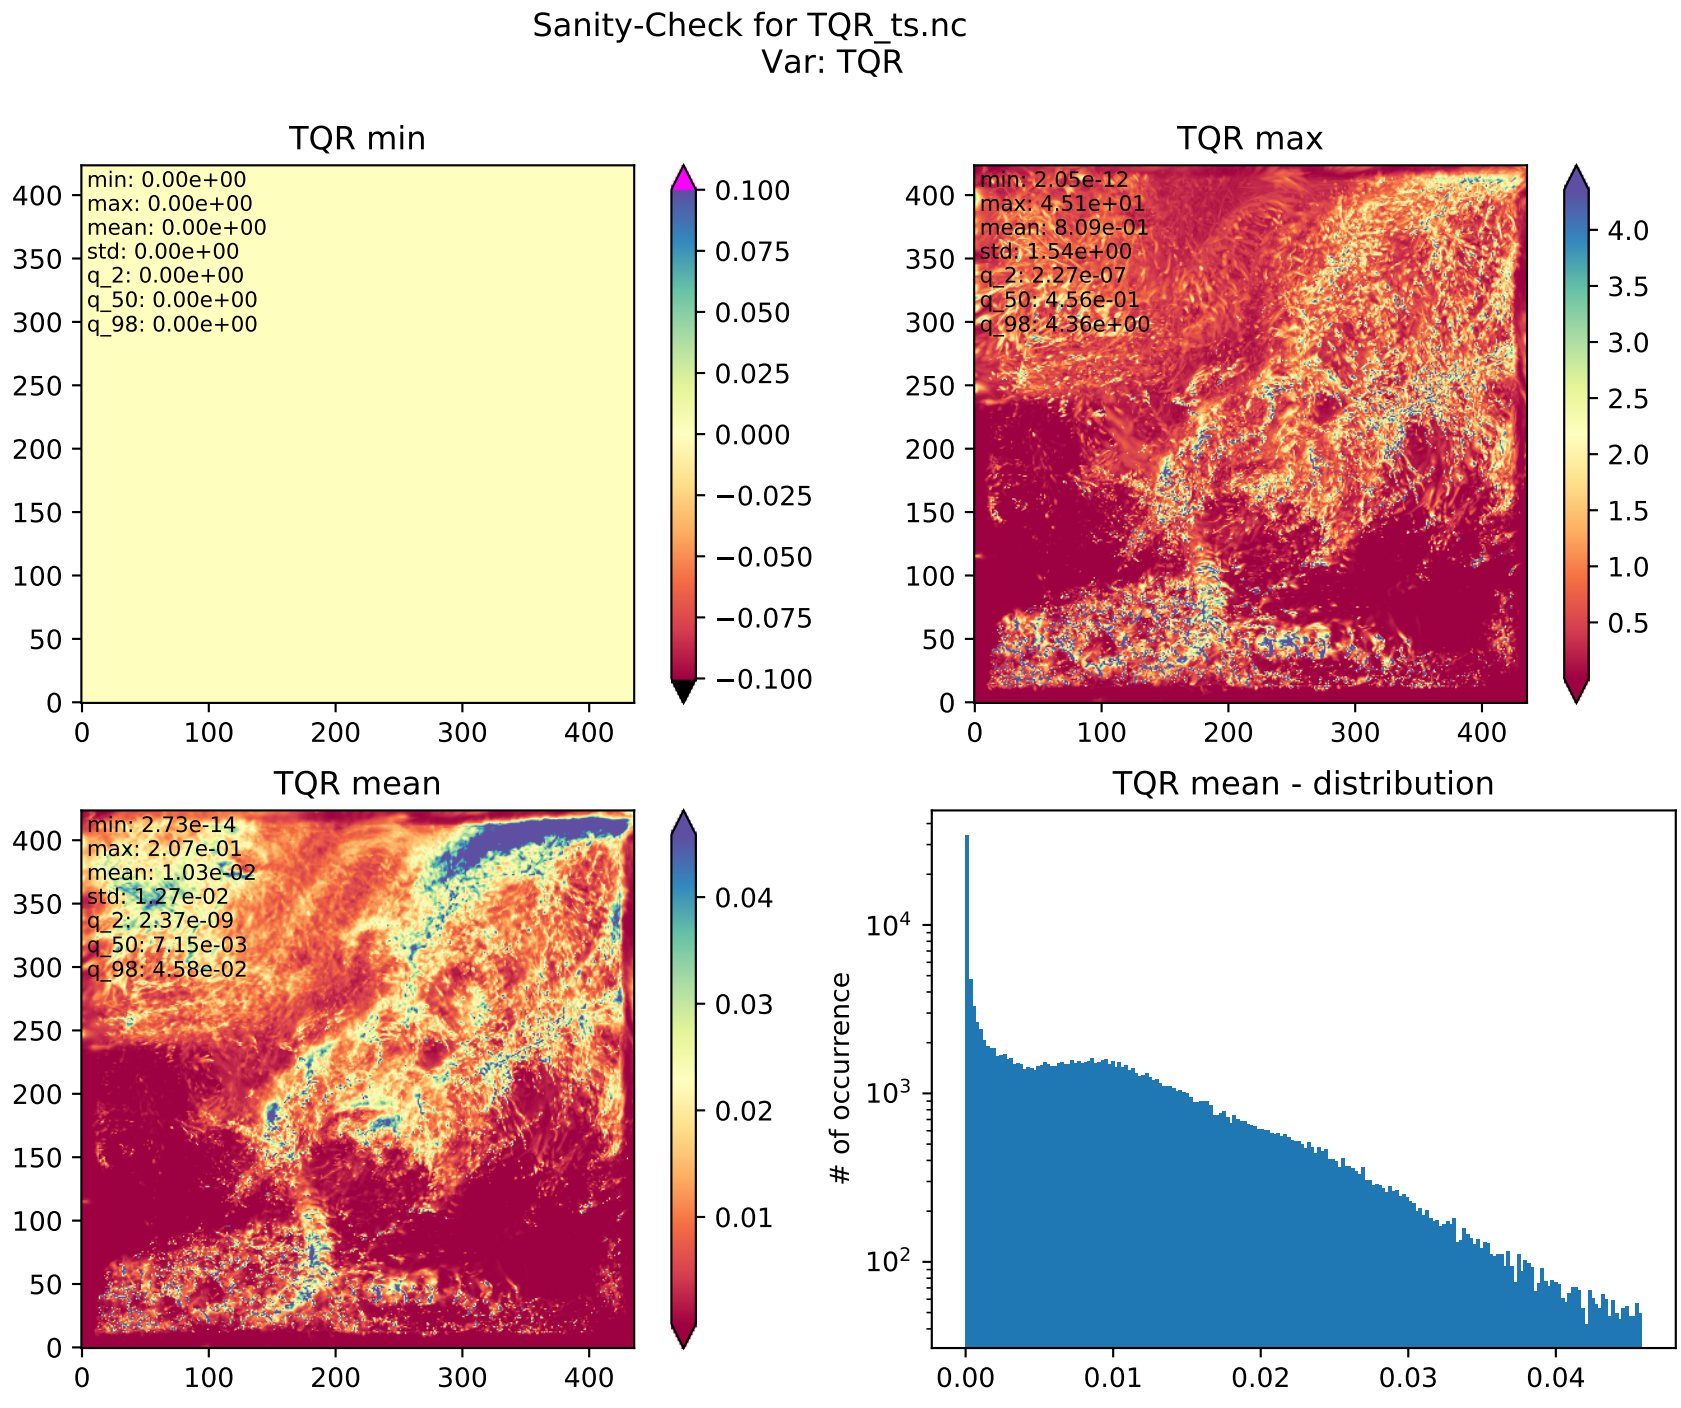
Sanity-Check for TQR_ts.nc
Var: TQR
TQR min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQR max
min: 2.05e-12
max: 4.51e+01
mean: 8.09e-01
std: 1.54e+00
q_2: 2.27e-07
q_50: 4.56e-01
q_98: 4.36e+00
TQR mean
min: 2.73e-14
max: 2.07e-01
mean: 1.03e-02
std: 1.27e-02
q_2: 2.37e-09
q_50: 7.15e-03
q_98: 4.58e-02
TQR mean - distribution
# of occurrence