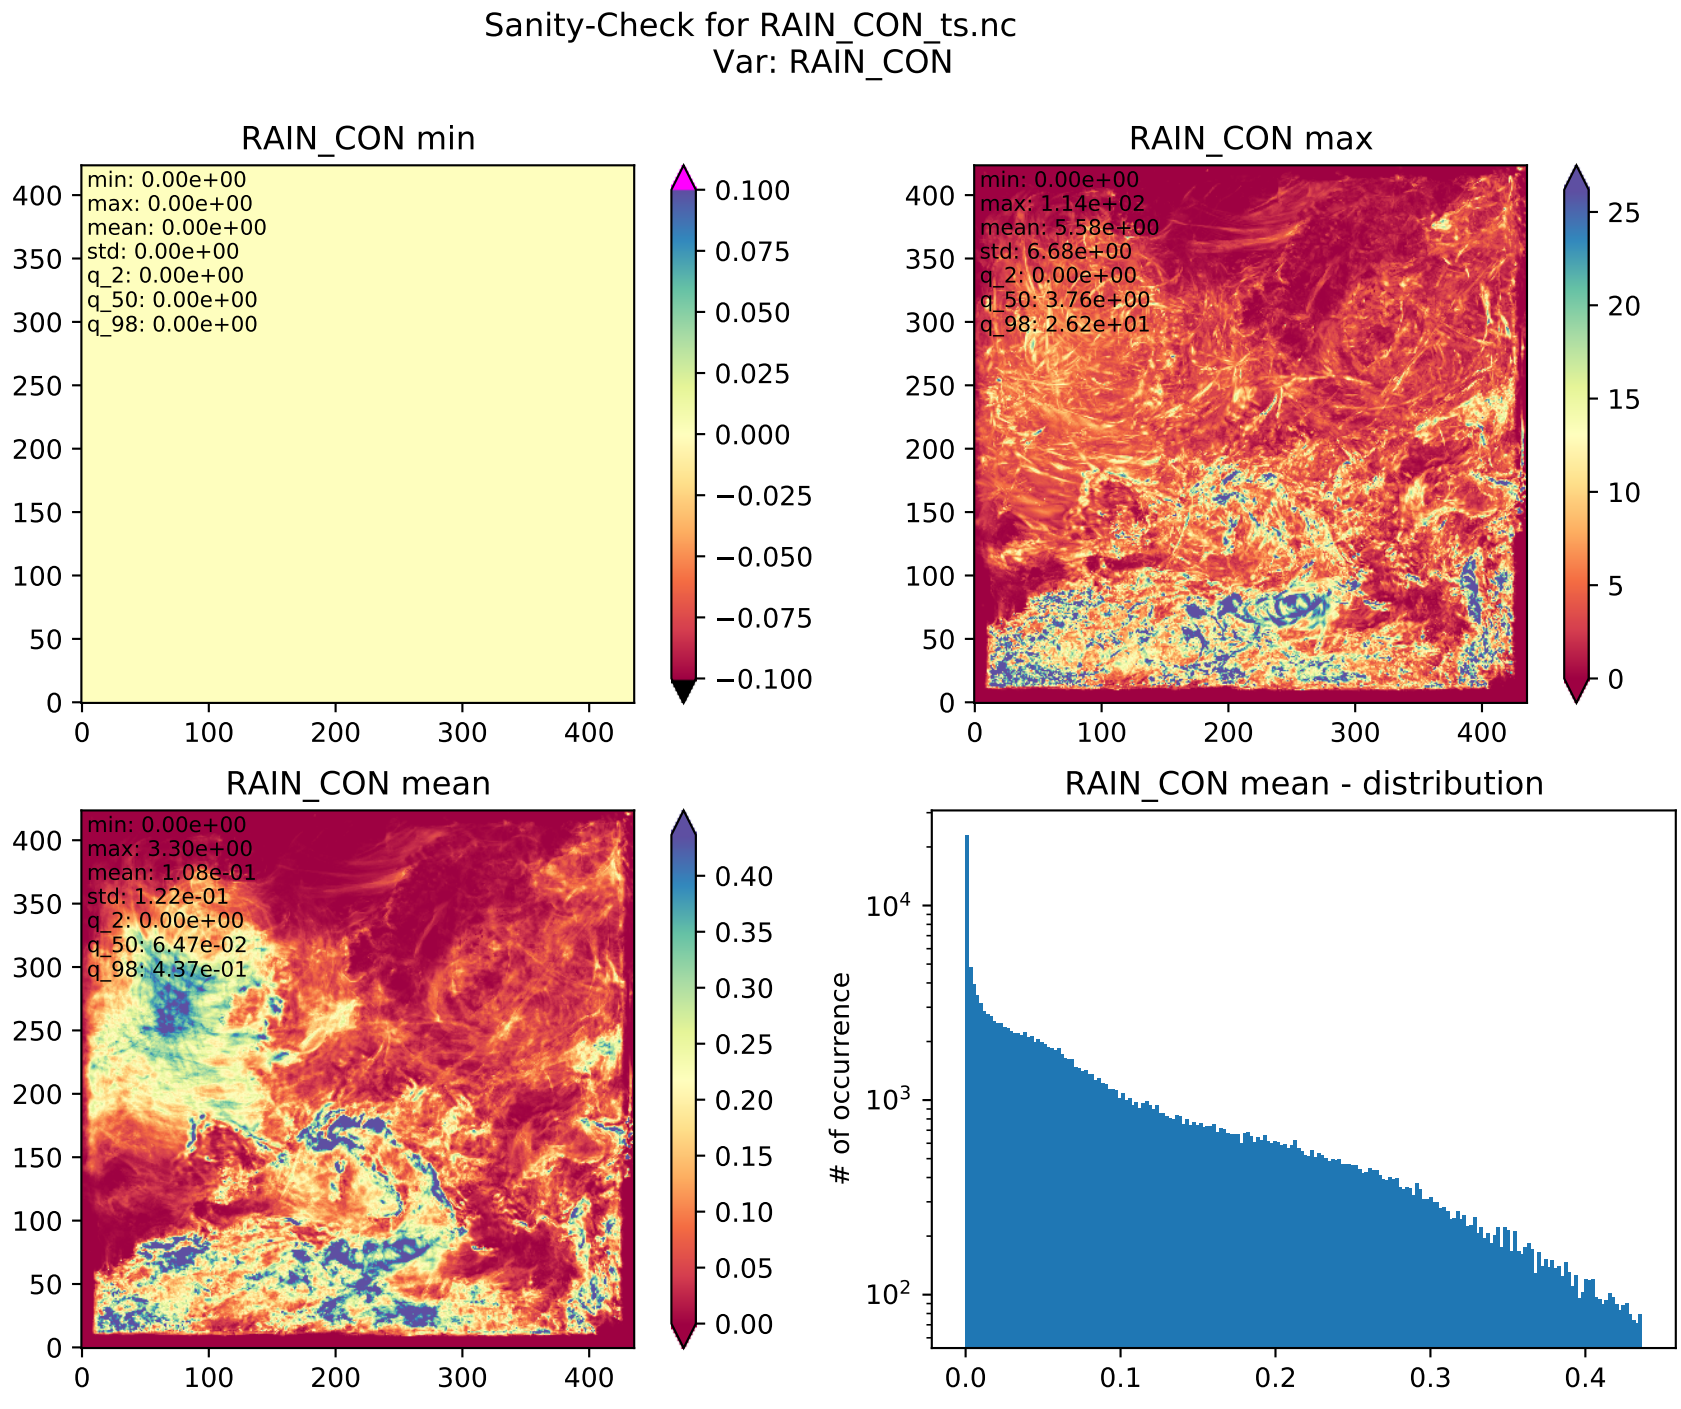
Sanity-Check for RAIN_CON_ts.nc
Var: RAIN_CON
RAIN_CON min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
RAIN_CON max
min: 0.00e+00
max: 1.14e+02
mean: 5.58e+00
std: 6.68e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.76e+00
q_98: 2.62e+01
RAIN_CON mean
min: 0.00e+00
max: 3.30e+00
mean: 1.08e-01
std: 1.22e-01
q_2: 0.00e+00
q_50: 6.47e-02
q_98: 4.37e-01
RAIN_CON mean - distribution
# of occurrence