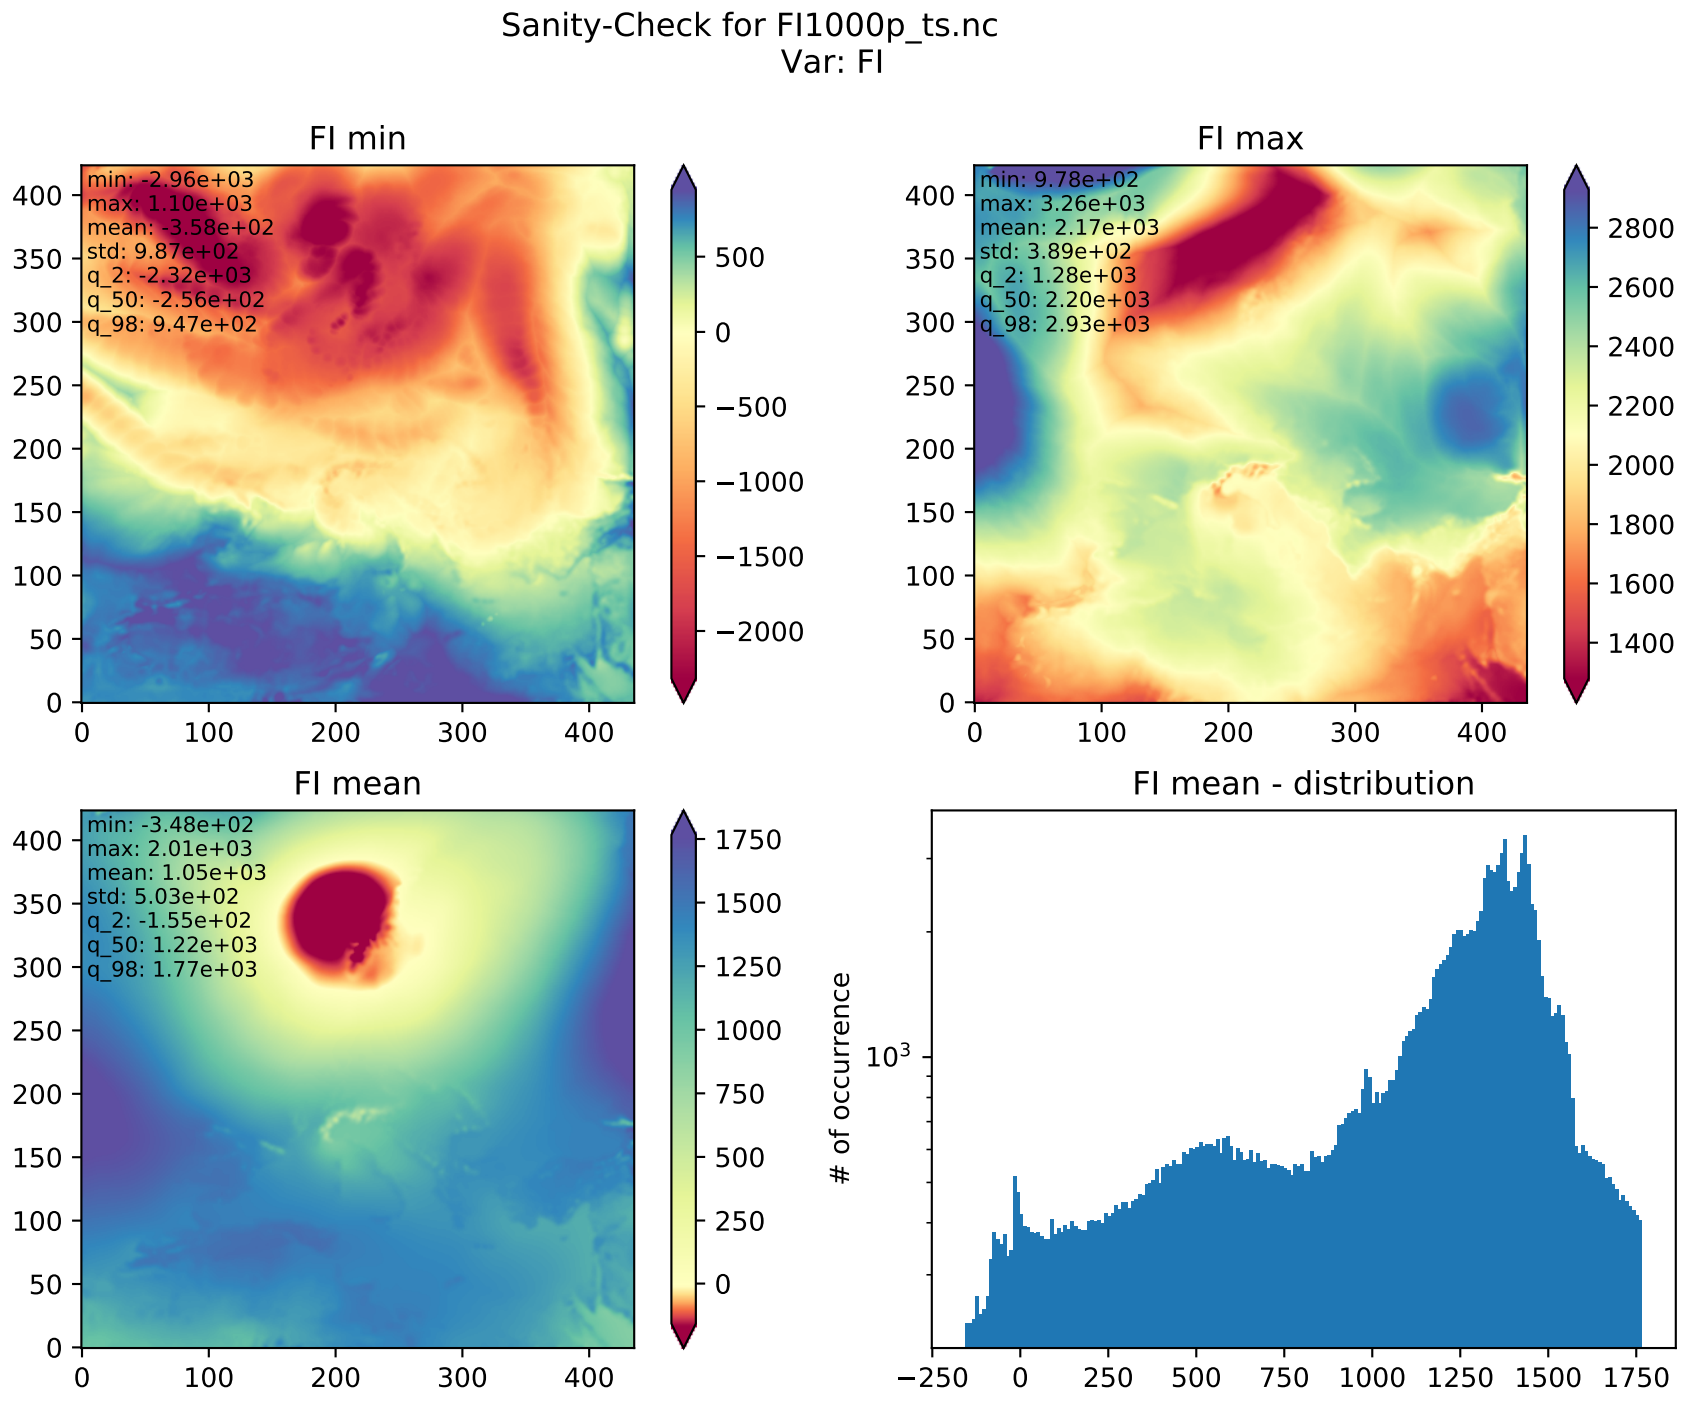
Sanity-Check for FI1000p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: -2.96e+03
max: 1.10e+03
mean: -3.58e+02
std: 9.87e+02
q_2: -2.32e+03
q_50: -2.56e+02
q_98: 9.47e+02
FI max
min: 9.78e+02
max: 3.26e+03
mean: 2.17e+03
std: 3.89e+02
q_2: 1.28e+03
q_50: 2.20e+03
q_98: 2.93e+03
FI mean
min: -3.48e+02
max: 2.01e+03
mean: 1.05e+03
std: 5.03e+02
q_2: -1.55e+02
q_50: 1.22e+03
q_98: 1.77e+03
FI mean - distribution
# of occurrence