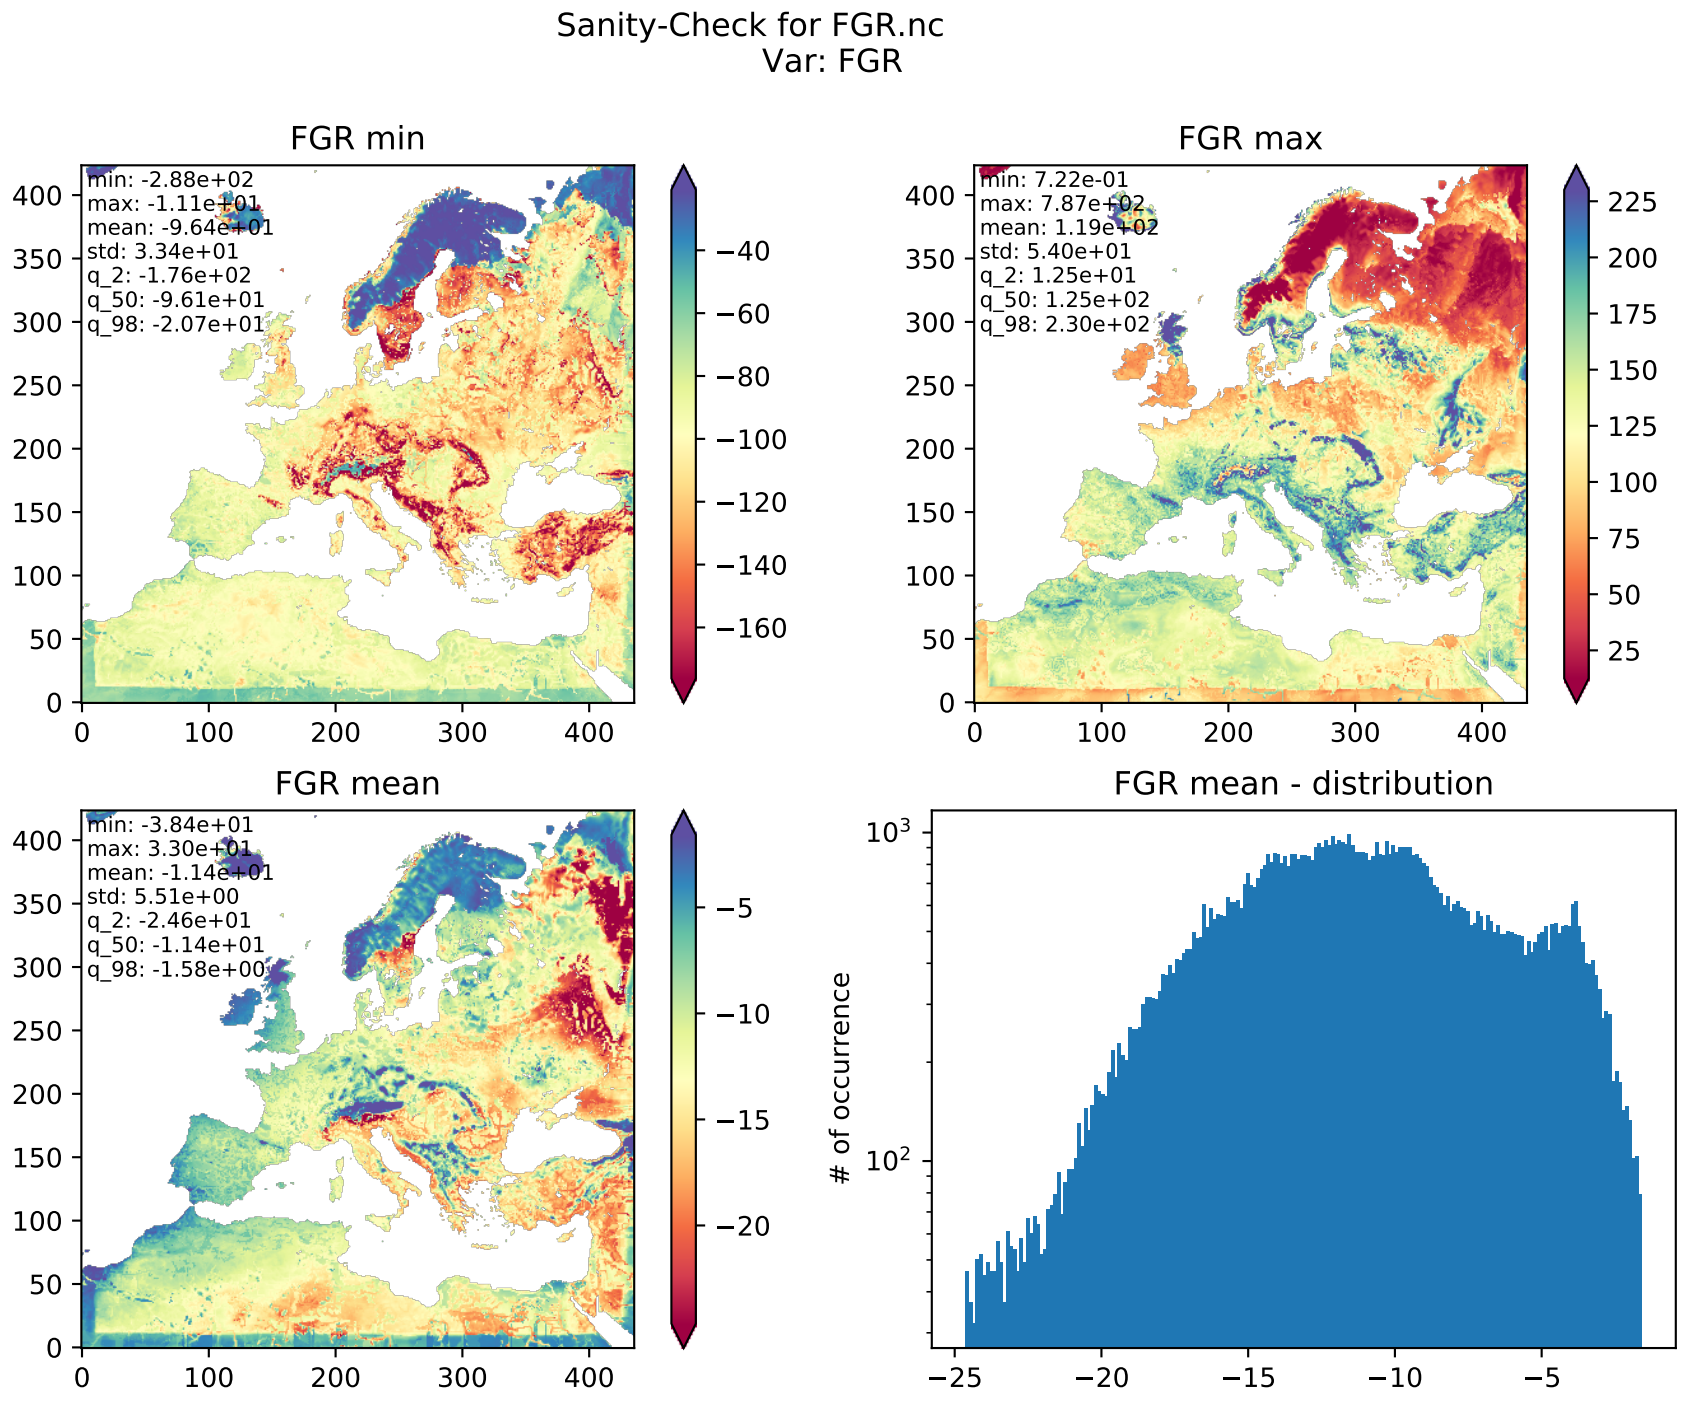
Sanity-Check for FGR.nc
Var: FGR
FGR min
min: -2.88e+02
max: -1.11e+01
mean: -9.64e+01
std: 3.34e+01
q_2: -1.76e+02
q_50: -9.61e+01
q_98: -2.07e+01
FGR max
min: 7.22e-01
max: 7.87e+02
mean: 1.19e+02
std: 5.40e+01
q_2: 1.25e+01
q_50: 1.25e+02
q_98: 2.30e+02
FGR mean
min: -3.84e+01
max: 3.30e+01
mean: -1.14e+01
std: 5.51e+00
q_2: -2.46e+01
q_50: -1.14e+01
q_98: -1.58e+00
FGR mean - distribution
# of occurrence