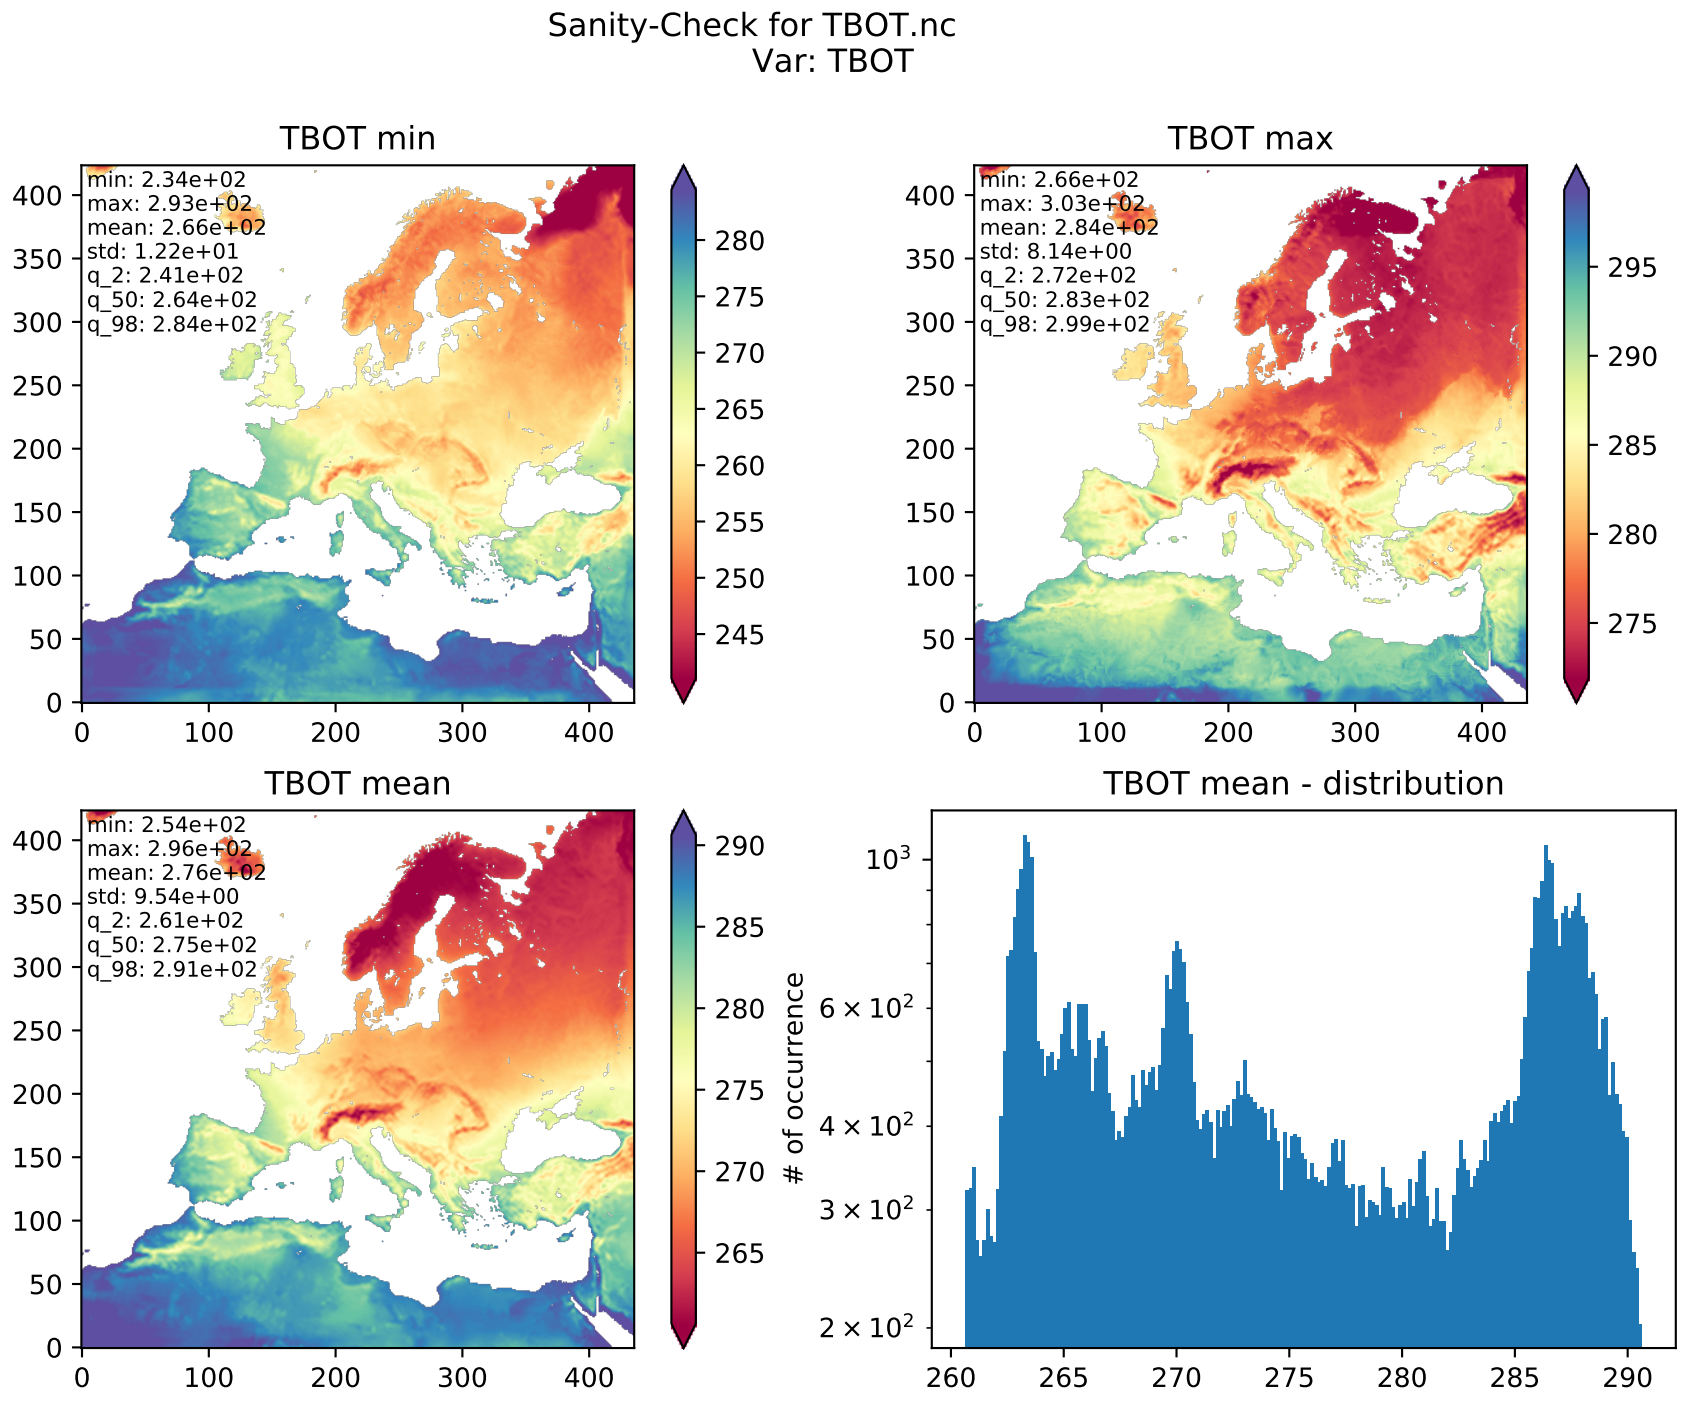
Sanity-Check for TBOT.nc
Var: TBOT
TBOT min
min: 2.34e+02
max: 2.93e+02
mean: 2.66e+02
std: 1.22e+01
q_2: 2.41e+02
q_50: 2.64e+02
q_98: 2.84e+02
TBOT max
min: 2.66e+02
max: 3.03e+02
mean: 2.84e+02
std: 8.14e+00
q_2: 2.72e+02
q_50: 2.83e+02
q_98: 2.99e+02
TBOT mean
min: 2.54e+02
max: 2.96e+02
mean: 2.76e+02
std: 9.54e+00
q_2: 2.61e+02
q_50: 2.75e+02
q_98: 2.91e+02
TBOT mean - distribution
# of occurrence