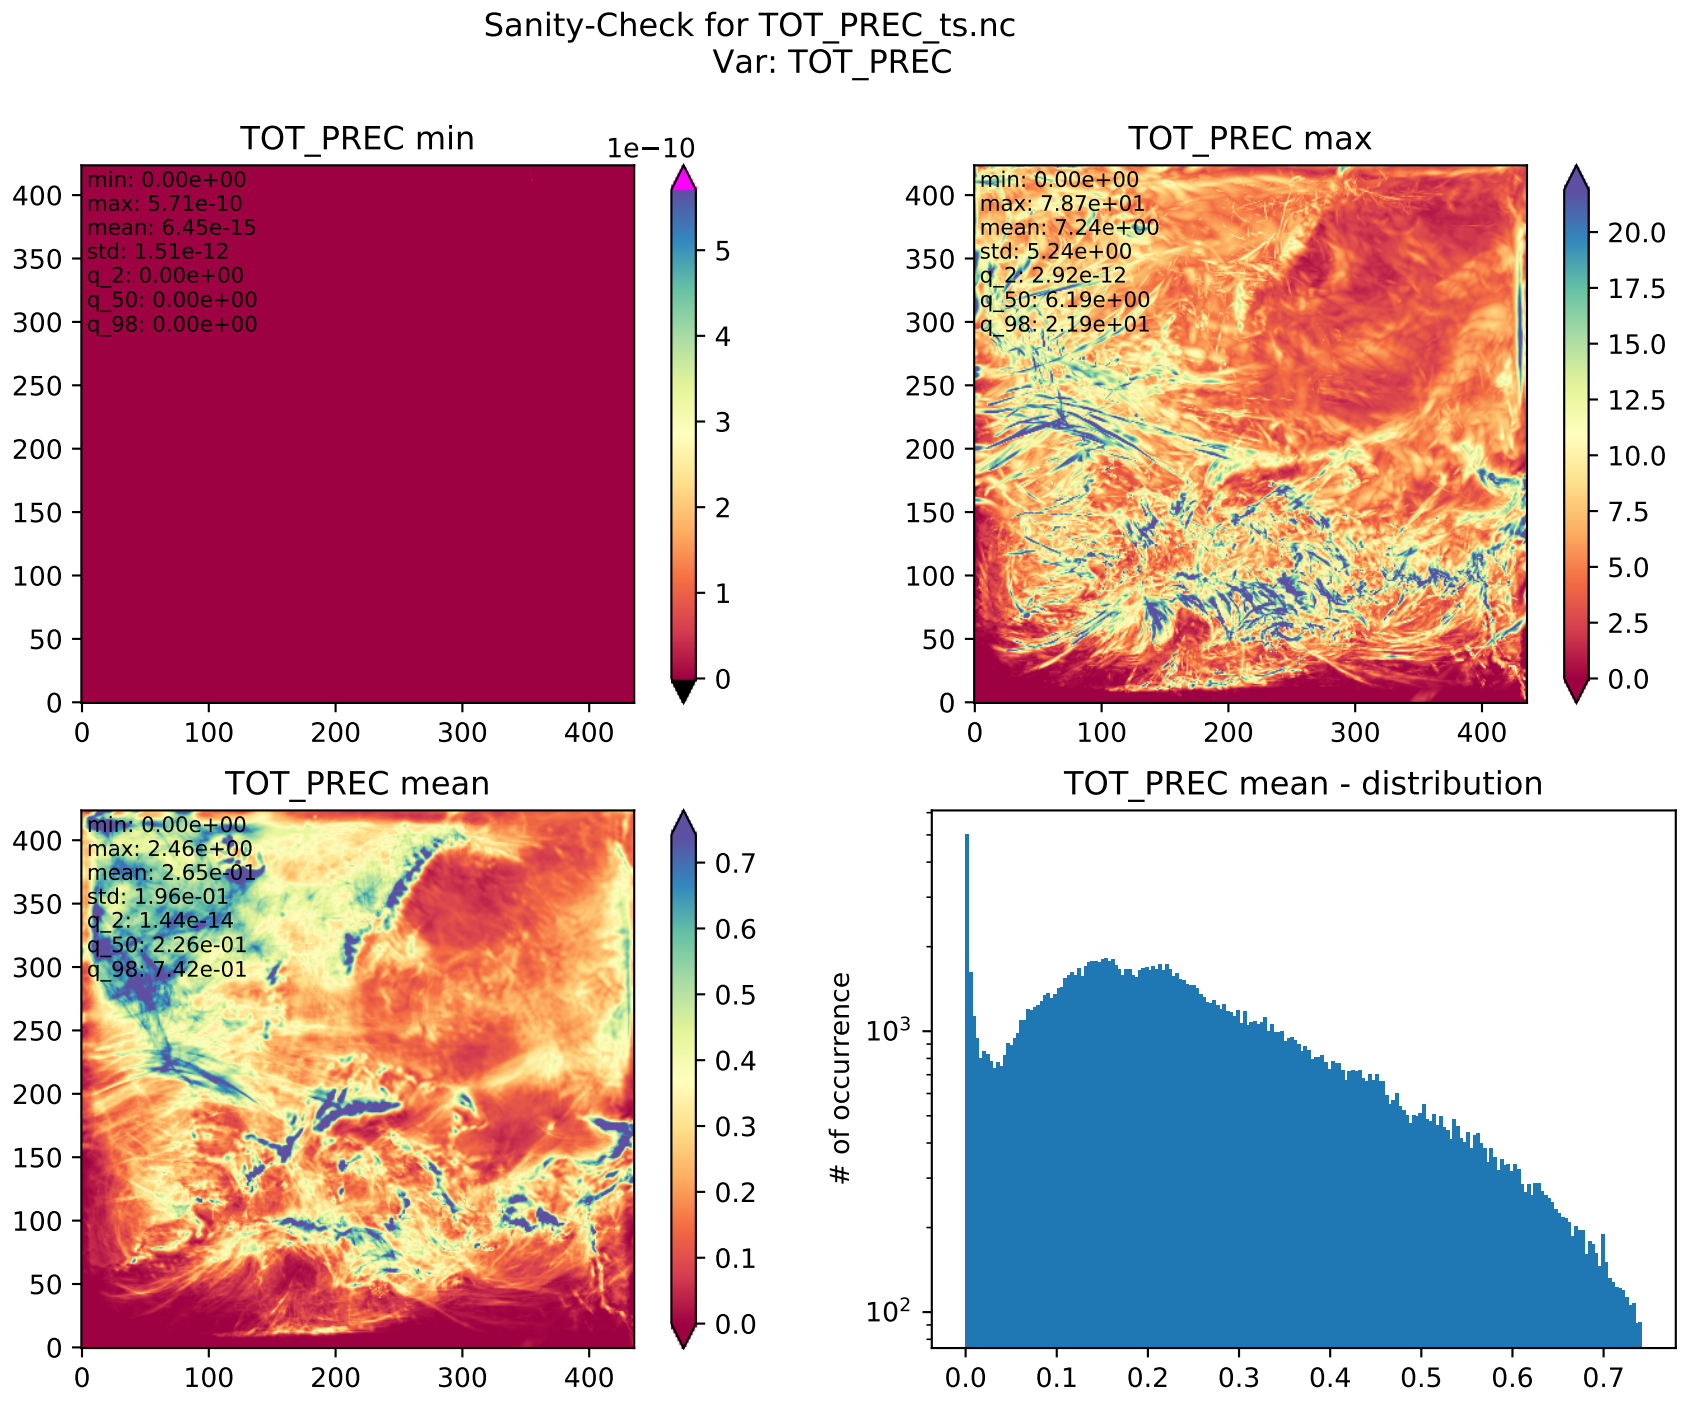
Sanity-Check for TOT_PREC_ts.nc
Var: TOT_PREC
TOT_PREC min
min: 0.00e+00
max: 5.71e-10
mean: 6.45e-15
std: 1.51e-12
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−10
TOT_PREC max
min: 0.00e+00
max: 7.87e+01
mean: 7.24e+00
std: 5.24e+00
q_2: 2.92e-12
q_50: 6.19e+00
q_98: 2.19e+01
TOT_PREC mean
min: 0.00e+00
max: 2.46e+00
mean: 2.65e-01
std: 1.96e-01
q_2: 1.44e-14
q_50: 2.26e-01
q_98: 7.42e-01
TOT_PREC mean - distribution
# of occurrence