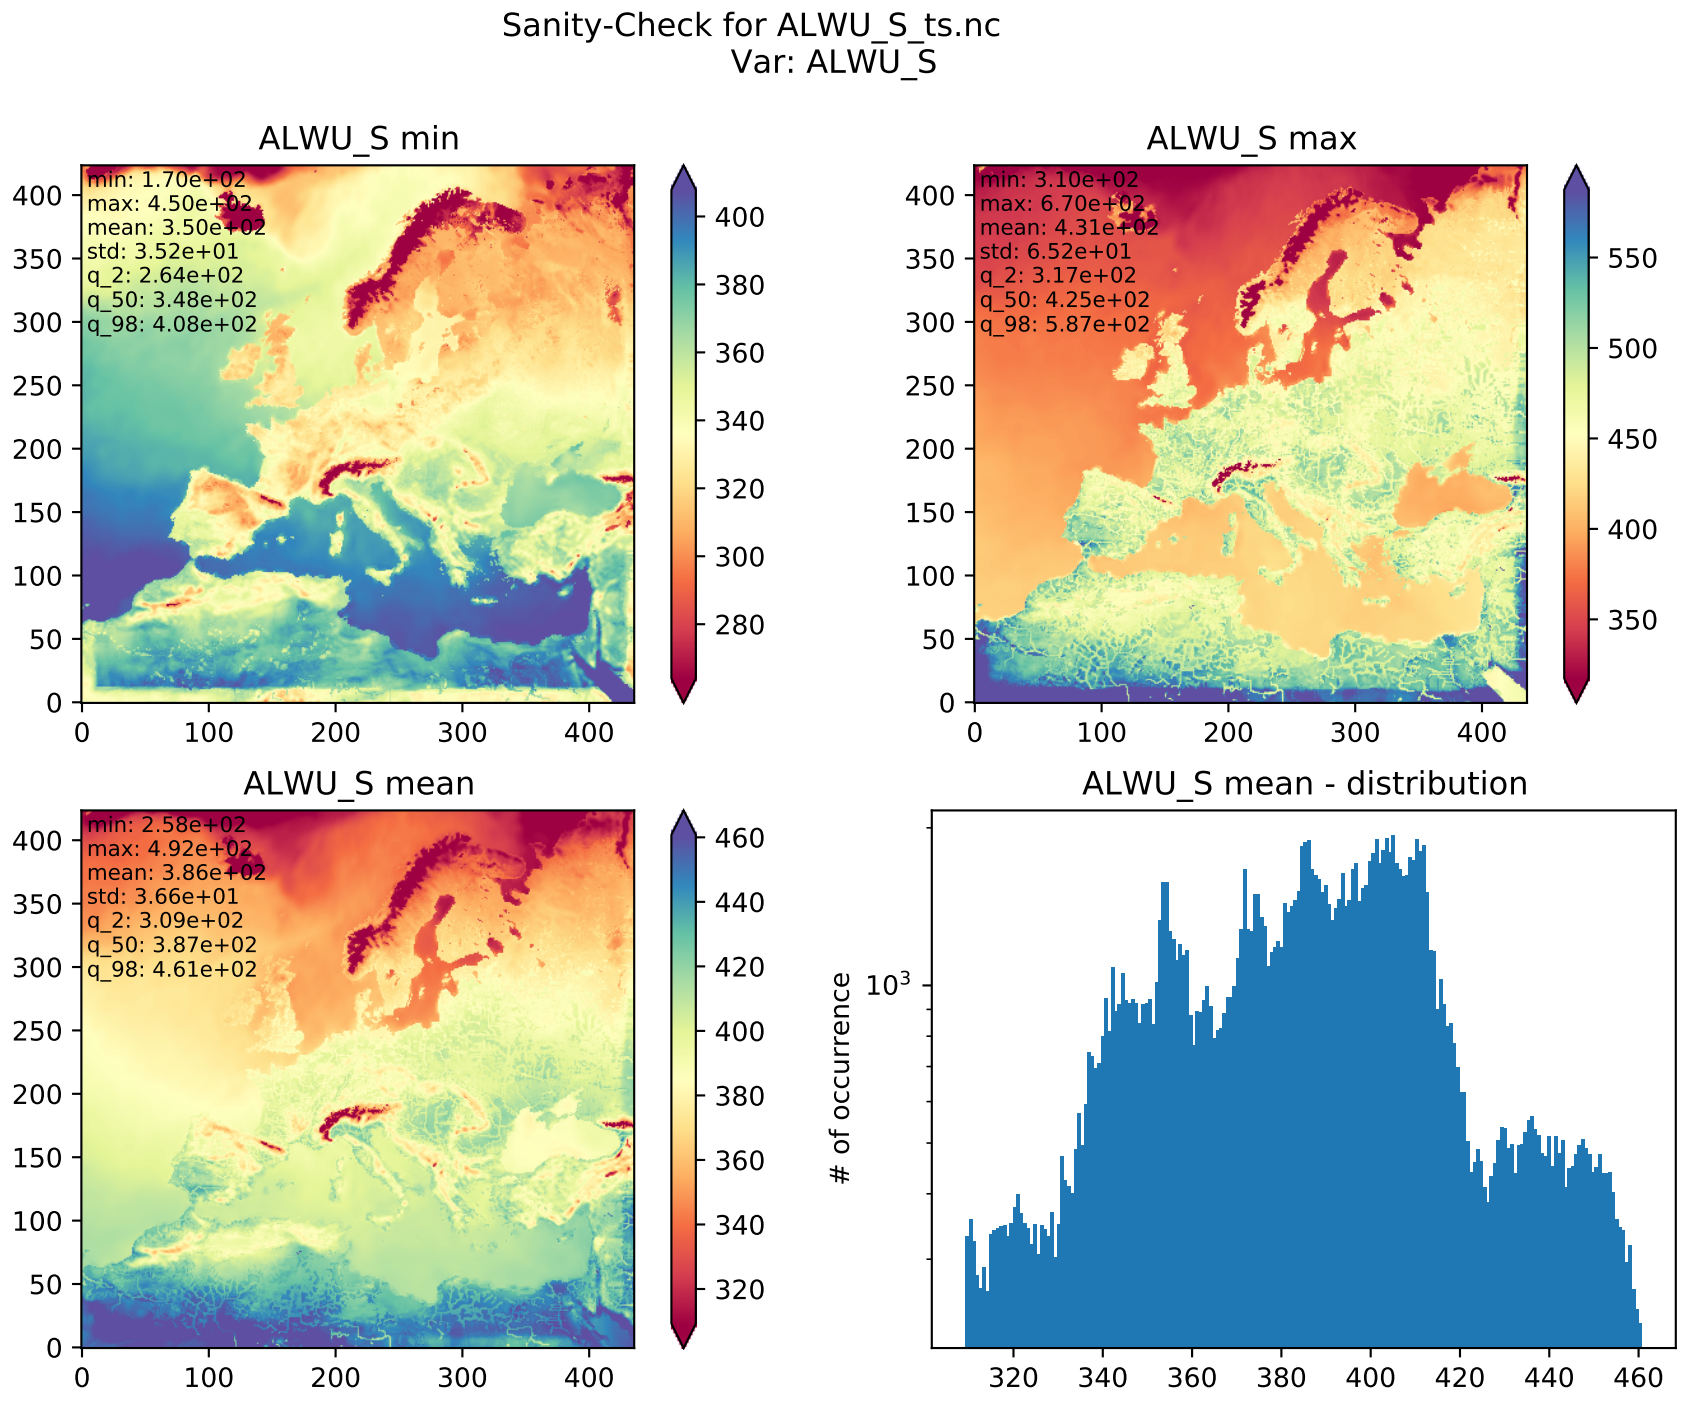
Sanity-Check for ALWU_S_ts.nc
Var: ALWU_S
ALWU_S min
min: 1.70e+02
max: 4.50e+02
mean: 3.50e+02
std: 3.52e+01
q_2: 2.64e+02
q_50: 3.48e+02
q_98: 4.08e+02
ALWU_S max
min: 3.10e+02
max: 6.70e+02
mean: 4.31e+02
std: 6.52e+01
q_2: 3.17e+02
q_50: 4.25e+02
q_98: 5.87e+02
ALWU_S mean
min: 2.58e+02
max: 4.92e+02
mean: 3.86e+02
std: 3.66e+01
q_2: 3.09e+02
q_50: 3.87e+02
q_98: 4.61e+02
ALWU_S mean - distribution
# of occurrence
10^3