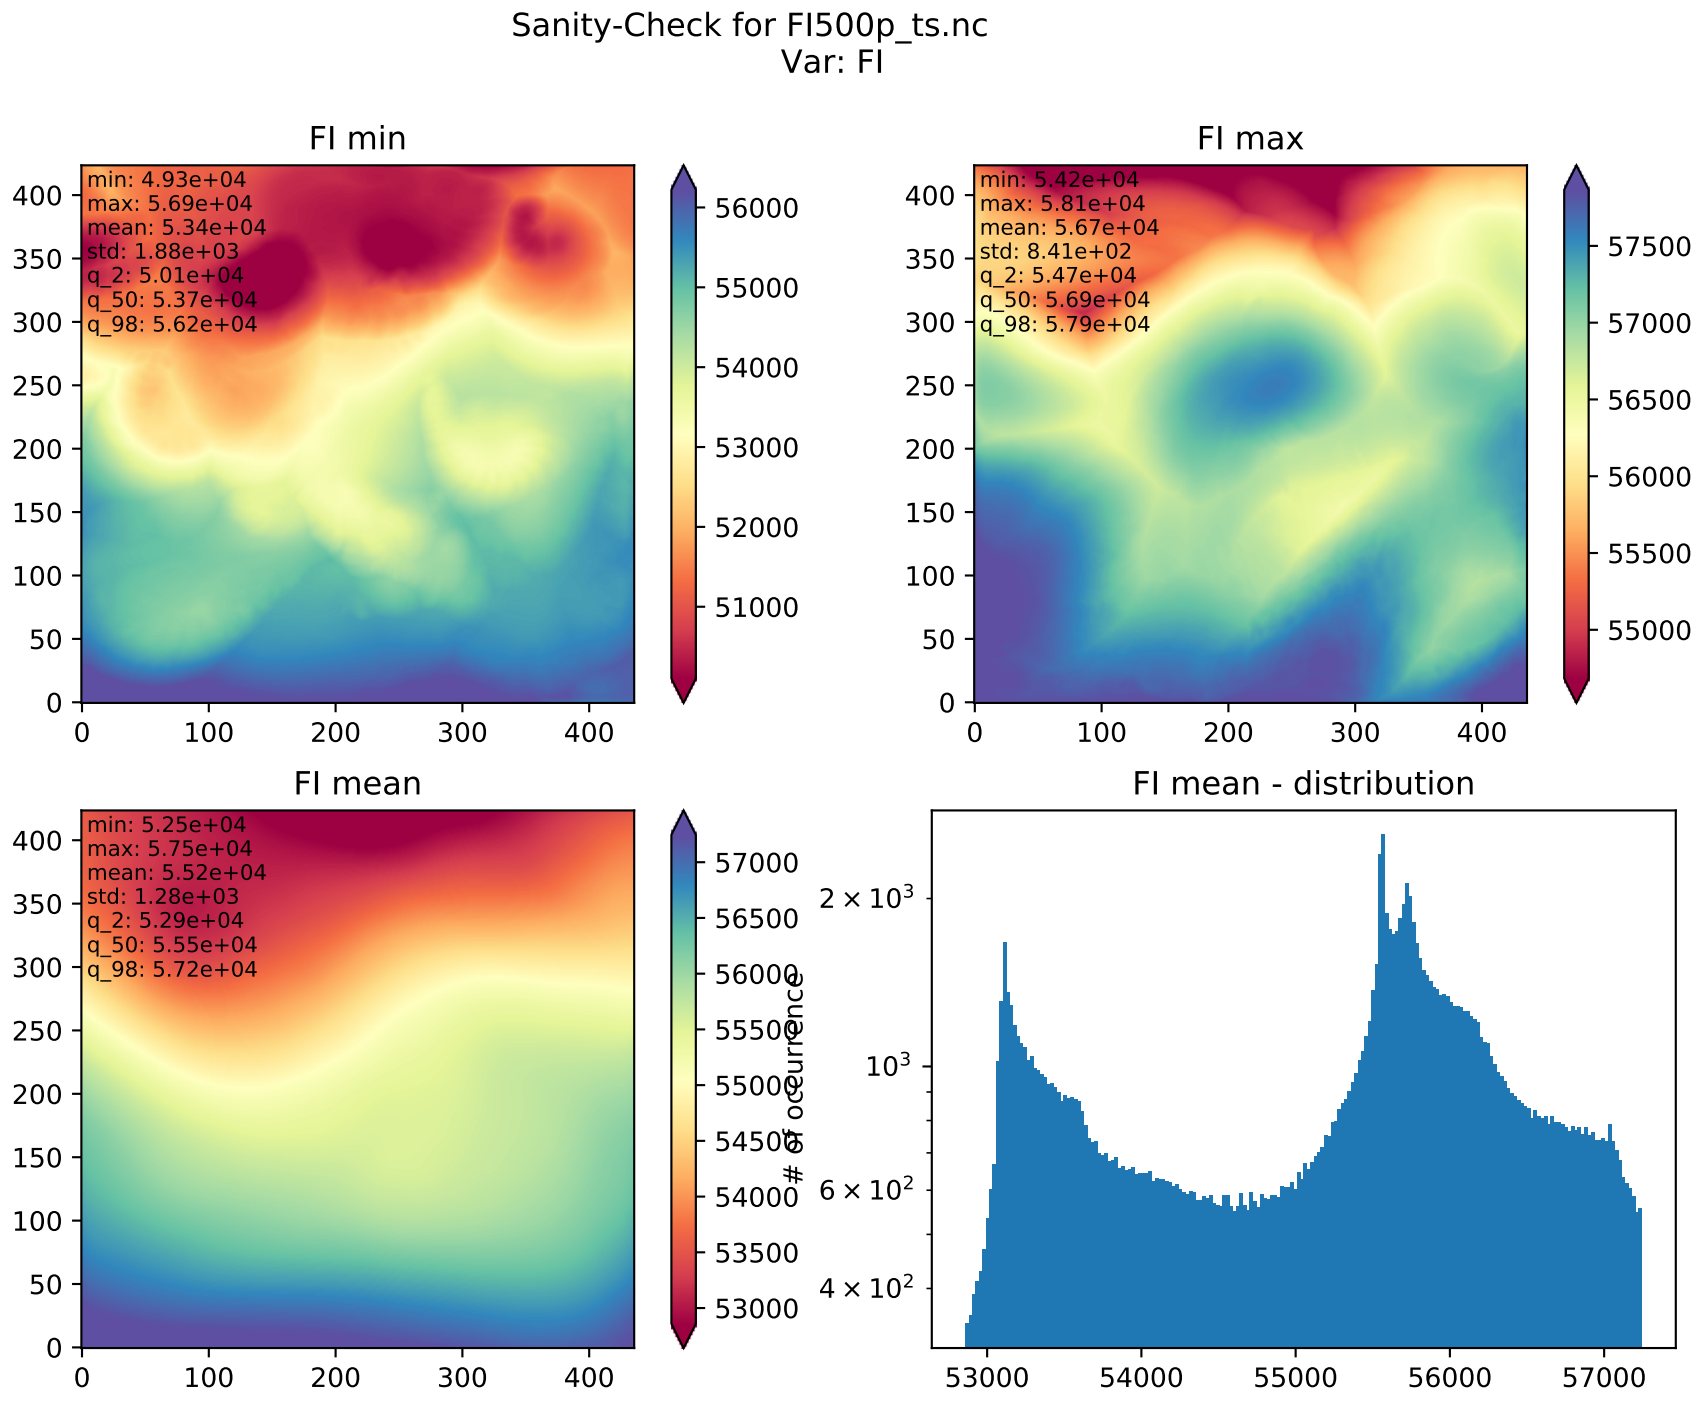
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.93e+04
max: 5.69e+04
mean: 5.34e+04
std: 1.88e+03
q_2: 5.01e+04
q_50: 5.37e+04
q_98: 5.62e+04
FI max
min: 5.42e+04
max: 5.81e+04
mean: 5.67e+04
std: 8.41e+02
q_2: 5.47e+04
q_50: 5.69e+04
q_98: 5.79e+04
FI mean
min: 5.25e+04
max: 5.75e+04
mean: 5.52e+04
std: 1.28e+03
q_2: 5.29e+04
q_50: 5.55e+04
q_98: 5.72e+04
FI mean - distribution
# of occurrence