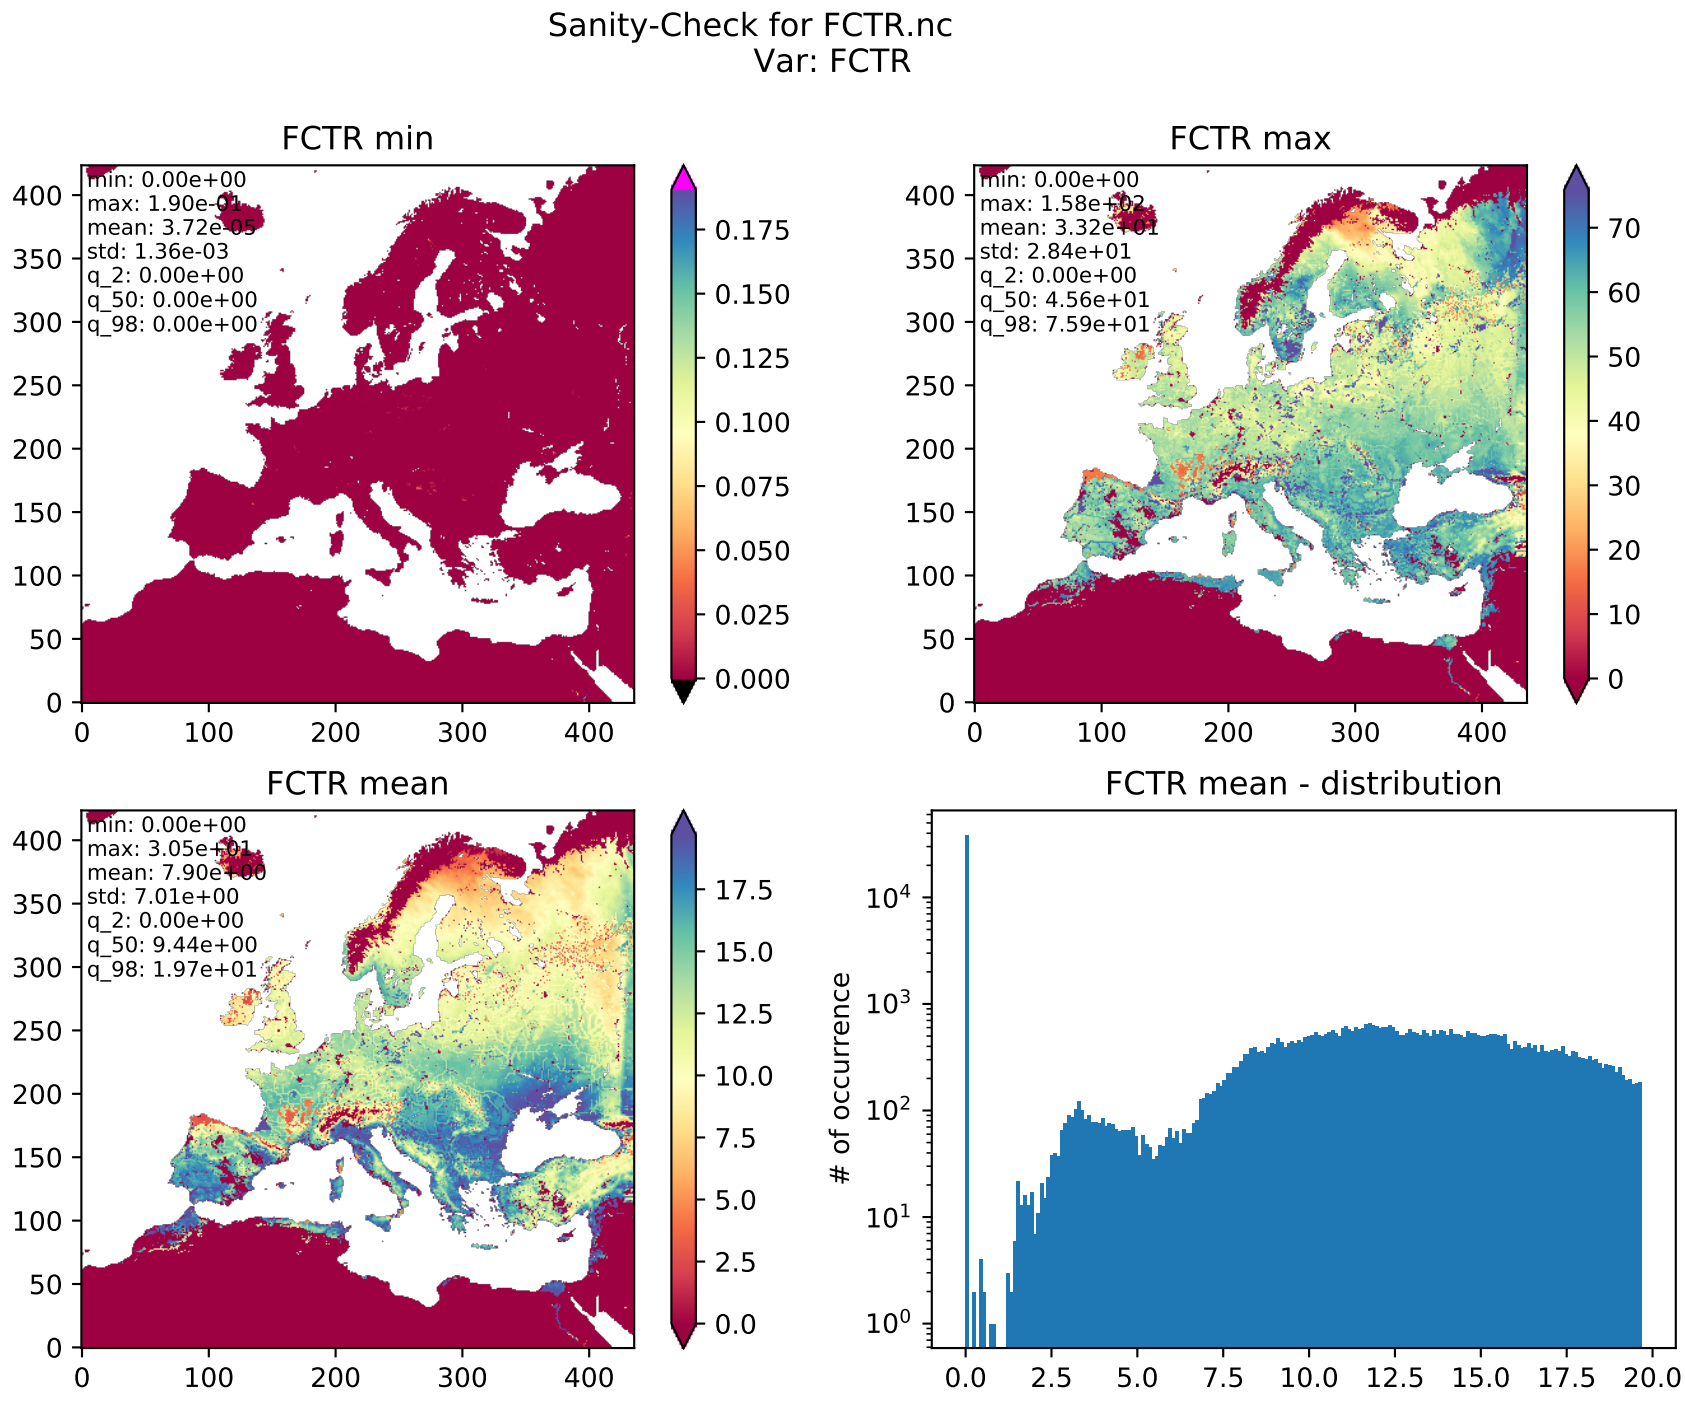
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 1.90e-01
mean: 3.72e-05
std: 1.36e-03
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 1.58e+02
mean: 3.32e+01
std: 2.84e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 4.56e+01
q_98: 7.59e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 3.05e+01
mean: 7.90e+00
std: 7.01e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 9.44e+00
q_98: 1.97e+01
FCTR mean - distribution
# of occurrence