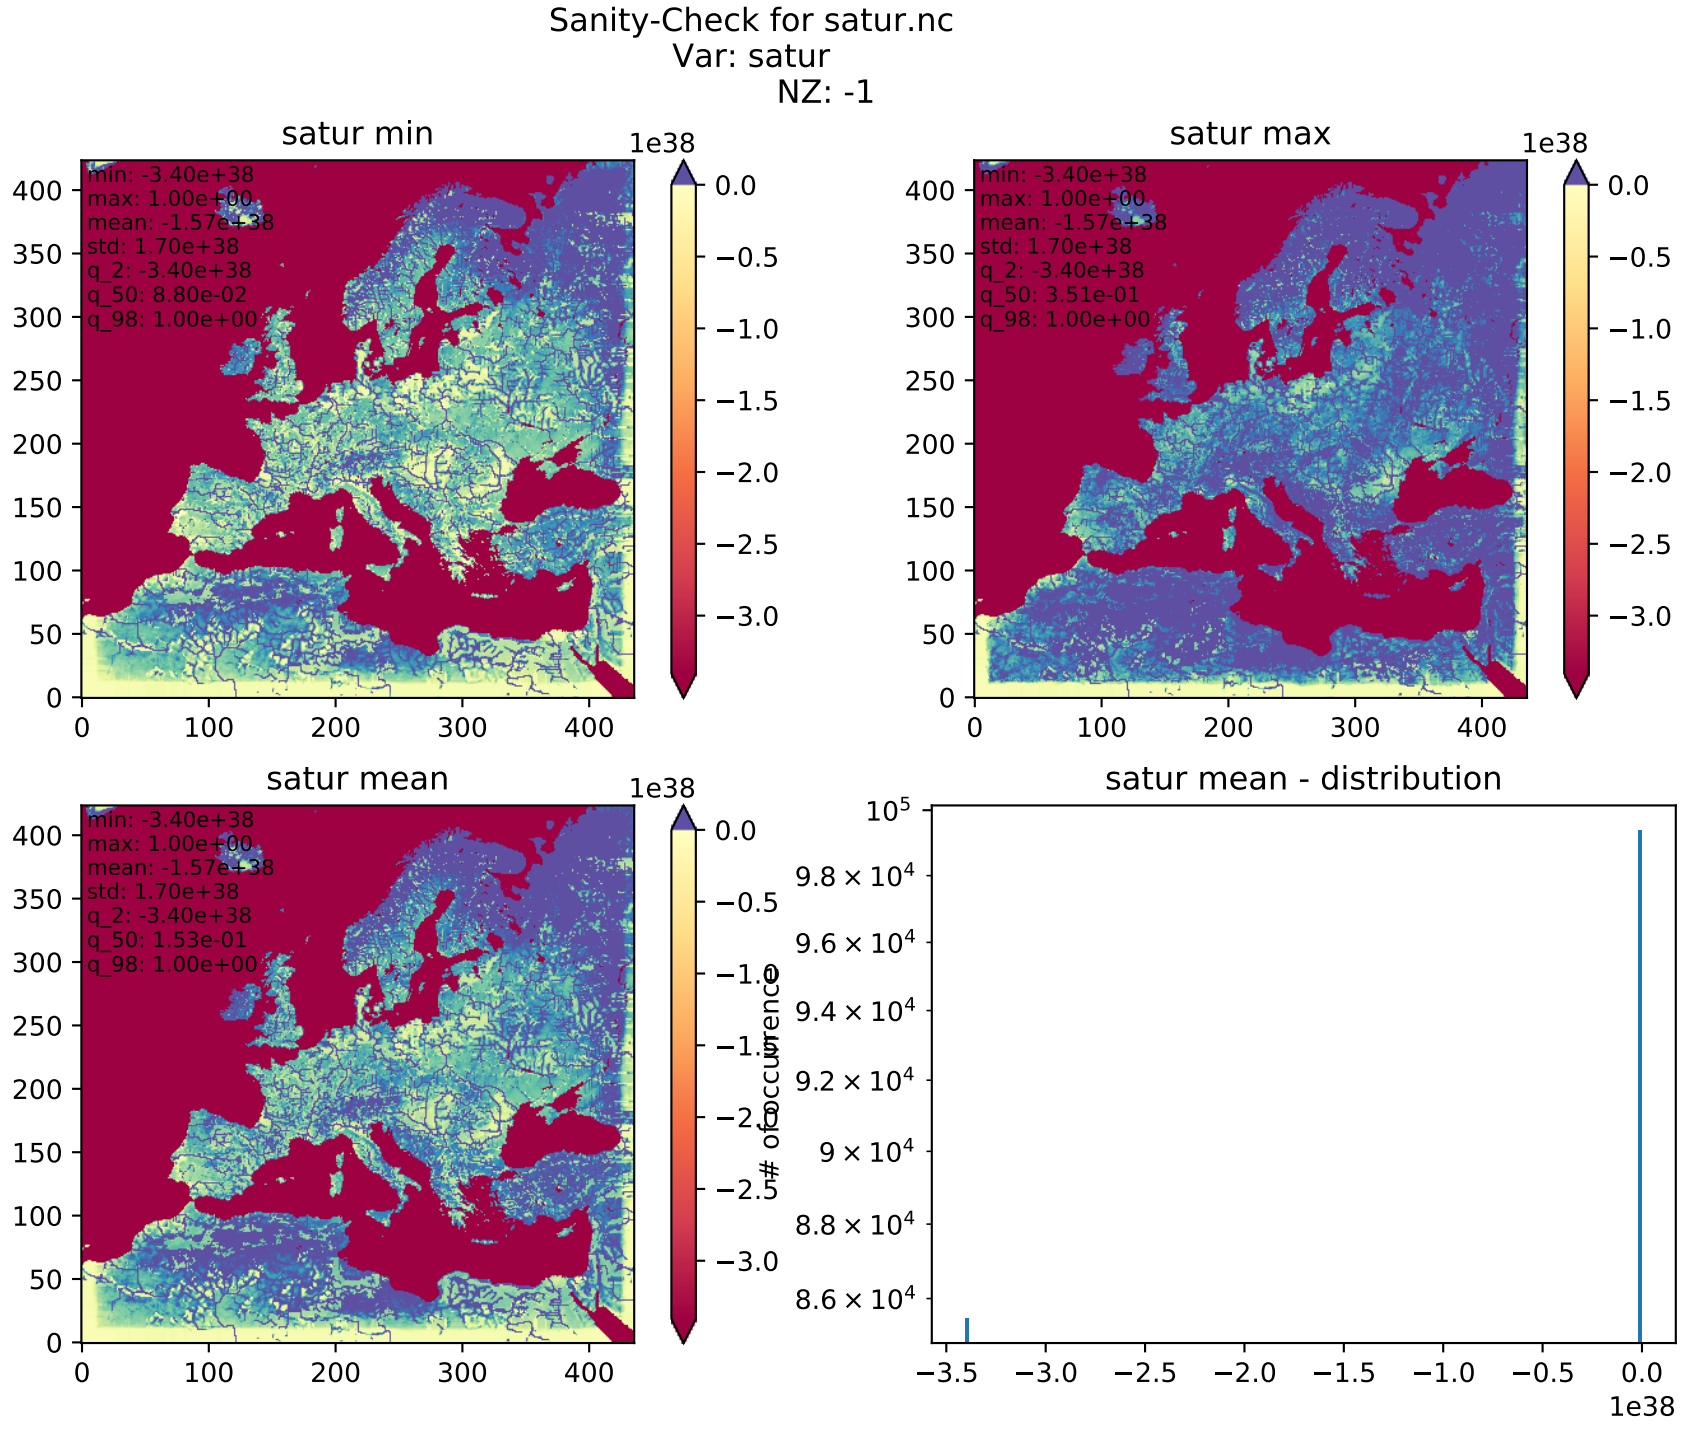
Sanity-Check for satur.nc
Var: satur
NZ: -1
satur min
min: -3.40e+38
max: 1.00e+00
mean: -1.57e+38
std: 1.70e+38
q_2: -3.40e+38
q_50: 8.80e-02
q_98: 1.00e+00
satur max
min: -3.40e+38
max: 1.00e+00
mean: -1.57e+38
std: 1.70e+38
q_2: -3.40e+38
q_50: 3.51e-01
q_98: 1.00e+00
satur mean
min: -3.40e+38
max: 1.00e+00
mean: -1.57e+38
std: 1.70e+38
q_2: -3.40e+38
q_50: 1.53e-01
q_98: 1.00e+00
1e38
satur mean - distribution
# of occurrence
1e38