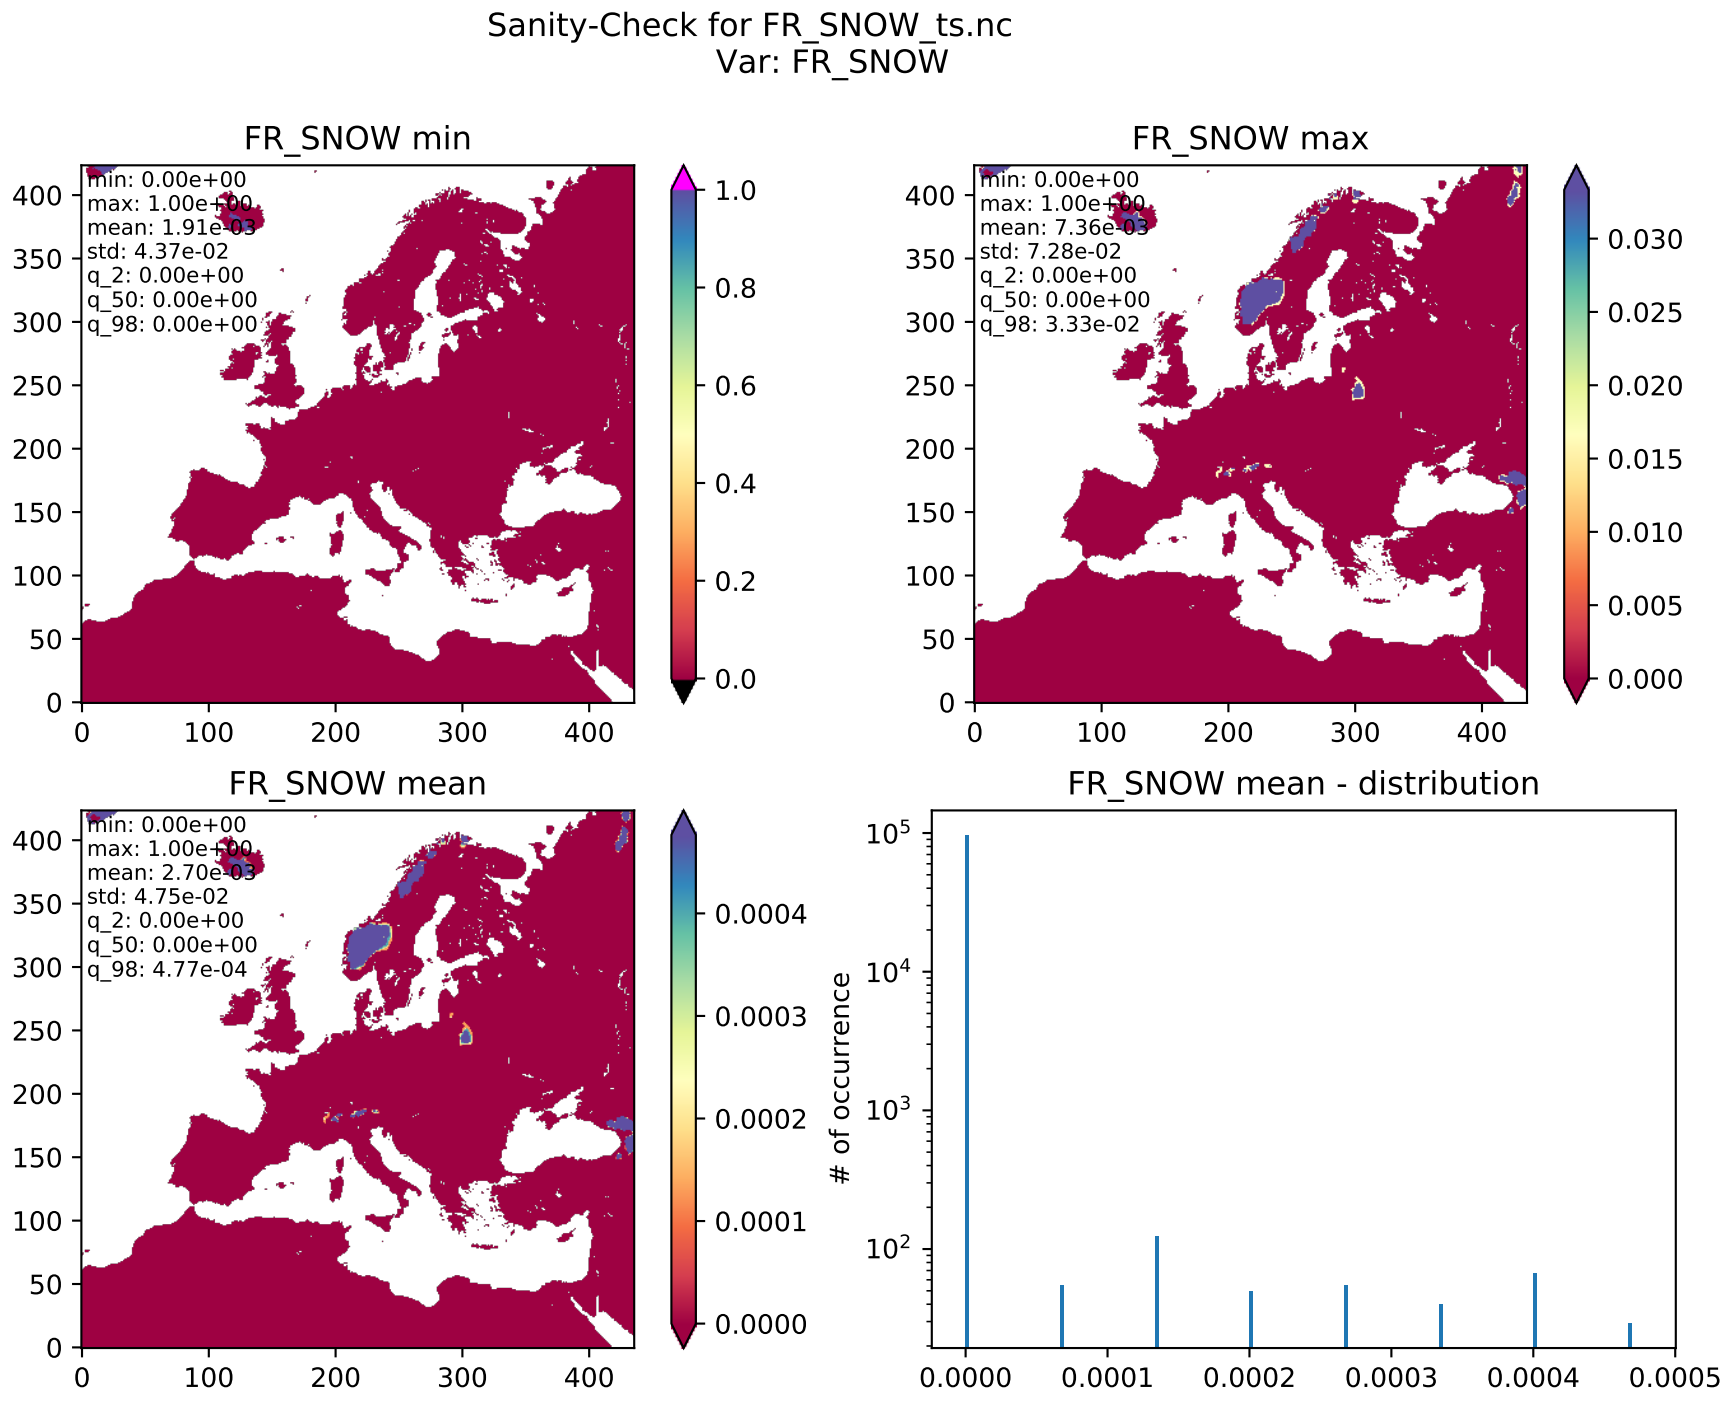
Sanity-Check for FR_SNOW_ts.nc
Var: FR_SNOW
FR_SNOW min
min: 0.00e+00
max: 1.00e+00
mean: 1.91e-03
std: 4.37e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FR_SNOW max
min: 0.00e+00
max: 1.00e+00
mean: 7.36e-03
std: 7.28e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 3.33e-02
FR_SNOW mean
min: 0.00e+00
max: 1.00e+00
mean: 2.70e-03
std: 4.75e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 4.77e-04
FR_SNOW mean - distribution
# of occurrence