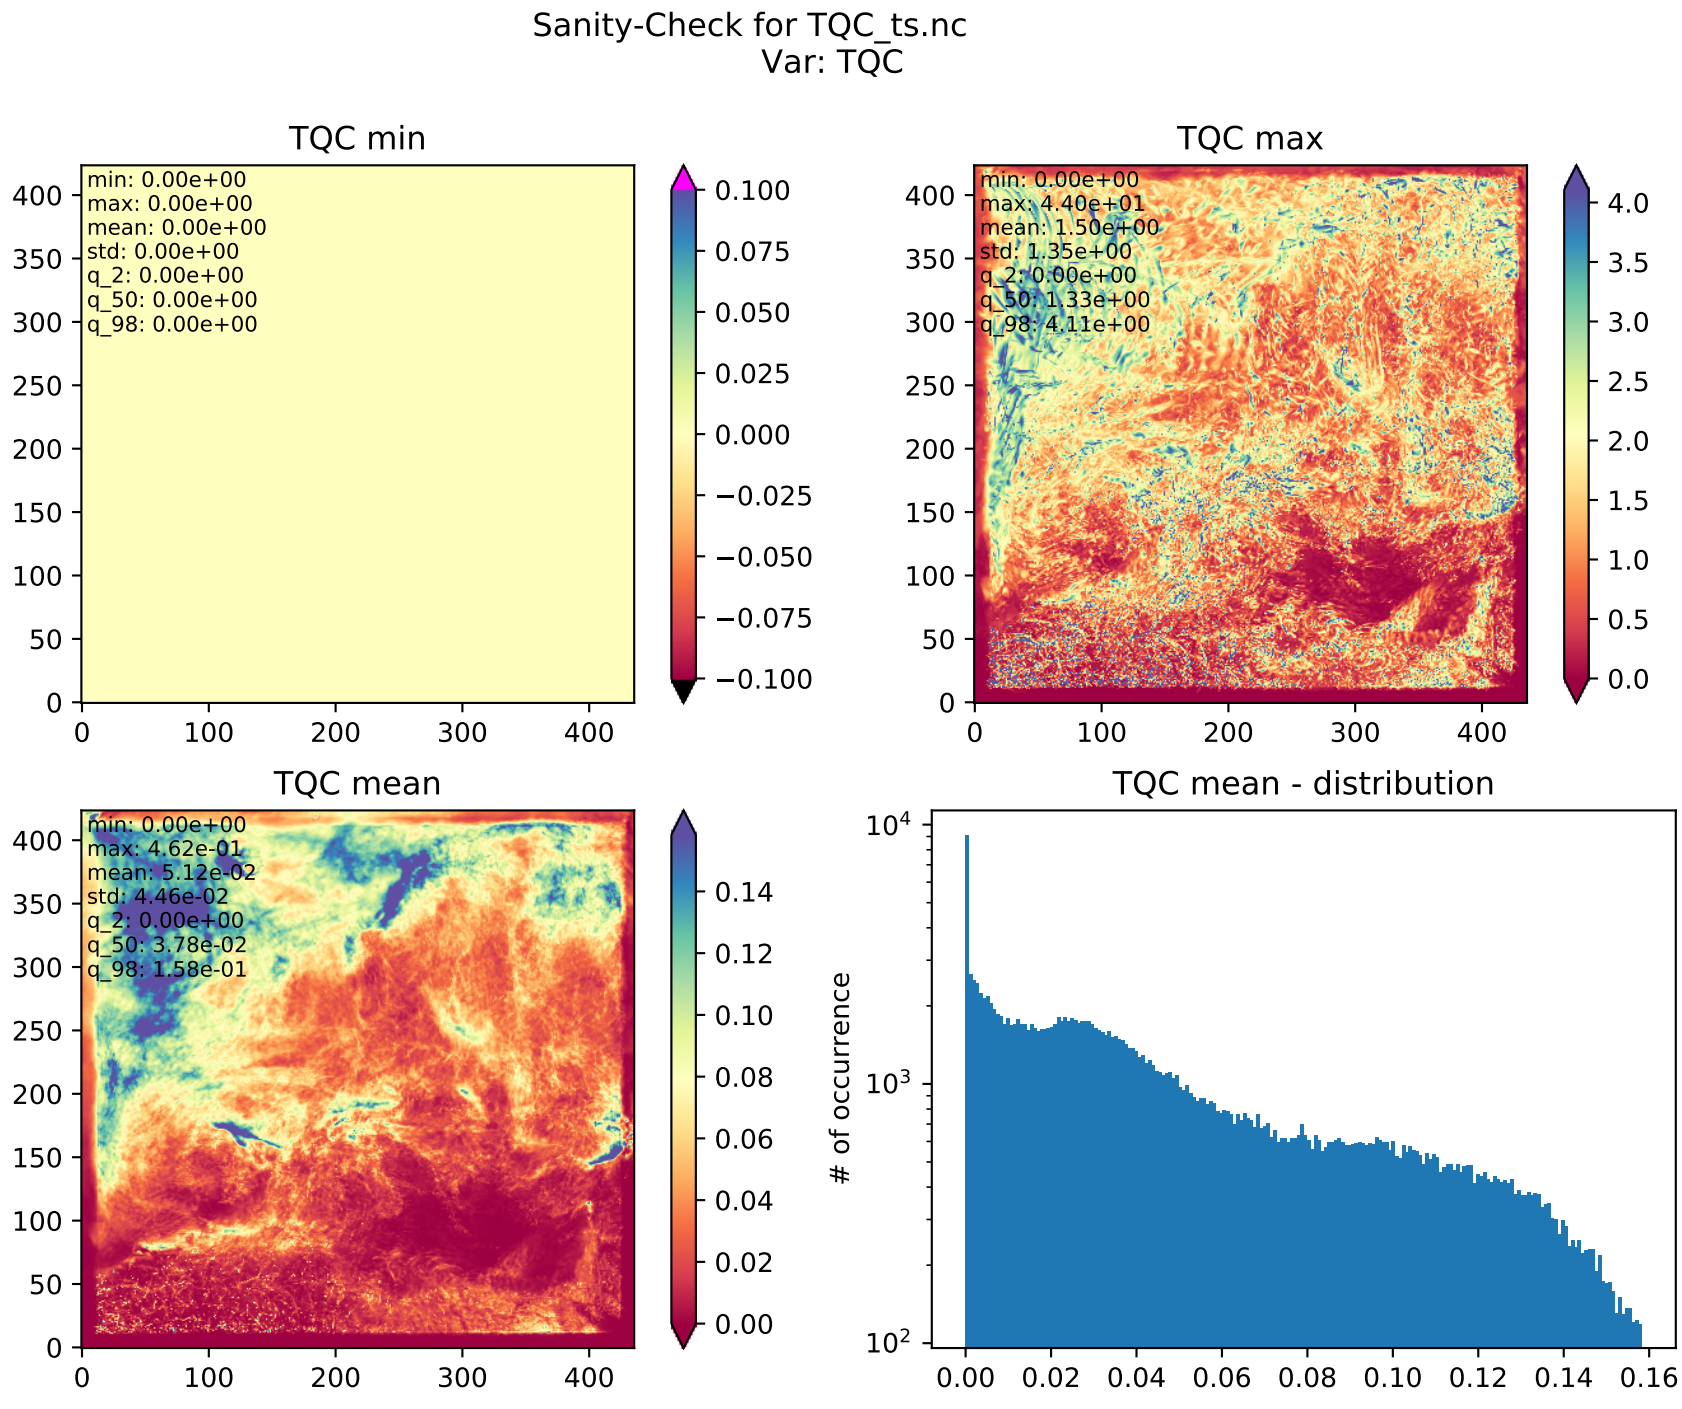
Sanity-Check for TQC_ts.nc
Var: TQC
TQC min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQC max
min: 0.00e+00
max: 4.40e+01
mean: 1.50e+00
std: 1.35e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.33e+00
q_98: 4.11e+00
TQC mean
min: 0.00e+00
max: 4.62e-01
mean: 5.12e-02
std: 4.46e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.78e-02
q_98: 1.58e-01
TQC mean - distribution
# of occurrence