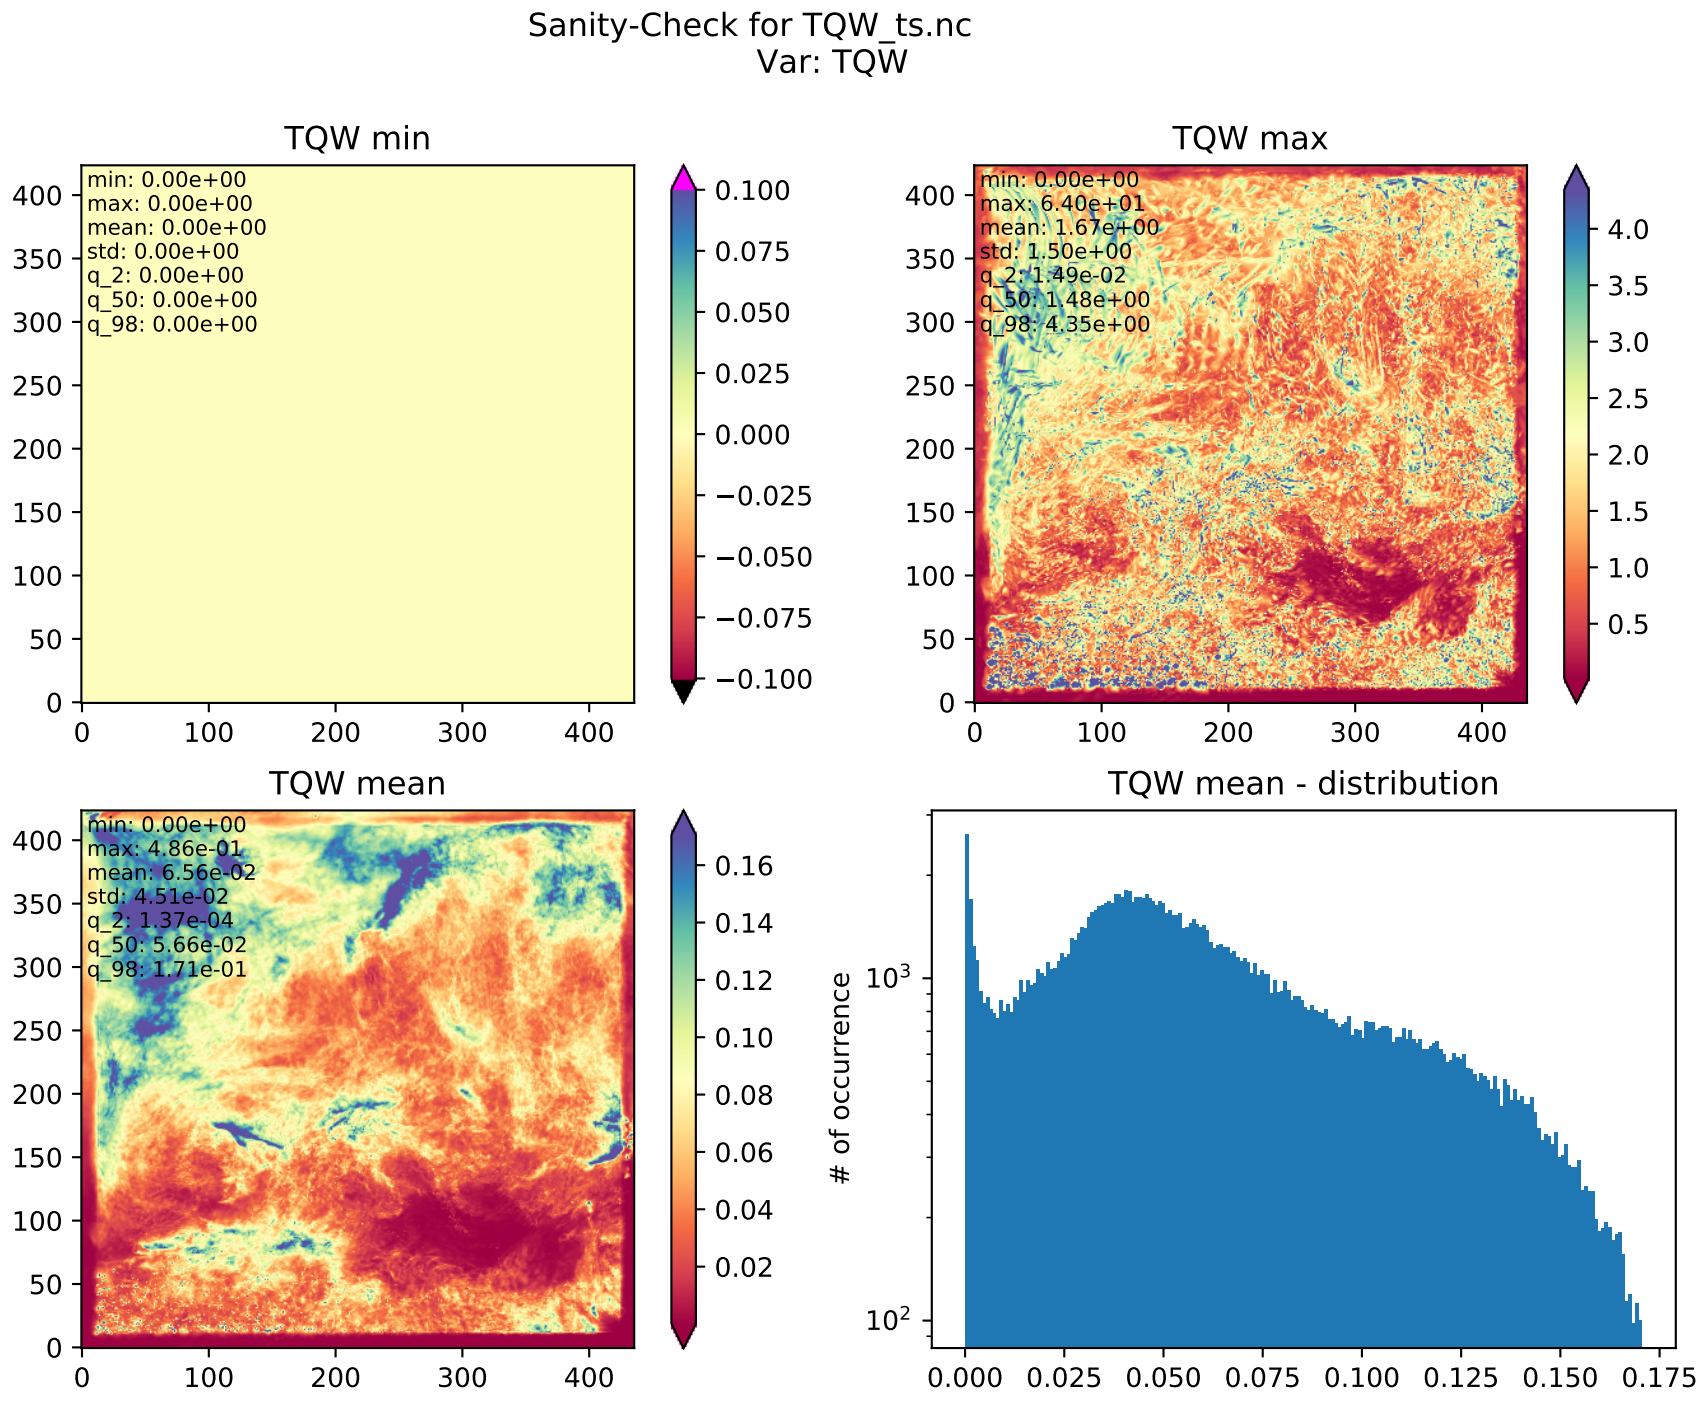
Sanity-Check for TQW_ts.nc
Var: TQW
TQW min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQW max
min: 0.00e+00
max: 6.40e+01
mean: 1.67e+00
std: 1.50e+00
q_2: 1.49e-02
q_50: 1.48e+00
q_98: 4.35e+00
TQW mean
min: 0.00e+00
max: 4.86e-01
mean: 6.56e-02
std: 4.51e-02
q_2: 1.37e-04
q_50: 5.66e-02
q_98: 1.71e-01
TQW mean - distribution
# of occurrence