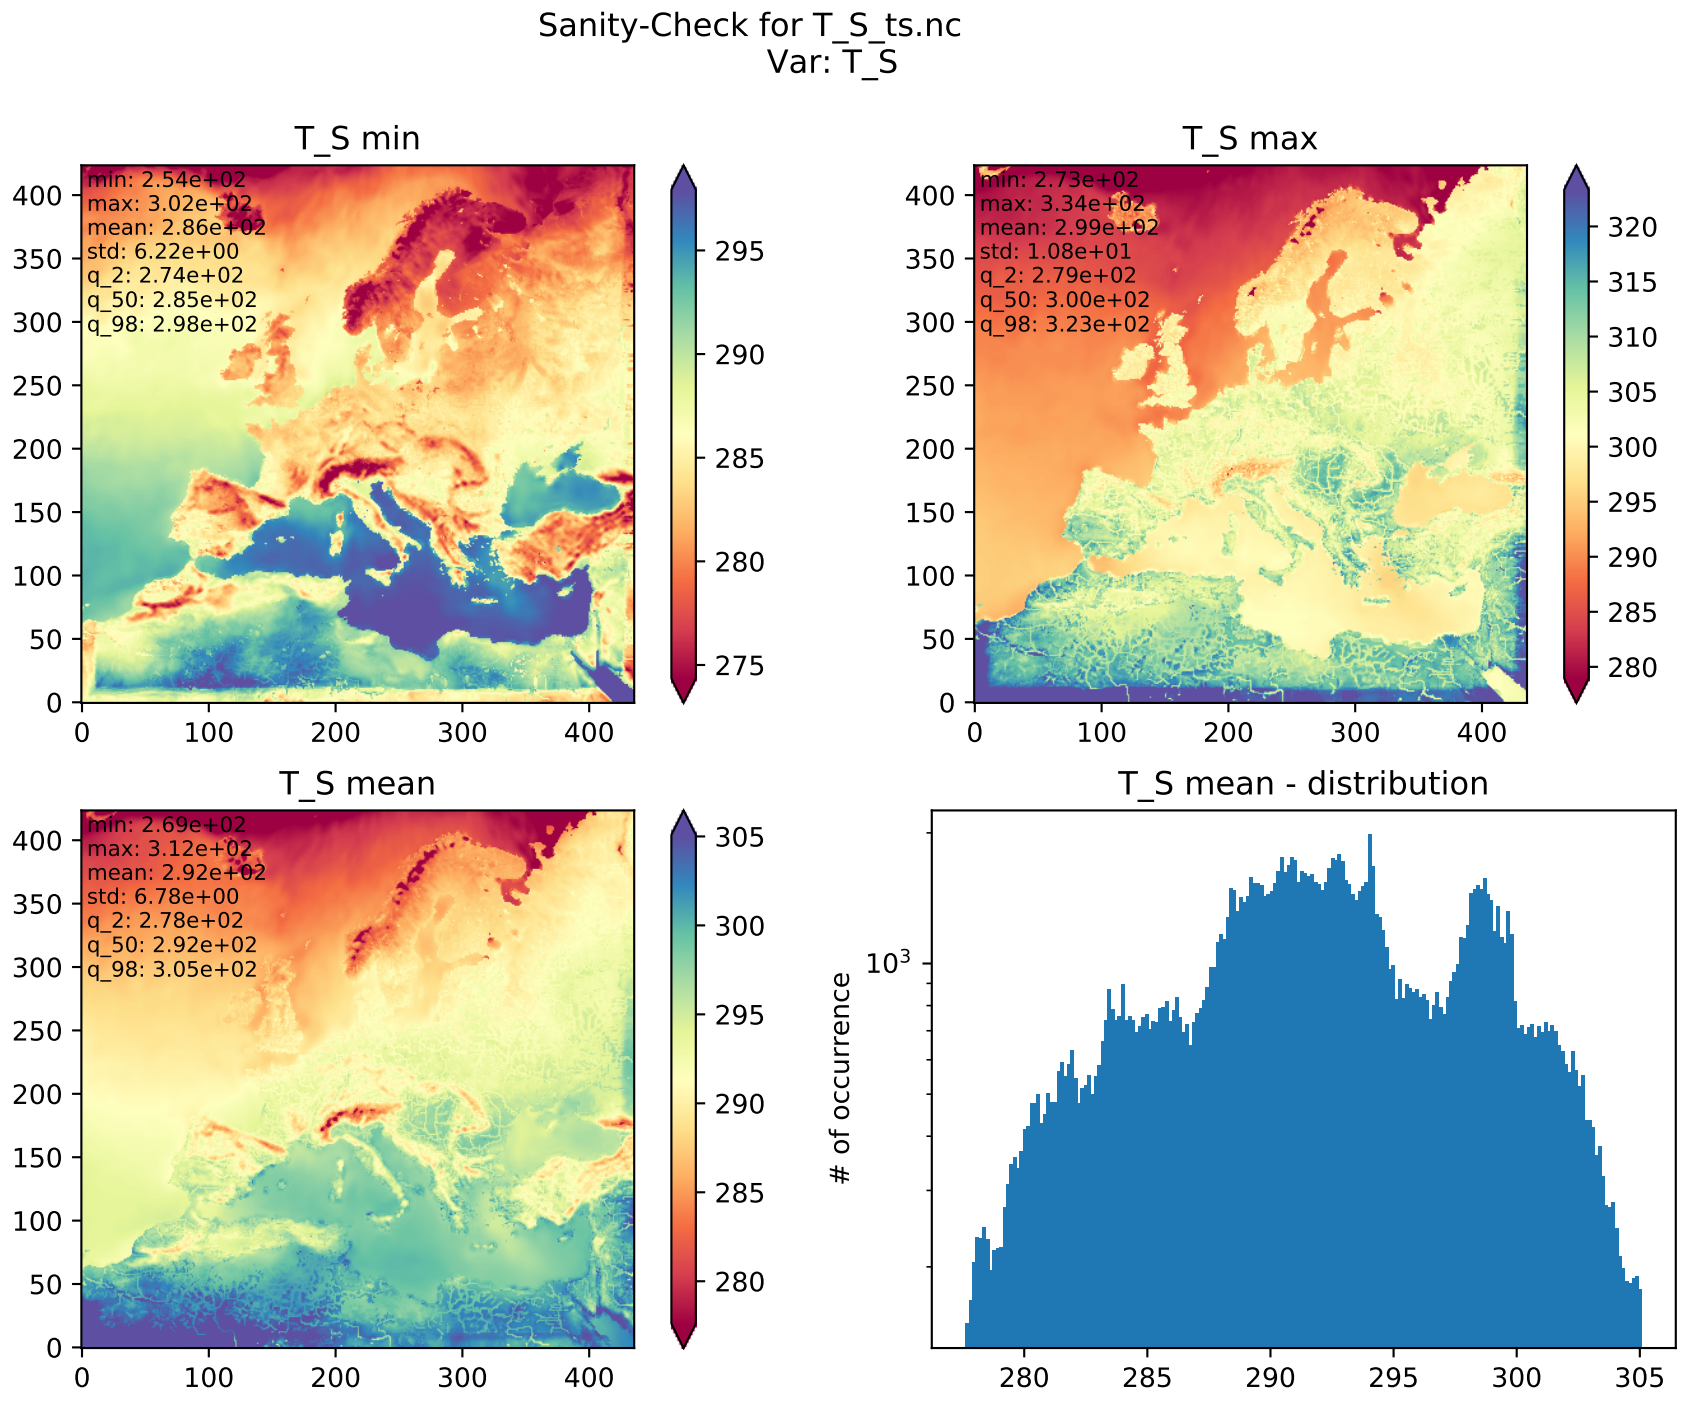
Sanity-Check for T_S_ts.nc
Var: T_S
T_S min
min: 2.54e+02
max: 3.02e+02
mean: 2.86e+02
std: 6.22e+00
q_2: 2.74e+02
q_50: 2.85e+02
q_98: 2.98e+02
T_S max
min: 2.73e+02
max: 3.34e+02
mean: 2.99e+02
std: 1.08e+01
q_2: 2.79e+02
q_50: 3.00e+02
q_98: 3.23e+02
T_S mean
min: 2.69e+02
max: 3.12e+02
mean: 2.92e+02
std: 6.78e+00
q_2: 2.78e+02
q_50: 2.92e+02
q_98: 3.05e+02
T_S mean - distribution
# of occurrence
10^3