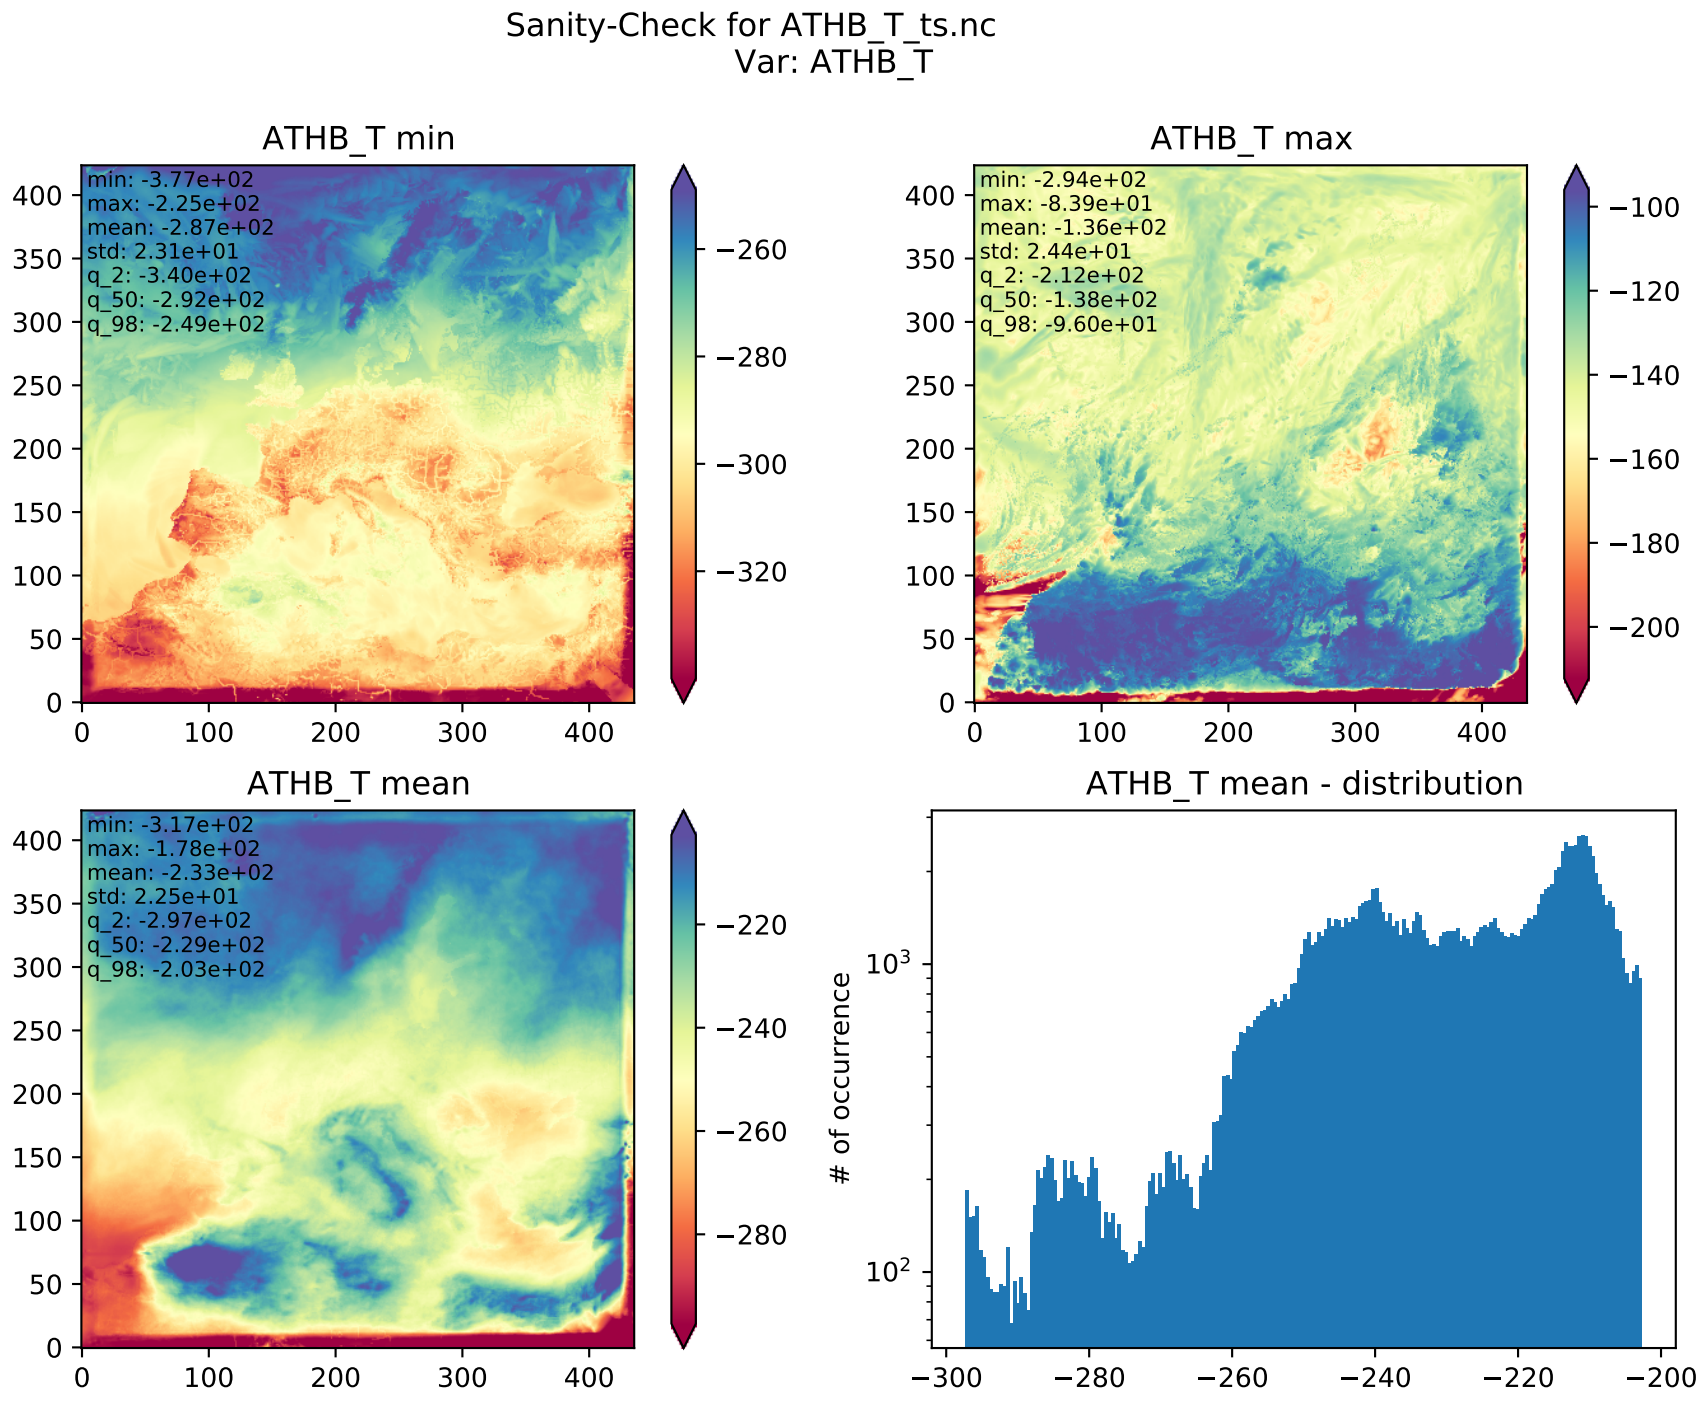
Sanity-Check for ATHB_T_ts.nc
Var: ATHB_T
ATHB_T min
min: -3.77e+02
max: -2.25e+02
mean: -2.87e+02
std: 2.31e+01
q_2: -3.40e+02
q_50: -2.92e+02
q_98: -2.49e+02
ATHB_T max
min: -2.94e+02
max: -8.39e+01
mean: -1.36e+02
std: 2.44e+01
q_2: -2.12e+02
q_50: -1.38e+02
q_98: -9.60e+01
ATHB_T mean
min: -3.17e+02
max: -1.78e+02
mean: -2.33e+02
std: 2.25e+01
q_2: -2.97e+02
q_50: -2.29e+02
q_98: -2.03e+02
ATHB_T mean - distribution
# of occurrence