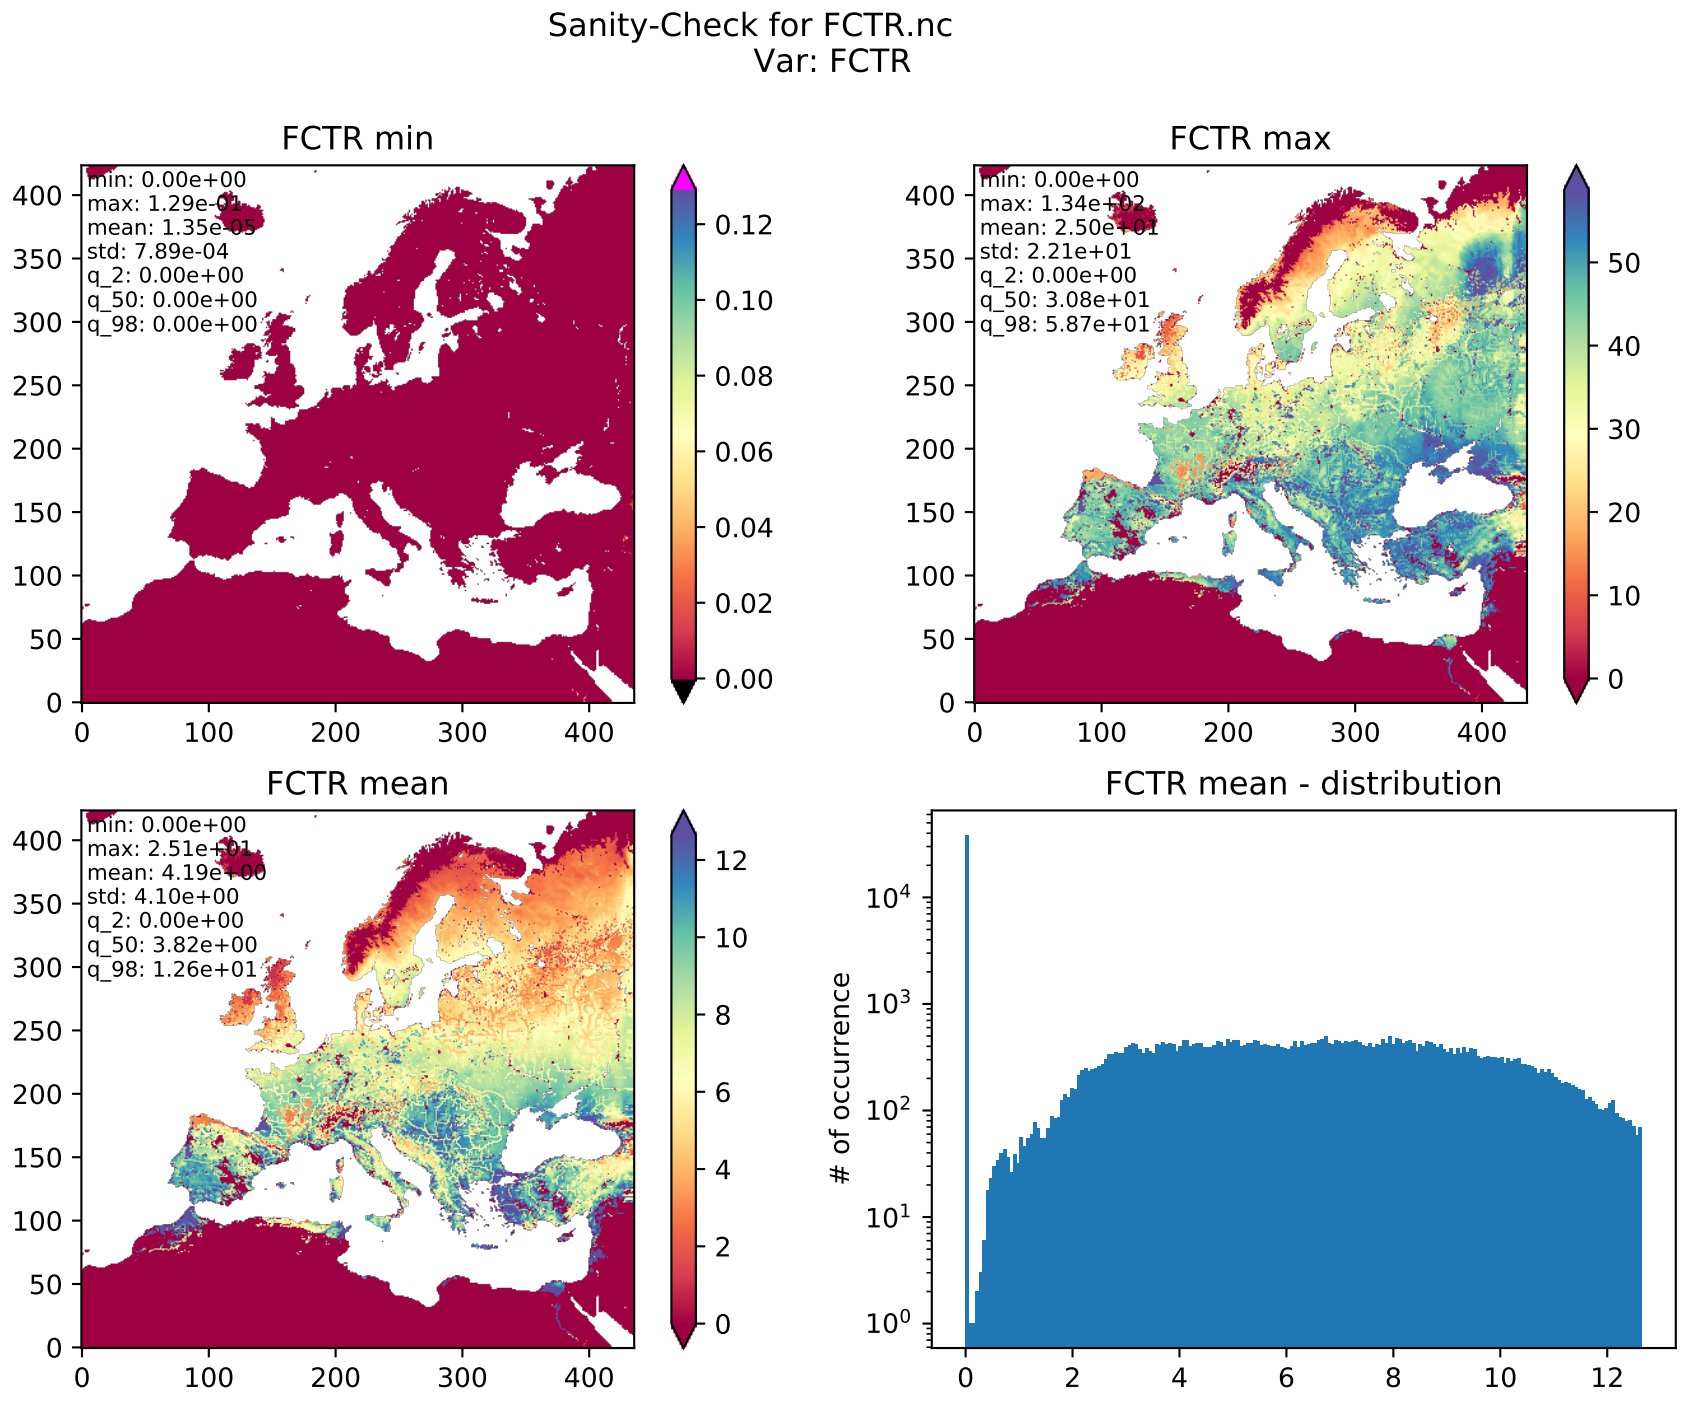
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 1.29e-01
mean: 1.35e-05
std: 7.89e-04
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 1.34e+02
mean: 2.50e+01
std: 2.21e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.08e+01
q_98: 5.87e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 2.51e+01
mean: 4.19e+00
std: 4.10e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.82e+00
q_98: 1.26e+01
FCTR mean - distribution
# of occurrence