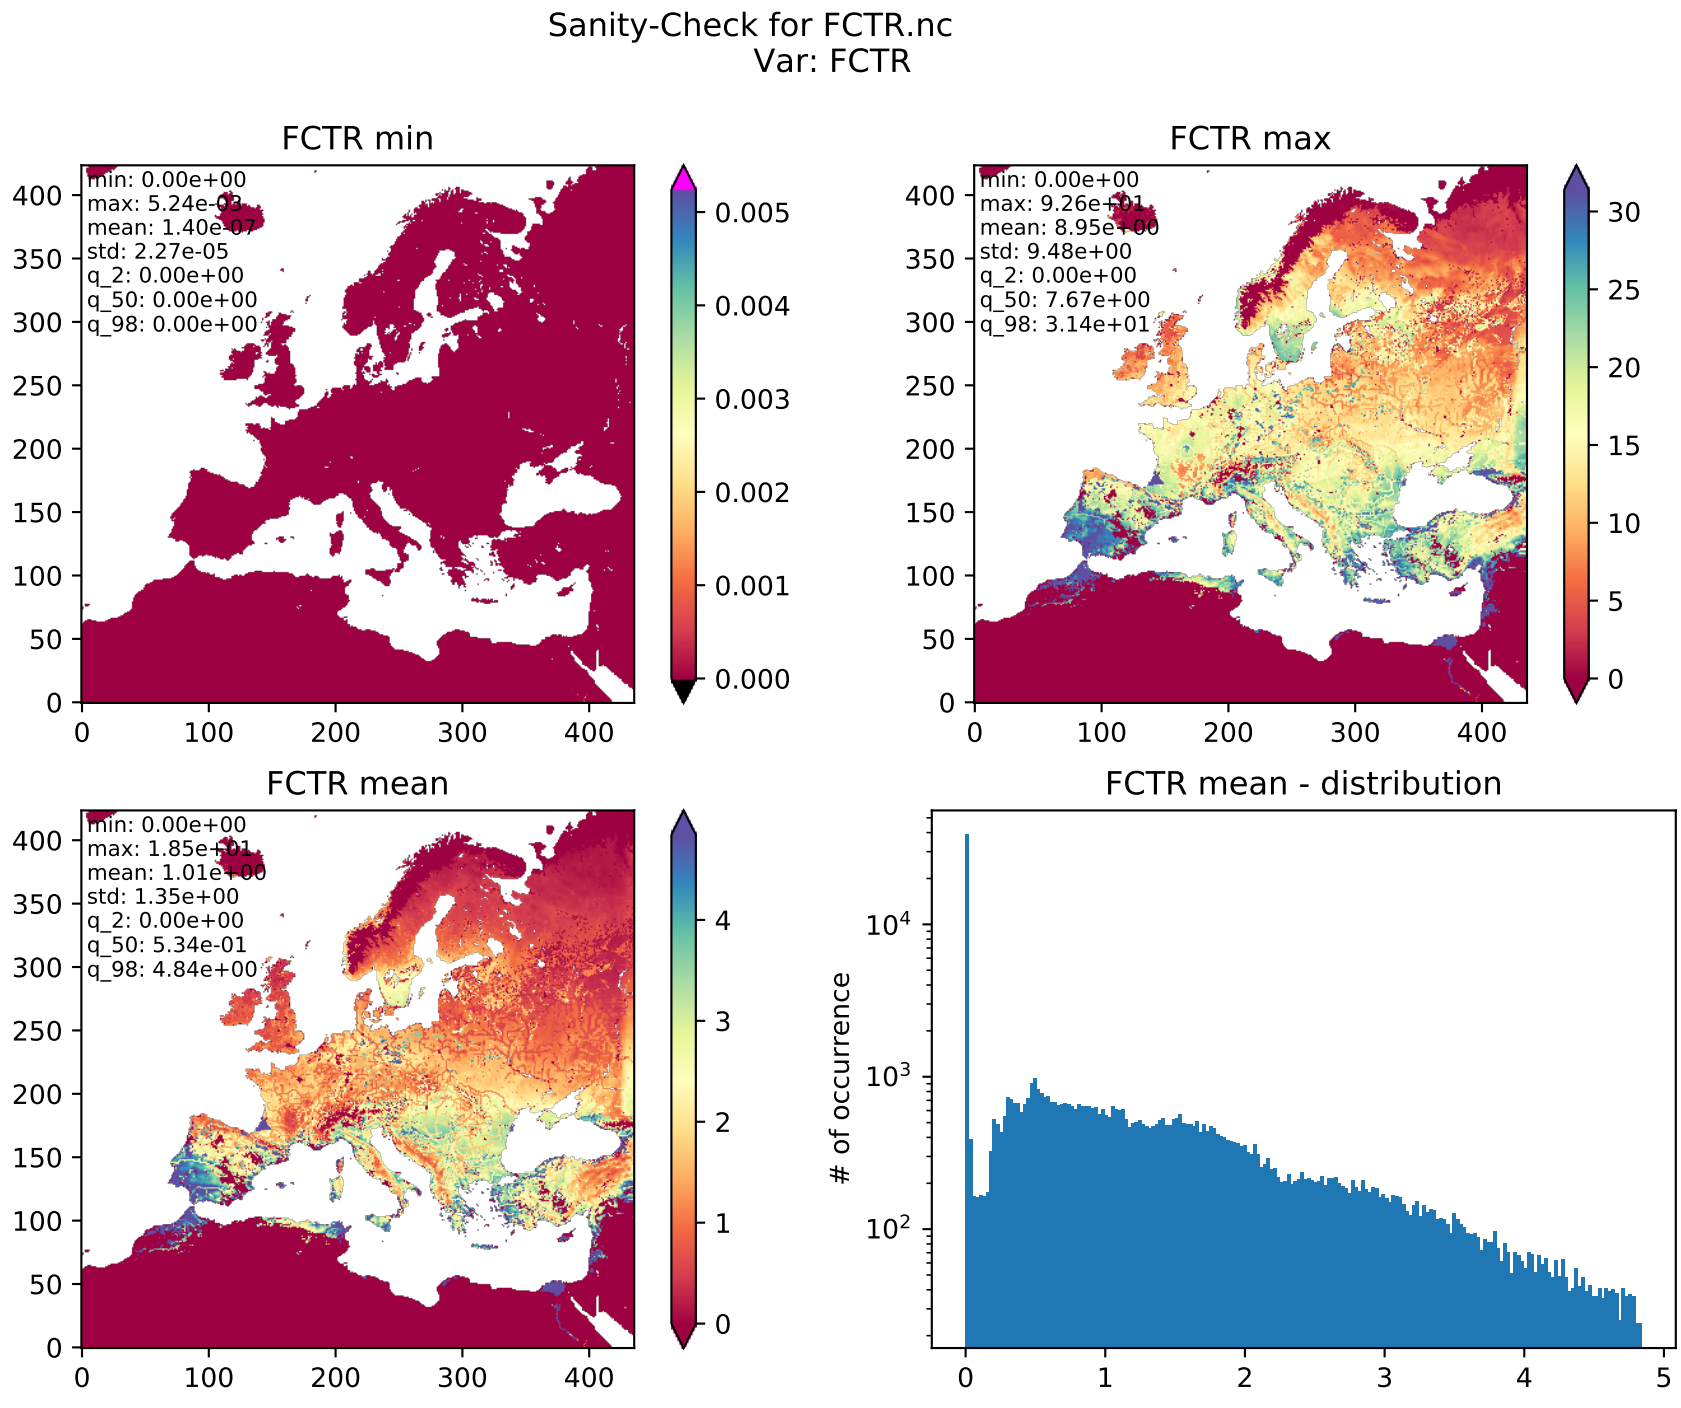
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 5.24e-03
mean: 1.40e-07
std: 2.27e-05
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 9.26e+01
mean: 8.95e+00
std: 9.48e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 7.67e+00
q_98: 3.14e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 1.85e+01
mean: 1.01e+00
std: 1.35e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 5.34e-01
q_98: 4.84e+00
FCTR mean - distribution
# of occurrence