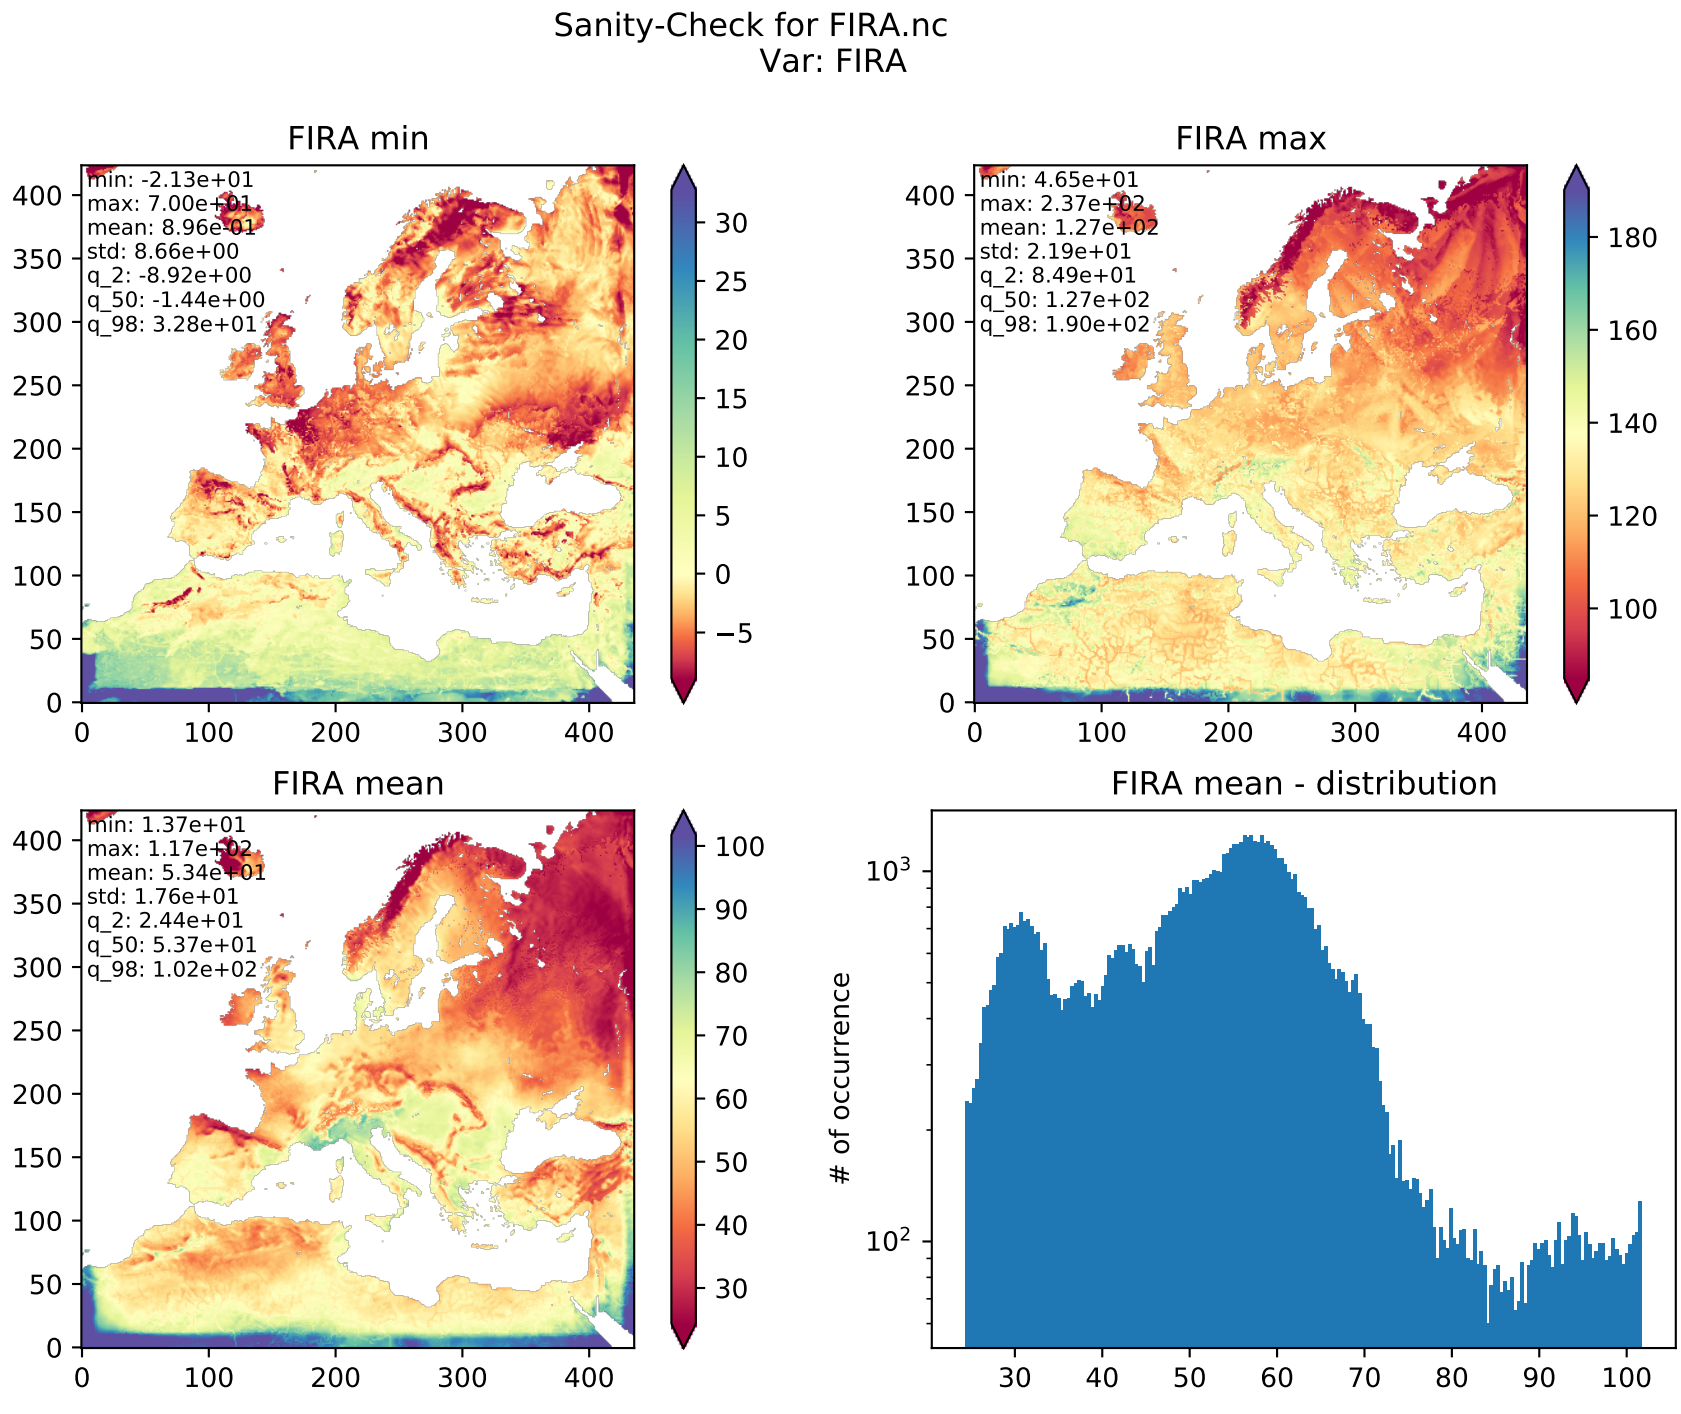
Sanity-Check for FIRA.nc
Var: FIRA
FIRA min
min: -2.13e+01
max: 7.00e+01
mean: 8.96e-01
std: 8.66e+00
q_2: -8.92e+00
q_50: -1.44e+00
q_98: 3.28e+01
FIRA max
min: 4.65e+01
max: 2.37e+02
mean: 1.27e+02
std: 2.19e+01
q_2: 8.49e+01
q_50: 1.27e+02
q_98: 1.90e+02
FIRA mean
min: 1.37e+01
max: 1.17e+02
mean: 5.34e+01
std: 1.76e+01
q_2: 2.44e+01
q_50: 5.37e+01
q_98: 1.02e+02
FIRA mean - distribution
# of occurrence